


凡 例		
記 号	名 称	備 考
(高圧引込設備)		
	引込柱	既設
	PAS	既設
	ハンドホール	既設
	プルボックス	既設
	ハンドホールH2-9	
	埋設標	
(外灯設備)		
	電灯分電盤	
	外灯 HF→LED化	

※土工事概要は改修図の通り

記号	名 称
①	高圧受電盤
②	SC盤
③	低圧盤 (スコットトランス)
④	低圧動力盤 (1)
⑤	低圧動力盤 (2)
⑥	低圧電灯盤 (1)
⑦	低圧電灯盤 (2)

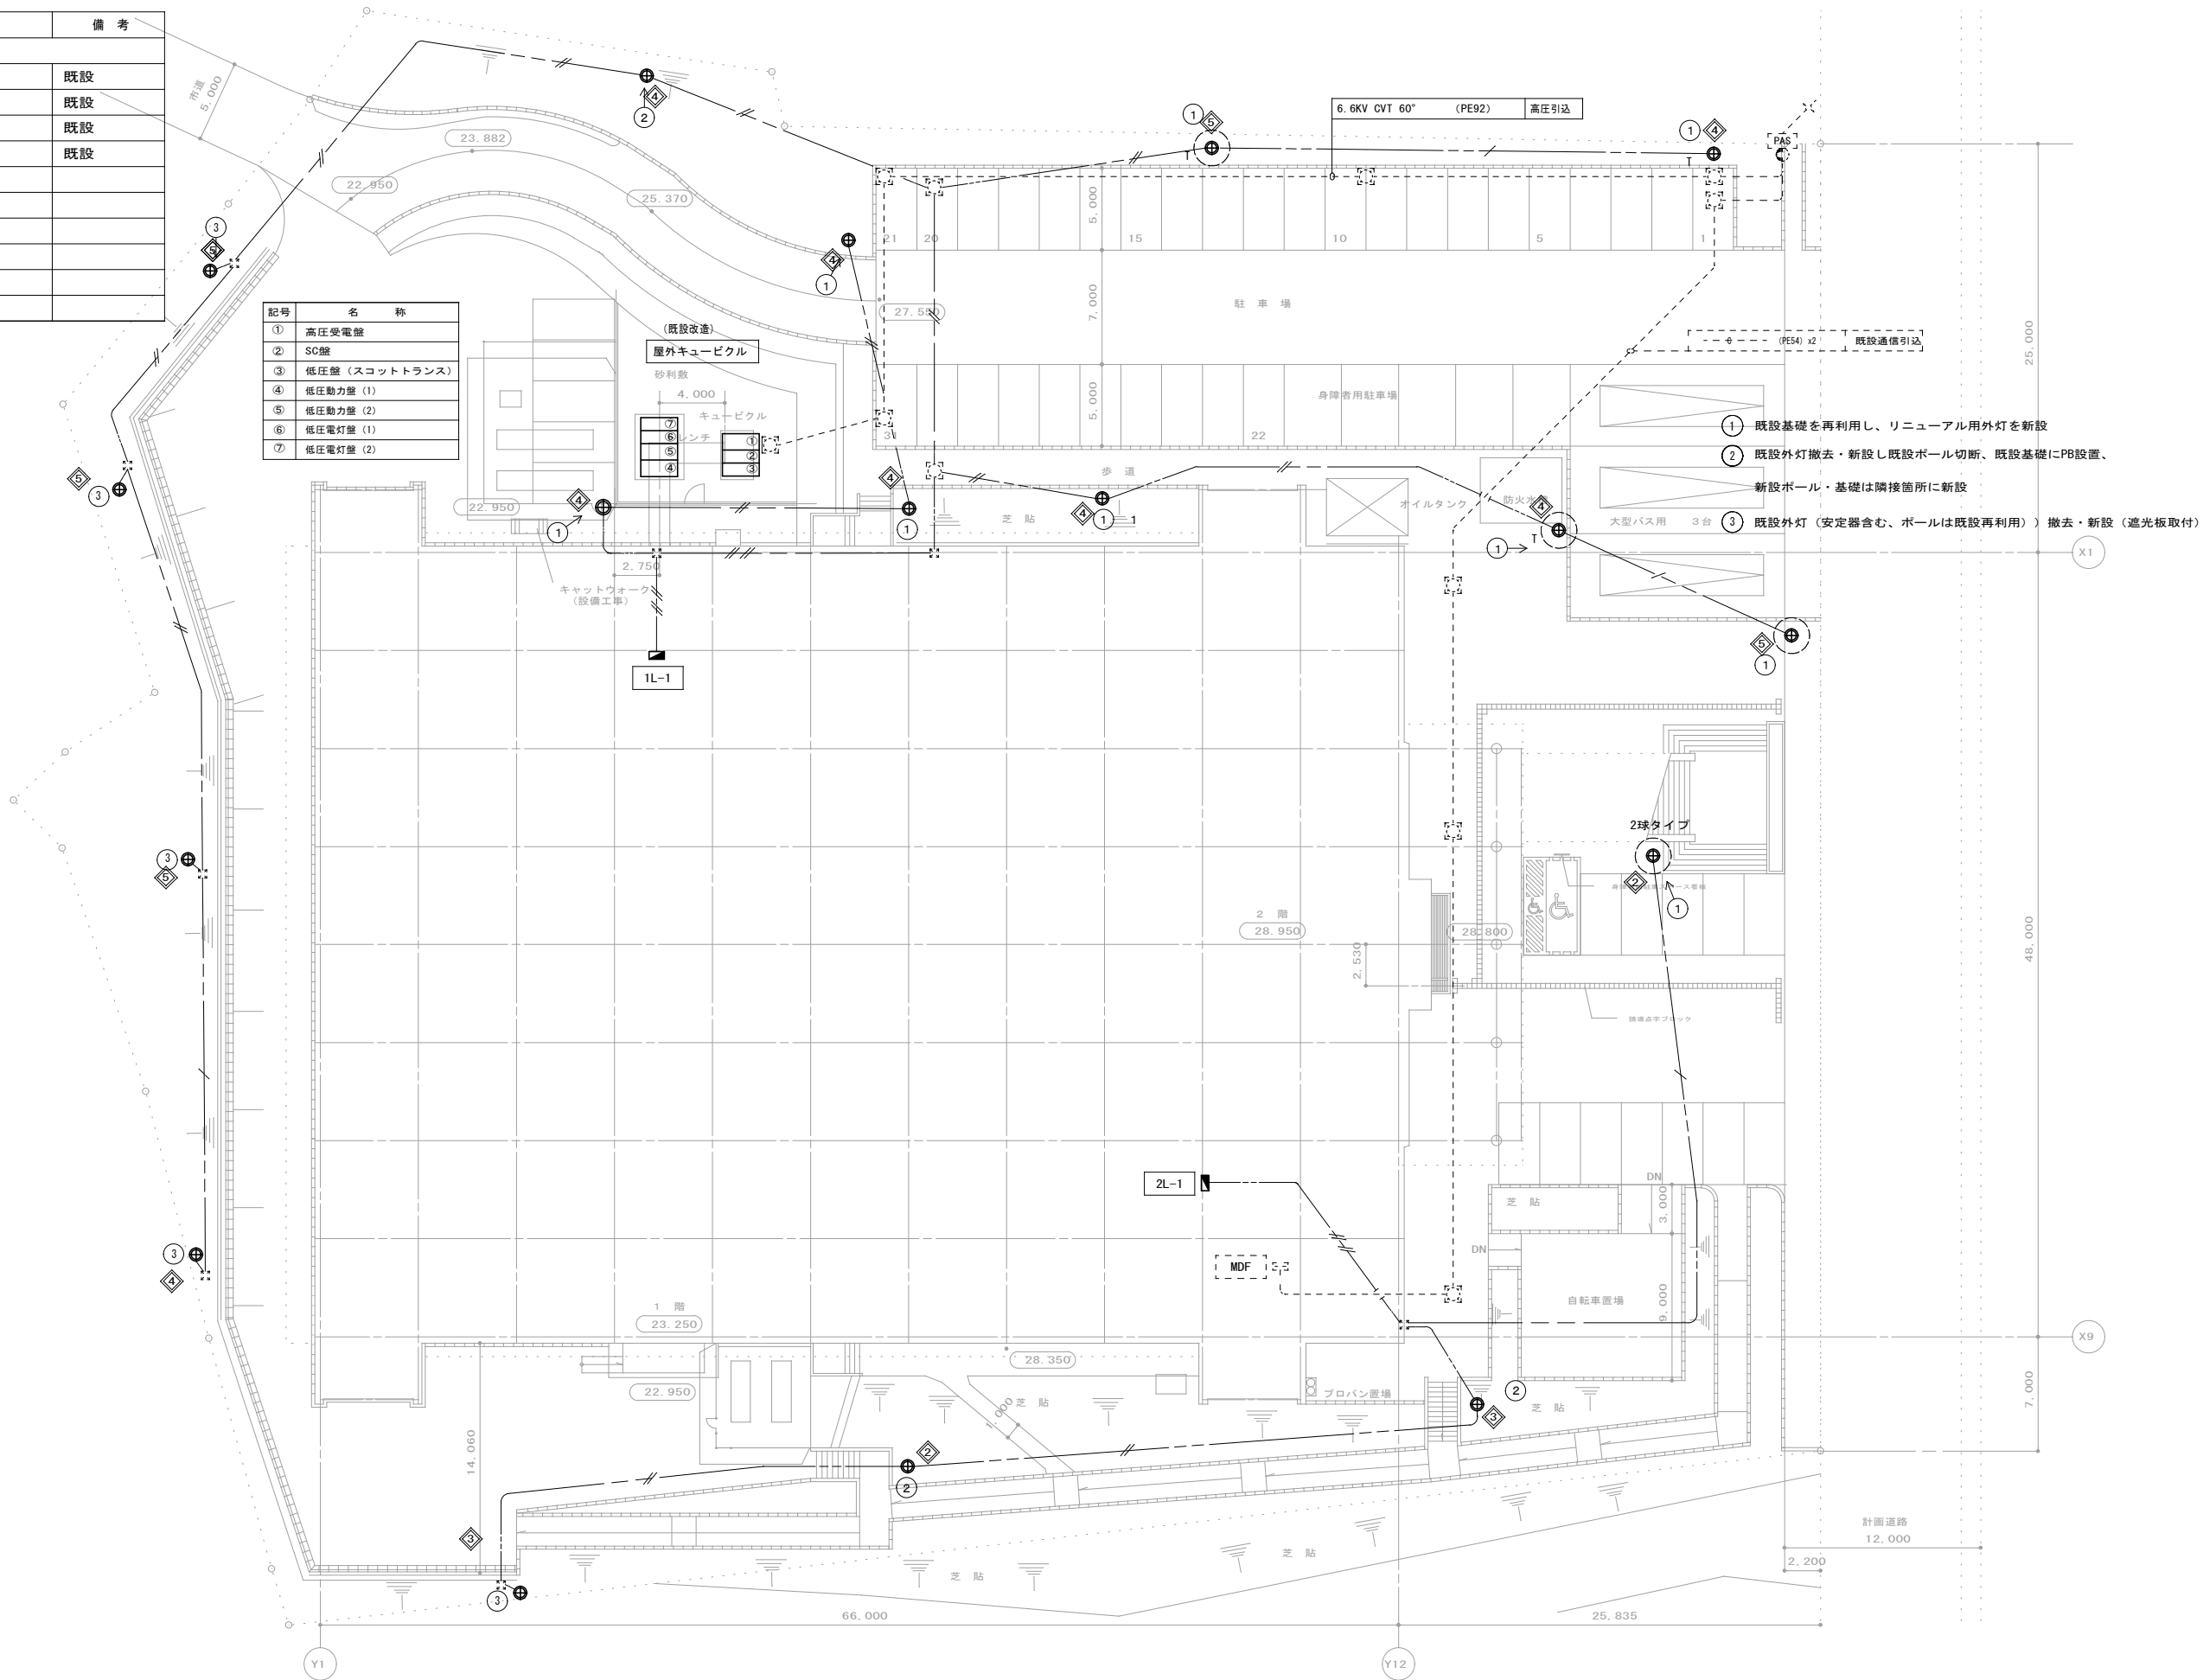

株式会社 丸川建築設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第4303 号
一級建築士 大臣登録 第186733号 林 卓也







佐倉市 資産経営部
施設保全課

工事名称
佐倉市民体育館改修電気設備工事
図面名称
構内配電線路図 (撤去図)


縮尺
S:1/200 (A1)
S:1/400 (A3)
作図
2026. 03

図面番号
E-100


注) 概工費は建築工事大令2.
コンクリート基礎工事費
平均工事仕様に依る

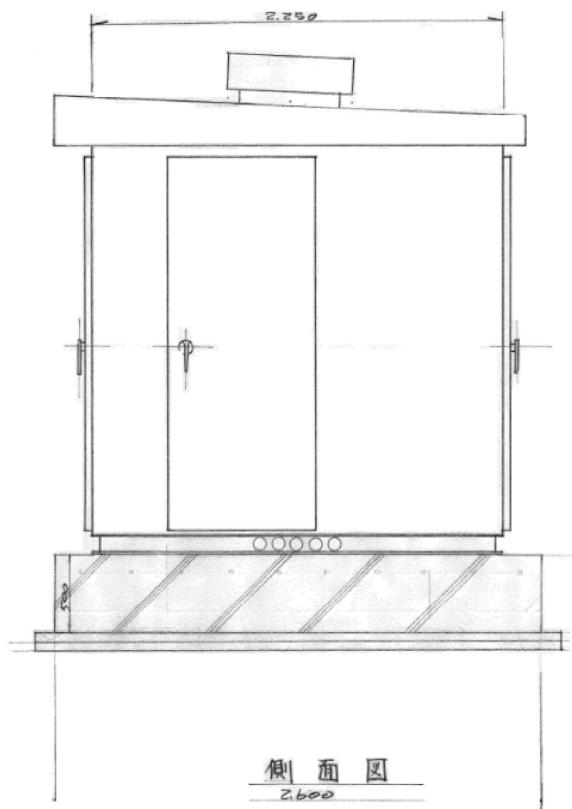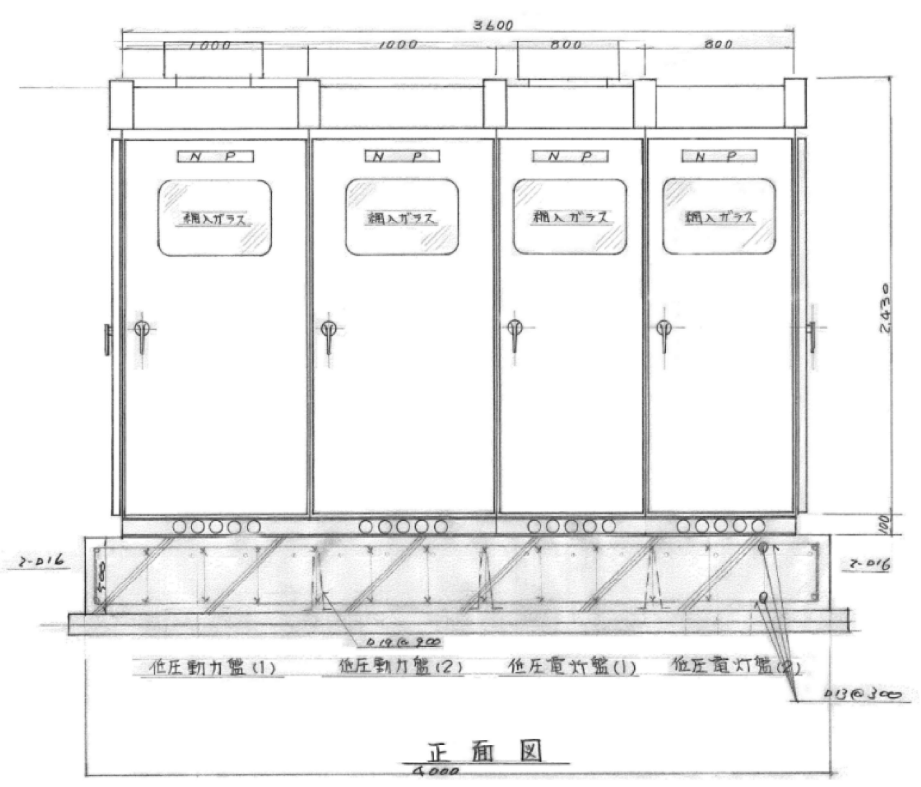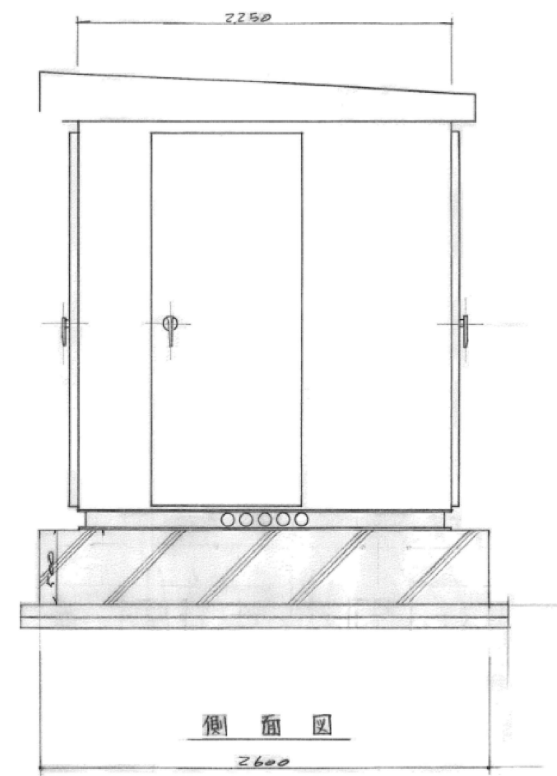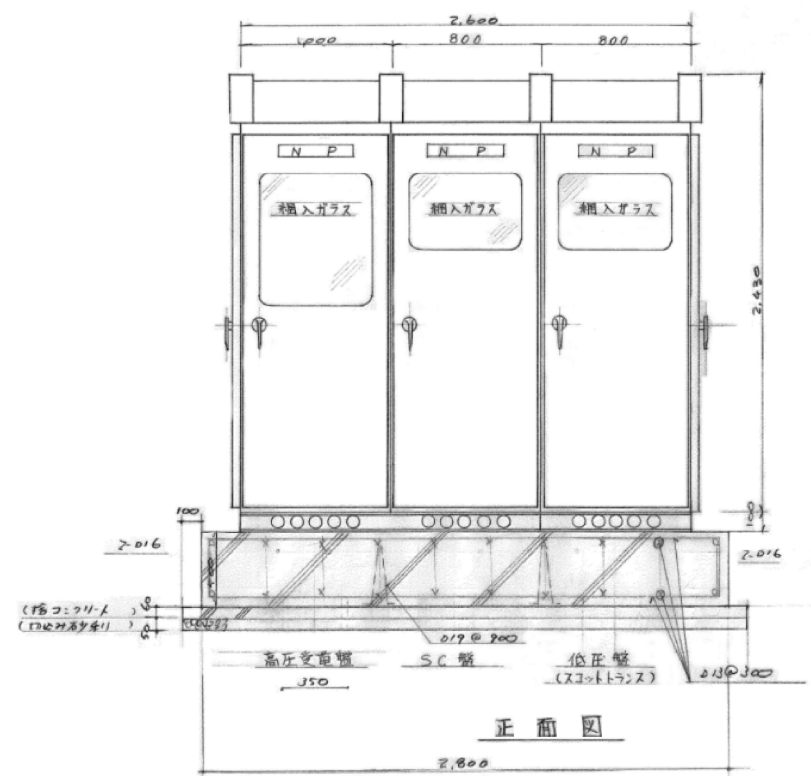


注) 受変電設備はすべて改造による対応とすること。

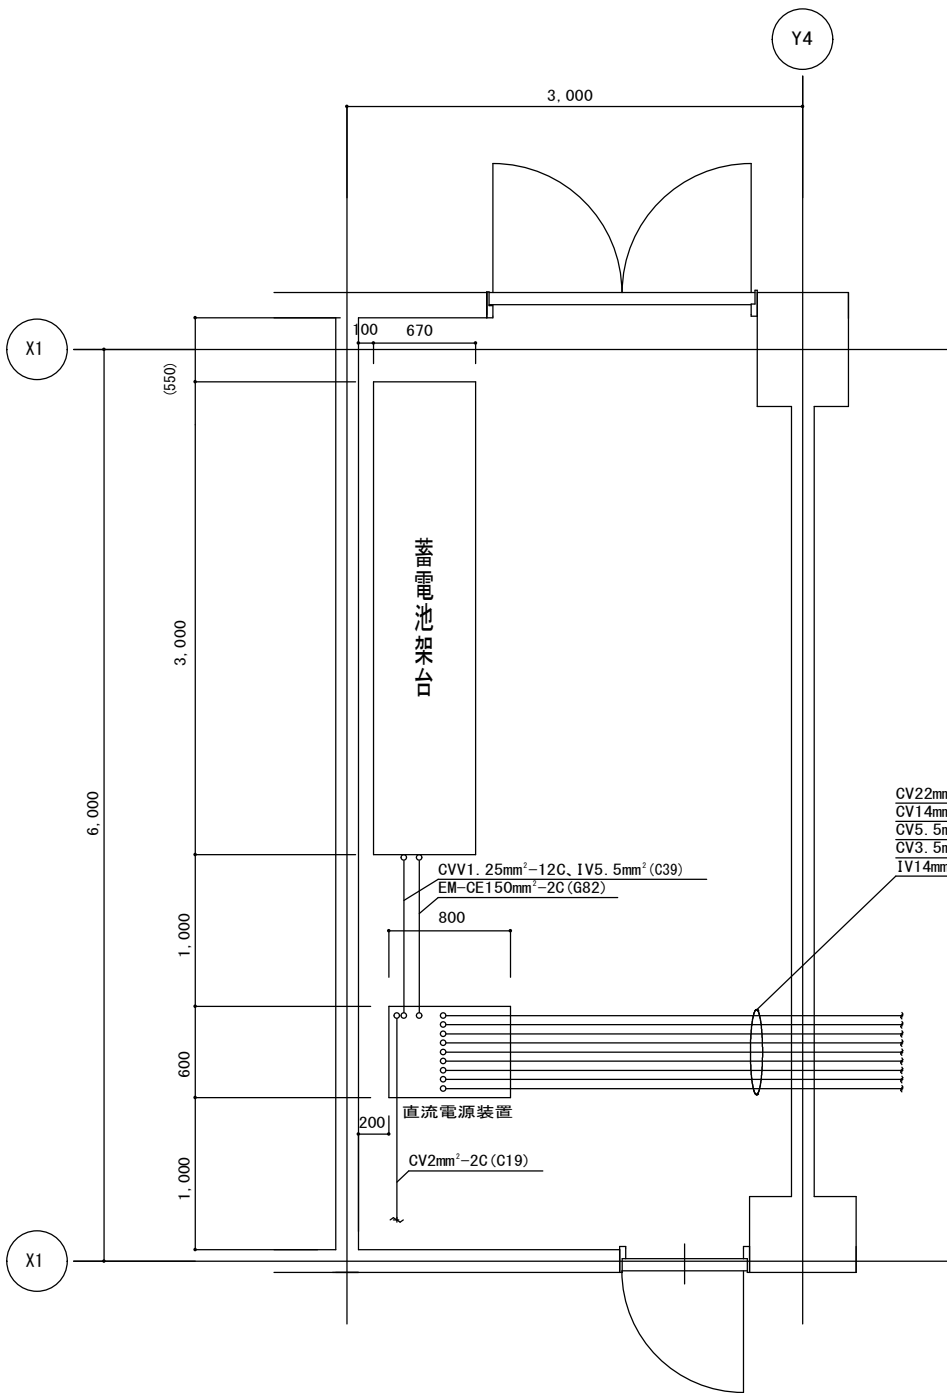

バッテリー室平面図 1/100

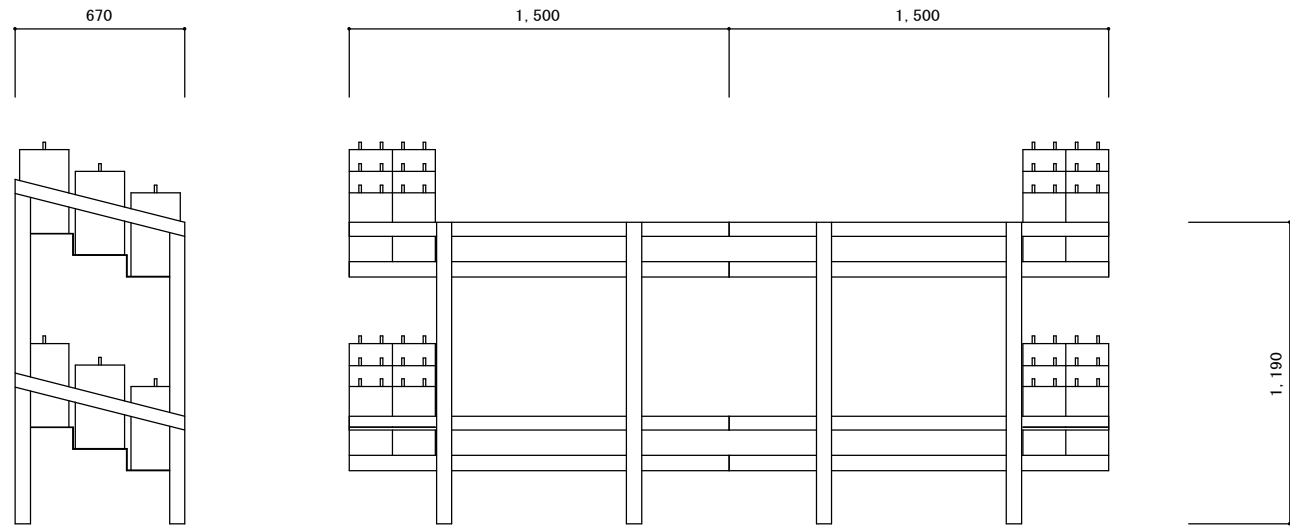


自家発室平面図 1/30

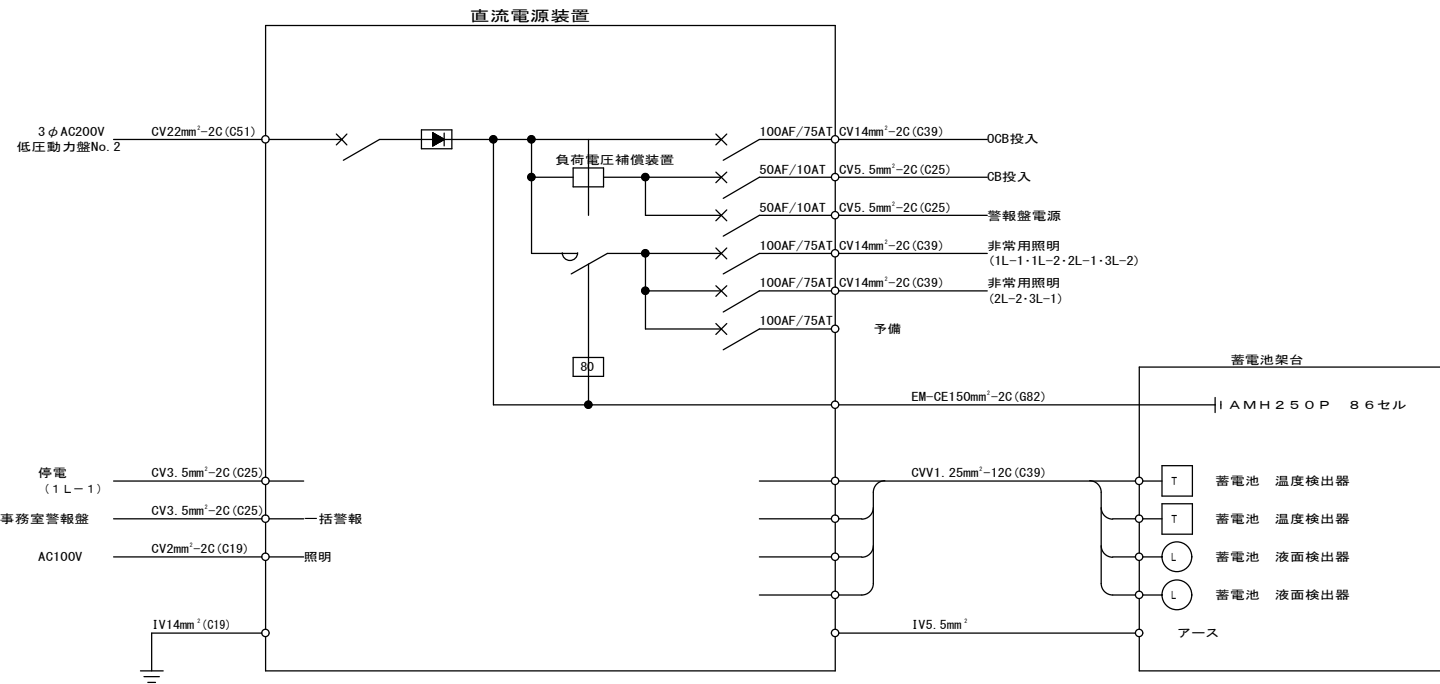

蓄電池仕様	
ポケット式アルカリ蓄電池	
型式	AMH250P
数量	86セル
容量	250Ah / 5HR
電圧	103V

注) 蓄電池・直流電源装置・配線はすべて撤去とする。

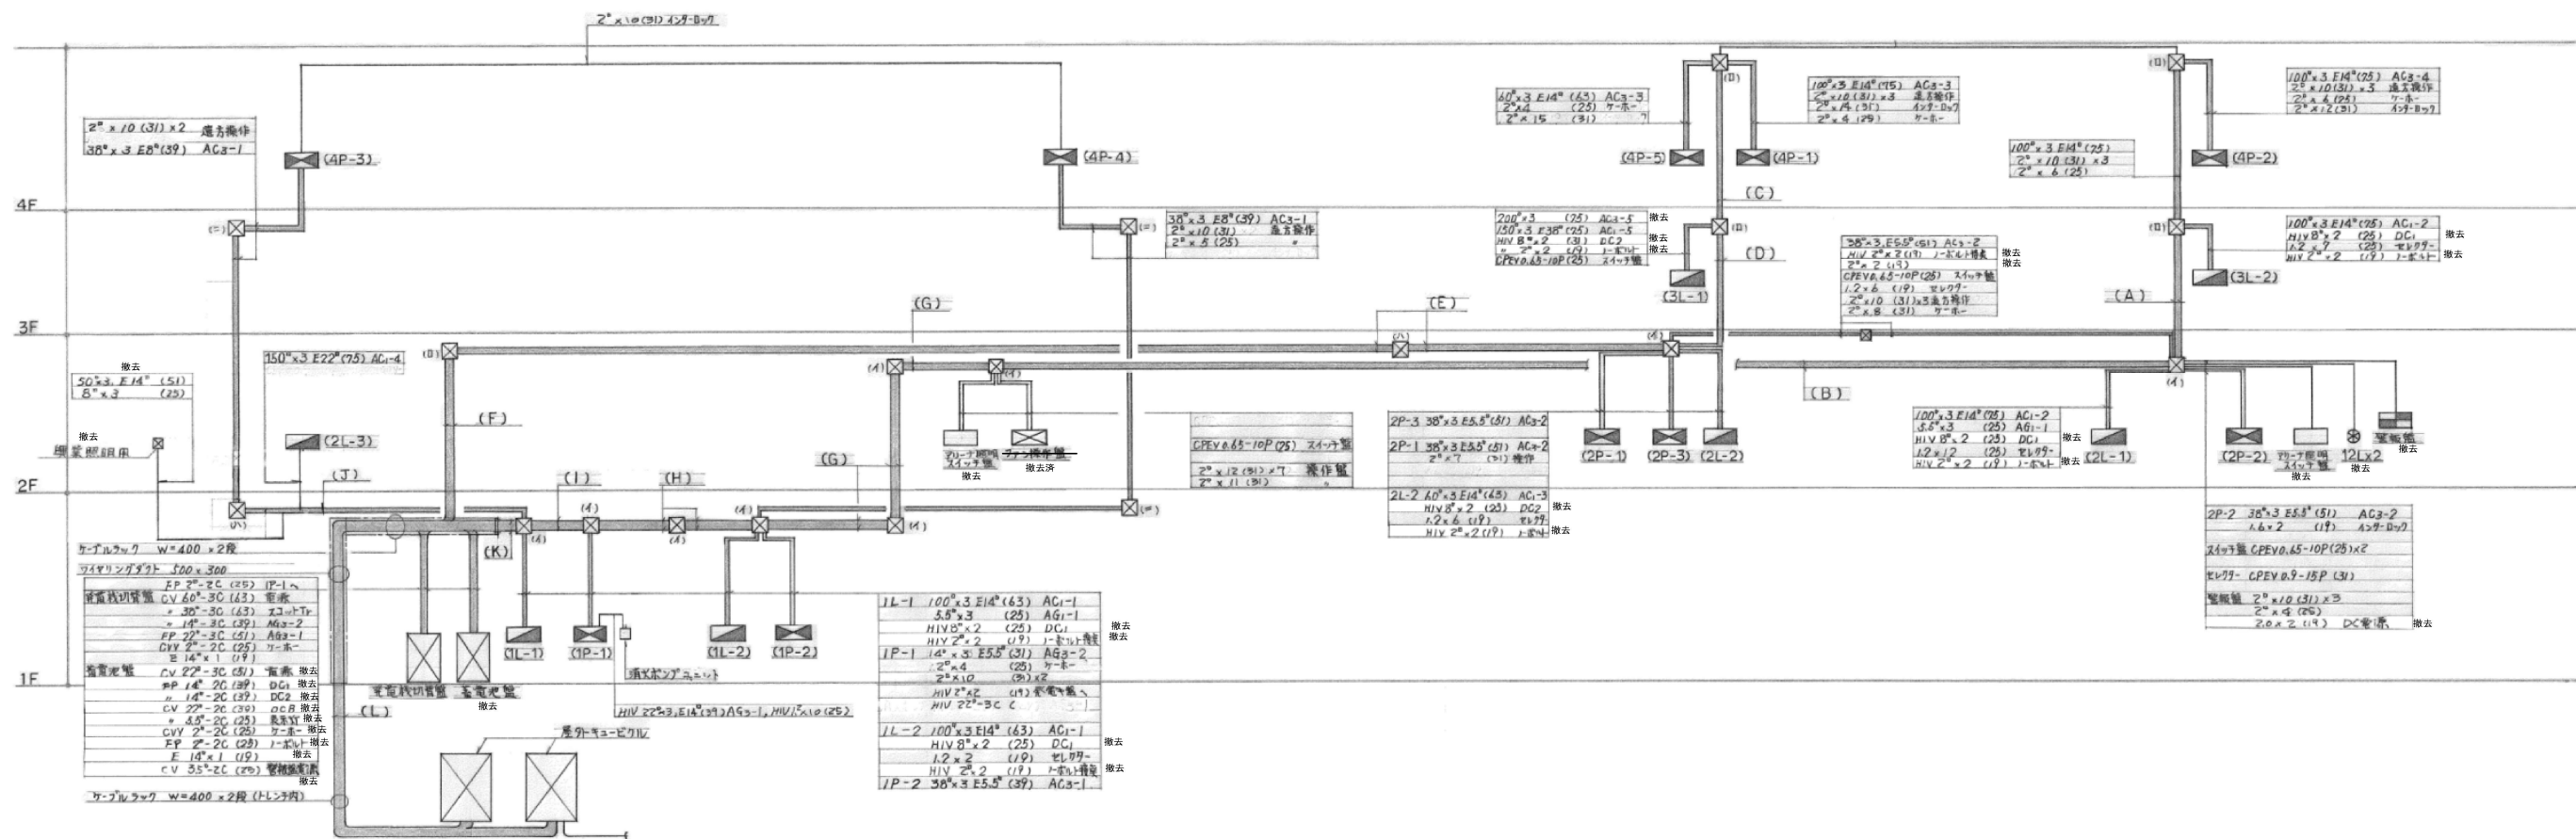

幹線設備系統図

註記) 上記系統図において記号(A)~(J)は下記に示すものを指す

(A) 100 ³ ×3 (63) AC1-2 3L-2 100 ³ ×3 (63) AC3-4 4P-2 HIV 8 ² ×2 (25) 撤去 DC1 2 ² ×10 (31)×3 遠方操作・警報 2 ² ×6 (25) "	(D) (C)+ 200 ³ ×3 (75) 撤去 AC3-5 HIV 8 ² ×2 (25) 撤去 DC2 HIV 14 ² ×2 (25) 撤去 AC1-5 HIV 2 ² ×2 (19) 撤去 ノボルト機 CPEV 0.65-10P (25) 予ナ照用スイッチ盤	(G) 150 ³ ×3 (75) AC1-2 38 ³ ×3 (39) AC3-2 100 ³ ×3 (63) AC3-4 HIV 14 ² ×2 (25) 撤去 DC1 5.5 ³ ×3 (25) AG1-1 1.6×10 (31)×2 遠方操作 1.6×15 (39) " , ケ-ホ- CPEV 0.9-10P (31) 警報用セレクト-スイッチ HIV 1.6×2 (19) 撤去 ノボルト機 E 60 ³ ×1 (25)	(I) AC1-1, AC1-2, AC3-1, AC3-4, DC1, AG1-1は(H)に同じ 14 ³ ×3 (31) AG3-2 FP 22 ² -3C (39) AG3-1 2 ² ×10 (31)×2 遠方操作 2 ² ×6 (25) " , ケ-ホ- HIV 2 ² ×2 (19) IP-1~警電機切替盤 HIV 2 ² ×2 (19) 撤去 ノボルト機 E 60 ³ ×1 (25)	(J) 38 ³ ×3 E14 ³ (64) AC3-1 150 ³ ×3 E22 ² (75) AC1-4 2 ² ×10 (31)×2 遠方操作 50 ³ ×3 E14 ³ (64) 撤去 警報用照明 8 ³ ×3 (25) 撤去 " (警報)	(K) CV150 ³ -3C (82) AC1-1 " 150 ³ -3C (82) AC1-2 " 150 ³ -3C (82) AG1-4 " 60 ³ -3C (63) AC3-1 " 38 ³ -3C (39) AC3-2 " 100 ³ -3C (75) AC3-4 FP 14 ² -2C (39) 撤去 DC1 CV 5.5 ³ -3C (31)×2 AG1-1 AG1-2 FP 22 ² -3C (39) AG3-1 CV 14 ² -3C (31) AG3-2 CPEV 2 ² -2C (39) 警報 CPEV 2 ² -2C (39) 撤去 警報用照明 CV 50 ³ -3C (63) 撤去 警報用照明 CV 8 ² -3C (31) 撤去 警報用照明	FP 2 ² -2C (25)×2 撤去 ノボルト機 E 60 ³ ×1 (25) IP-1~警電機切替盤 CVV 2 ² -5C (25)×2 操作 (L) CV150 ³ -3C AC1-1 (1L-1)(1L-2) " 150 ³ -3C AC1-2 (2L-1)(2L-2) " 60 ³ -3C AC1-3 (2L-2) " 150 ³ -3C AC1-4 (2L-3) " 150 ³ -3C AC1-5 (3L-1) " 60 ³ -3C AC3-1 (1P-2)(4P-3)(4P-4) " 60 ³ -3C AC3-2 (2P-1)(2P-2)(2P-3) " 100 ³ -3C AC3-3 (4P-1)(4P-5) " 100 ³ -3C AC3-4 (4P-2) " 200 ³ -3C 撤去 AC3-5 (3L-1) " 3.5 ³ -3C AG1-1 (2L-1) " 22 ² -3C 撤去 AC3-6 バッテリ電源 " 60 ³ -3C 撤去 AC3-7 スコトトランス電源 CVV 2 ² -2C 警報 CV 22 ² -2C 撤去 OCB DC電源 " 3.5 ³ -2C 表示灯 E 60 ³ ×1 撤去 警報用照明 CV 50 ³ -3C 撤去 " (警報) CV 8 ² -3C " AG1-2 (1L-1) " 5.5 ³ -3C
--	---	---	--	--	---	--

フルボックス記号表
1 800×800×500
2 500×500×300
3 400×400×200
4 300×300×200

註) 1. 幹線設備 撤去対象については撤去リスト参照
2. 特記のないPBおよび配管は、既設のままとする。
3. 打込・隠蔽配管は既存のまま残すものとする。

株式会社 丸川建築設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第4303号
一級建築士 大臣登録 第186733号 林 卓也




佐倉市

資産経営部
施設保全課

工事名称
佐倉市民体育館改修電気設備工事
図面名称
幹線設備 系統図(1) (撤去図)

縮尺
N.S(A1)
N.S(A3)
作図
2026.03

図面番号
E-104

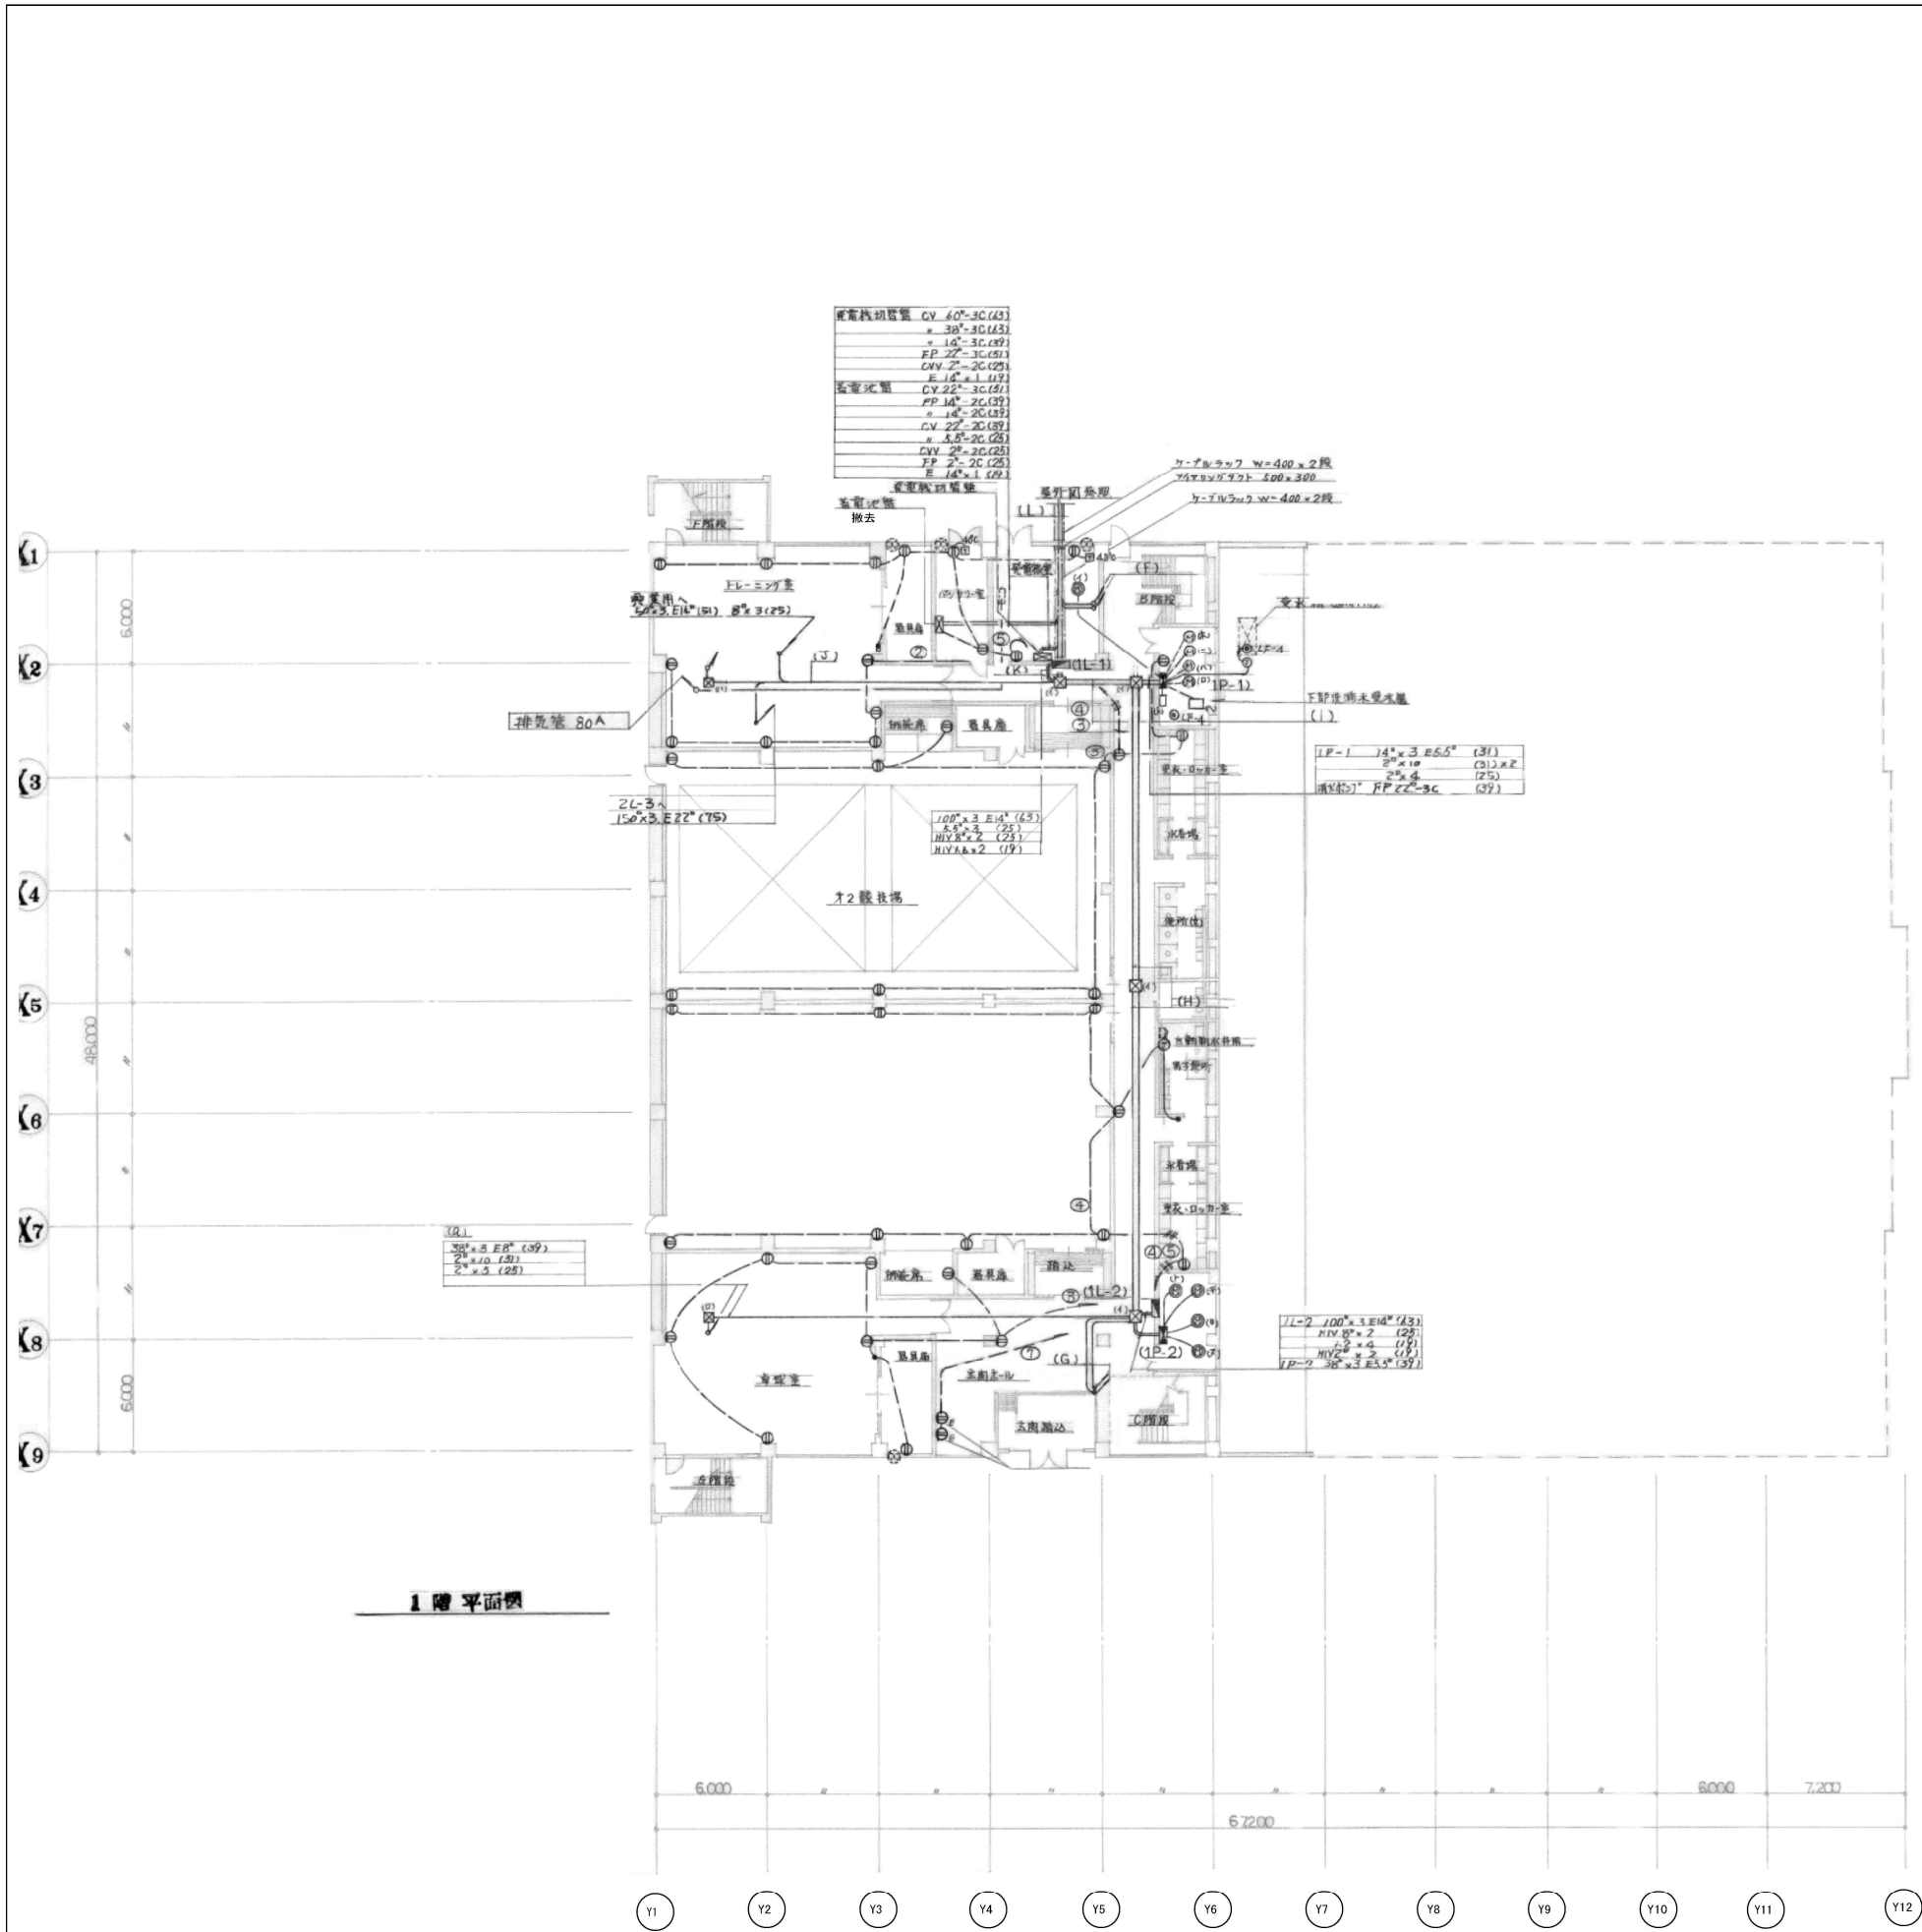


註記 1 撤去(機器は機械設備工事)				
国中動力設備は下記に示す容量及び配線とする				
(1P-1)(1) 電動空気圧搾機	1.5kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	
(2) 飲料取用機	2.2kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	(自費)
(3) 床暖房	3.7kw			(自費)
(4) 床暖房	1.5kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	
(1P-2)(1) 電動空気圧搾機	1.5kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	
(2) 電動空気圧搾機	2.2kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	
(3) 電動空気圧搾機	2.2kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	
(4) 電動空気圧搾機	2.2kw	2.0 x 3 E2.0	(25)	

註記 2				
1.コンセント配線に於いて特記は配線は下記に示すものとし、有電線より劣り配線は5.5mm ² 以下とする				
2.0 x 2 (19)	5.5 x 2 (25)			
2.0 x 3 (19)	5.5 x 3 (25)			
2.0 x 4 (25)	5.5 x 4 (25)			
2.0 x 6 (25)	5.5 x 6 (31)			
2.幹線に於いて(1)~(4)の配線は系統間接続のもの				
3.プルボックス設置 (1) 800 x 800 x 500				
(2) 500 x 500 x 300				
(3) 400 x 400 x 200				
(4) 300 x 300 x 200				

電灯幹線撤去リスト				
AC1-1	CV150-3C (G82)	既設		
	IV100x3 (E63)	既設		
	1L-1 IV100x3 E14 (E63)	既設		
	1L-2 IV100x3 E14 (E63)	既設		
AC1-2	CV150-3C (G82)	既設		
	IV150x3 (E75)	既設		
	2L-1 IV100x3 E14 (E63)	既設		
	3L-2 IV100x3 E14 (E63)	既設		
AC1-3	CV60-3C (E63)	既設		
	IV60x3 (E63)	既設		
	2L-2 IV60x3 E14 (E63)	既設		
AG1-4	CV150-3C (G82)	既設		
	IV150x3 E22 (E75)	既設		
AC1-5	CV150-3C (G82)	既設		
	IV150x3 (E75)	既設		
	3L-1 IV150x3 E38 (E75)	既設		
AC1-6	CV60-3C (E63)	※撤去		
	IV60x3 (E63)	※撤去		
	IV60x3 E14 (E63)	撤去		
AG1-1	CV5.5-3C (E31)	既設		
	IV5.5x3 (E25)	既設		
AG1-2	CV5.5-3C (E31)	既設		
	IV5.5x3 (E25)	既設		
DC1-1	FP14-2C (E39)	撤去		
	HIV14x2 (E31)	※撤去		
	1L-1 HIV8x2 (E25)	※撤去		
	1L-2 HIV8x2 (E25)	※撤去		
	2L-1 HIV8x2 (E25)	※撤去		
	3L-2 HIV8x2 (E25)	※撤去		
DC1-2	FP14-2C (E39)	撤去		
	HIV14x2 (E31)	※撤去		
	2L-2 HIV8x2 (E25)	※撤去		
	3L-1 HIV8x2 (E25)	※撤去		
	CV3.5-2C (E25)	撤去		
	蓄電池盤 2.0x2 (E19)	※撤去		
蓄電池盤	OCB CV22-3C (E39)	撤去		
蓄電池盤	表示灯 CV5.5-2C (E25)	撤去		


動力幹線撤去リスト				
AC3-1	CV60-3C (E63)	既設		
	1P-2 IV38x3 E5.5 (E39)	既設		
	4P-3 IV38x3 E8 (E39)	既設		
	4P-4 IV38x3 E8 (E39)	既設		
AC3-2	CV60-3C (E63)	既設		
	IV60x3 (E63)	既設		
	2P-1 IV38x3 E5.5 (E39)	既設		
	2P-2 IV38x3 E5.5 (E39)	既設		
	2P-3 IV38x3 E8 (E39)	既設		
AC3-3	CV100-3C (E75)	既設		
	IV100x3 (E63)	既設		
	4P-1 IV100x3 E14 (E63)	既設		
	4P-5 IV60x3 E14 (E63)	撤去		
AC3-4	CV100-3C (E75)	既設		
	IV100x3 (E63)	既設		
	4P-2 IV100x3 E14 (E75)	既設		
AC3-5	CV200-3C (G82)	※撤去		
	IV200x3 (E75)	※撤去		
	3L-1 IV200x3 (E75)	※撤去		
AC3-6	蓄電池盤 CV22-3C (E31)	撤去		
AC3-7	充電機 CV60-3C (E63)	既設		
AC3-8	CV8-3C (E31)	※撤去		
	IV8x3 (E25)	撤去		
AG3-1	FP22-3C (E51)	既設		
	消火P IV22x3 E14 (E39)	既設		
AG3-2	CV14-3C (E39)	既設		
	1P-1 IV14x3 E5.5 (E31)	既設		
	3コットTr CV38-3C (E63)	既設		

- 注) 1. 幹線設備 撤去対象については撤去リスト参照
2. 特記のないPBおよび配管は、既設のままとする。
3. 動力設備 機器・配管配線は全て撤去
4. コンセント設備 配線器具・配管配線は全て撤去
5. 打込・隠蔽配管は既存のまま残すものとする。
6. ケーブルラック・WDは既存のままとする。

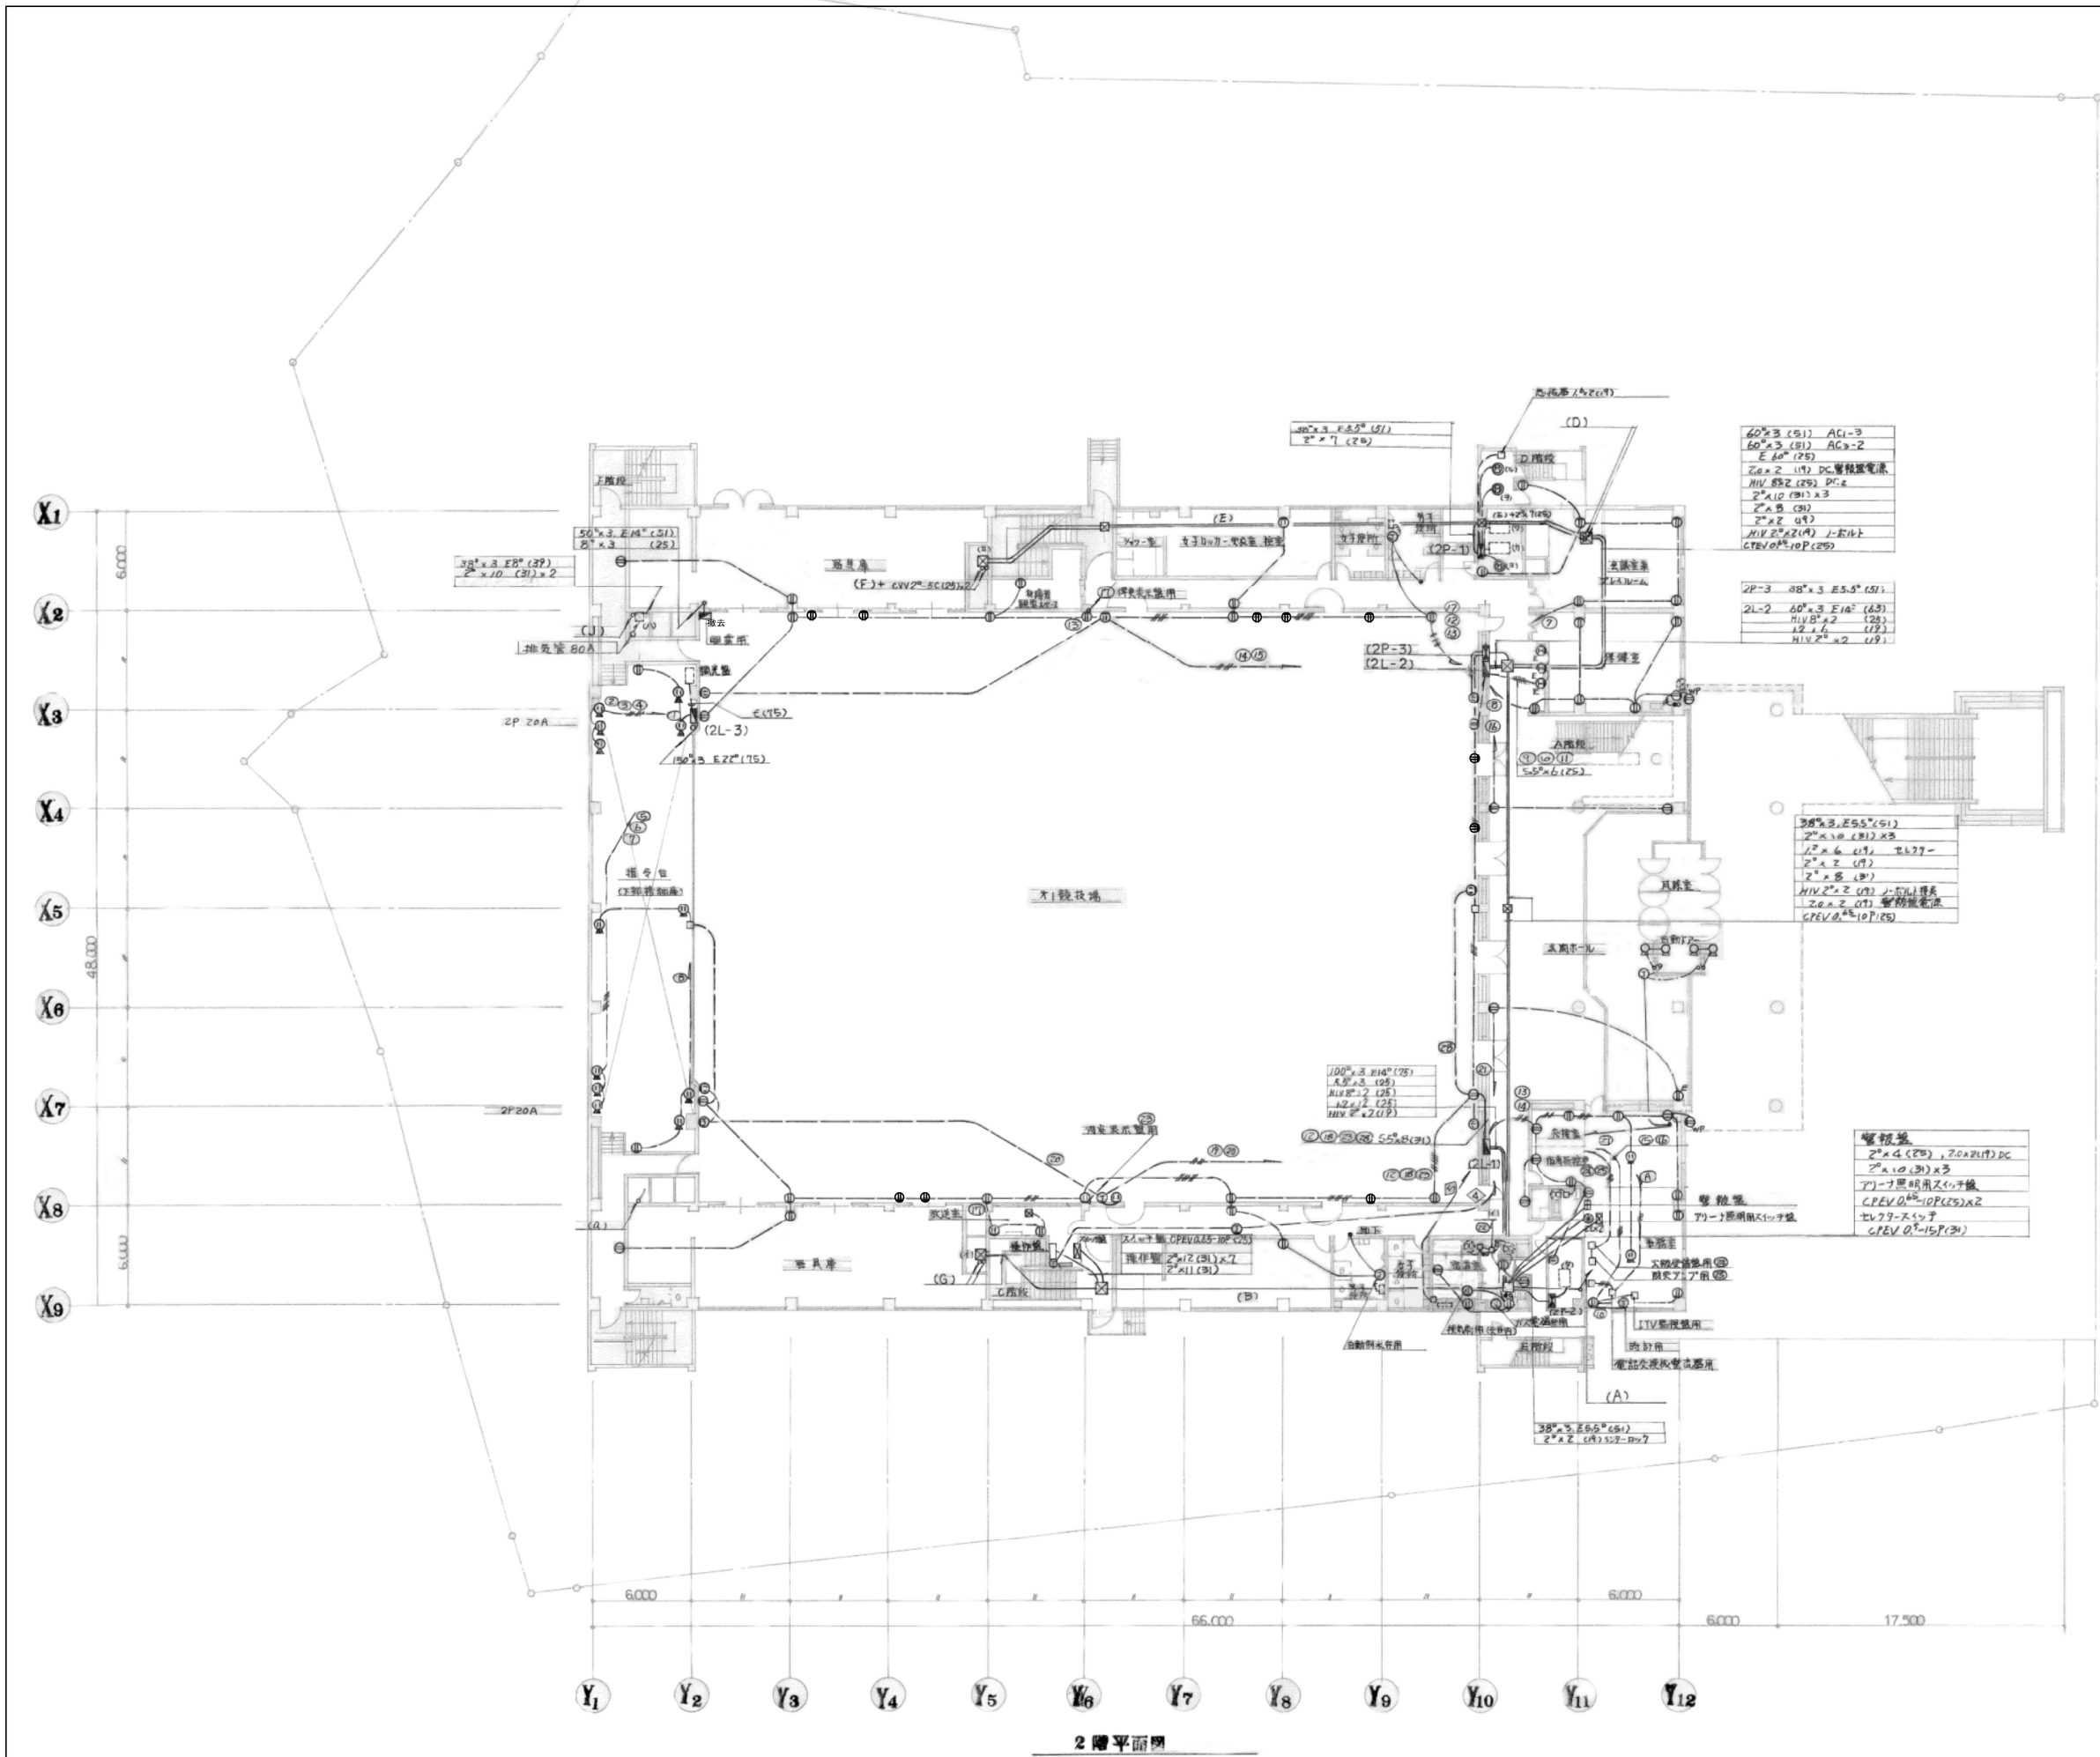

註 記			
撤去(機器は機械設備工事)			
図中動力設備は下記に示す容量及び配線とする			
(2P-1) (1) オイルサーボモーター	0.2kW	2.0×3 E2.0 (25)	(撤去)
(2) 〃	〃	〃	〃
(3) 〃	〃	〃	〃
(4) 〃	〃	〃	〃
(5) 〃	〃	〃	〃
(6) 〃	〃	〃	〃
(7) 〃	〃	〃	〃
(8) 〃	〃	〃	〃
(9) 〃	〃	〃	〃
(10) 〃	〃	〃	〃
(11) 〃	〃	〃	〃
(12) 〃	〃	〃	〃
(13) 〃	〃	〃	〃
(14) 〃	〃	〃	〃
(15) 〃	〃	〃	〃
(16) 〃	〃	〃	〃
(17) 〃	〃	〃	〃
(18) 〃	〃	〃	〃
(19) 〃	〃	〃	〃
(20) 〃	〃	〃	〃
(21) 〃	〃	〃	〃
(22) 〃	〃	〃	〃
(23) 〃	〃	〃	〃
(24) 〃	〃	〃	〃
(25) 〃	〃	〃	〃
(26) 〃	〃	〃	〃
(27) 〃	〃	〃	〃
(28) 〃	〃	〃	〃
(29) 〃	〃	〃	〃
(30) 〃	〃	〃	〃
(31) 〃	〃	〃	〃
(32) 〃	〃	〃	〃
(33) 〃	〃	〃	〃
(34) 〃	〃	〃	〃
(35) 〃	〃	〃	〃
(36) 〃	〃	〃	〃
(37) 〃	〃	〃	〃
(38) 〃	〃	〃	〃
(39) 〃	〃	〃	〃
(40) 〃	〃	〃	〃
(41) 〃	〃	〃	〃
(42) 〃	〃	〃	〃
(43) 〃	〃	〃	〃
(44) 〃	〃	〃	〃
(45) 〃	〃	〃	〃
(46) 〃	〃	〃	〃
(47) 〃	〃	〃	〃
(48) 〃	〃	〃	〃
(49) 〃	〃	〃	〃
(50) 〃	〃	〃	〃
(51) 〃	〃	〃	〃
(52) 〃	〃	〃	〃
(53) 〃	〃	〃	〃
(54) 〃	〃	〃	〃
(55) 〃	〃	〃	〃
(56) 〃	〃	〃	〃
(57) 〃	〃	〃	〃
(58) 〃	〃	〃	〃
(59) 〃	〃	〃	〃
(60) 〃	〃	〃	〃
(61) 〃	〃	〃	〃
(62) 〃	〃	〃	〃
(63) 〃	〃	〃	〃
(64) 〃	〃	〃	〃
(65) 〃	〃	〃	〃
(66) 〃	〃	〃	〃
(67) 〃	〃	〃	〃
(68) 〃	〃	〃	〃
(69) 〃	〃	〃	〃
(70) 〃	〃	〃	〃
(71) 〃	〃	〃	〃
(72) 〃	〃	〃	〃
(73) 〃	〃	〃	〃
(74) 〃	〃	〃	〃
(75) 〃	〃	〃	〃
(76) 〃	〃	〃	〃
(77) 〃	〃	〃	〃
(78) 〃	〃	〃	〃
(79) 〃	〃	〃	〃
(80) 〃	〃	〃	〃
(81) 〃	〃	〃	〃
(82) 〃	〃	〃	〃
(83) 〃	〃	〃	〃
(84) 〃	〃	〃	〃
(85) 〃	〃	〃	〃
(86) 〃	〃	〃	〃
(87) 〃	〃	〃	〃
(88) 〃	〃	〃	〃
(89) 〃	〃	〃	〃
(90) 〃	〃	〃	〃
(91) 〃	〃	〃	〃
(92) 〃	〃	〃	〃
(93) 〃	〃	〃	〃
(94) 〃	〃	〃	〃
(95) 〃	〃	〃	〃
(96) 〃	〃	〃	〃
(97) 〃	〃	〃	〃
(98) 〃	〃	〃	〃
(99) 〃	〃	〃	〃
(100) 〃	〃	〃	〃
(101) 〃	〃	〃	〃
(102) 〃	〃	〃	〃
(103) 〃	〃	〃	〃
(104) 〃	〃	〃	〃
(105) 〃	〃	〃	〃
(106) 〃	〃	〃	〃
(107) 〃	〃	〃	〃
(108) 〃	〃	〃	〃
(109) 〃	〃	〃	〃
(110) 〃	〃	〃	〃
(111) 〃	〃	〃	〃
(112) 〃	〃	〃	〃
(113) 〃	〃	〃	〃
(114) 〃	〃	〃	〃
(115) 〃	〃	〃	〃
(116) 〃	〃	〃	〃
(117) 〃	〃	〃	〃
(118) 〃	〃	〃	〃
(119) 〃	〃	〃	〃
(120) 〃	〃	〃	〃
(121) 〃	〃	〃	〃
(122) 〃	〃	〃	〃
(123) 〃	〃	〃	〃
(124) 〃	〃	〃	〃
(125) 〃	〃	〃	〃
(126) 〃	〃	〃	〃
(127) 〃	〃	〃	〃
(128) 〃	〃	〃	〃
(129) 〃	〃	〃	〃
(130) 〃	〃	〃	〃
(131) 〃	〃	〃	〃
(132) 〃	〃	〃	〃
(133) 〃	〃	〃	〃
(134) 〃	〃	〃	〃
(135) 〃	〃	〃	〃
(136) 〃	〃	〃	〃
(137) 〃	〃	〃	〃
(138) 〃	〃	〃	〃
(139) 〃	〃	〃	〃
(140) 〃	〃	〃	〃
(141) 〃	〃	〃	〃
(142) 〃	〃	〃	〃
(143) 〃	〃	〃	〃
(144) 〃	〃	〃	〃
(145) 〃	〃	〃	〃
(146) 〃	〃	〃	〃
(147) 〃	〃	〃	〃
(148) 〃	〃	〃	〃
(149) 〃	〃	〃	〃
(150) 〃	〃	〃	〃
(151) 〃	〃	〃	〃
(152) 〃	〃	〃	〃
(153) 〃	〃	〃	〃
(154) 〃	〃	〃	〃
(155) 〃	〃	〃	〃
(156) 〃	〃	〃	〃
(157) 〃	〃	〃	〃
(158) 〃	〃	〃	〃
(159) 〃	〃	〃	〃
(160) 〃	〃	〃	〃
(161) 〃	〃	〃	〃
(162) 〃	〃	〃	〃
(163) 〃	〃	〃	〃
(164) 〃	〃	〃	〃
(165) 〃	〃	〃	〃
(166) 〃	〃	〃	〃
(167) 〃	〃	〃	〃
(168) 〃	〃	〃	〃
(169) 〃	〃	〃	〃
(170) 〃	〃	〃	〃
(171) 〃	〃	〃	〃
(172) 〃	〃	〃	〃
(173) 〃	〃	〃	〃
(174) 〃	〃	〃	〃
(175) 〃	〃	〃	〃
(176) 〃	〃	〃	〃
(177) 〃	〃	〃	〃
(178) 〃	〃	〃	〃
(179) 〃	〃	〃	〃
(180) 〃	〃	〃	〃
(181) 〃	〃	〃	〃
(182) 〃	〃	〃	〃
(183) 〃	〃	〃	〃
(184) 〃	〃	〃	〃
(185) 〃	〃	〃	〃
(186) 〃	〃	〃	〃
(187) 〃	〃	〃	〃
(188) 〃	〃	〃	〃
(189) 〃	〃	〃	〃
(190) 〃	〃	〃	〃
(191) 〃	〃	〃	〃
(192) 〃	〃	〃	〃
(193) 〃	〃	〃	〃
(194) 〃	〃	〃	〃
(195) 〃	〃	〃	〃
(196) 〃	〃	〃	〃
(197) 〃	〃	〃	〃
(198) 〃	〃	〃	〃
(199) 〃	〃	〃	〃
(200) 〃	〃	〃	〃


- 注) 1. 幹線設備 撤去対象については撤去リスト参照
2. 特記のないPBおよび配管は、既設のままとする。
3. 動力設備 機器・配管配線は全て撤去
4. コンセント設備 配線器具・配管配線は全て撤去
5. 打込・隠蔽配管は既設のまま残すものとする。
6. ケーブルラック・WDは既設のままとする。

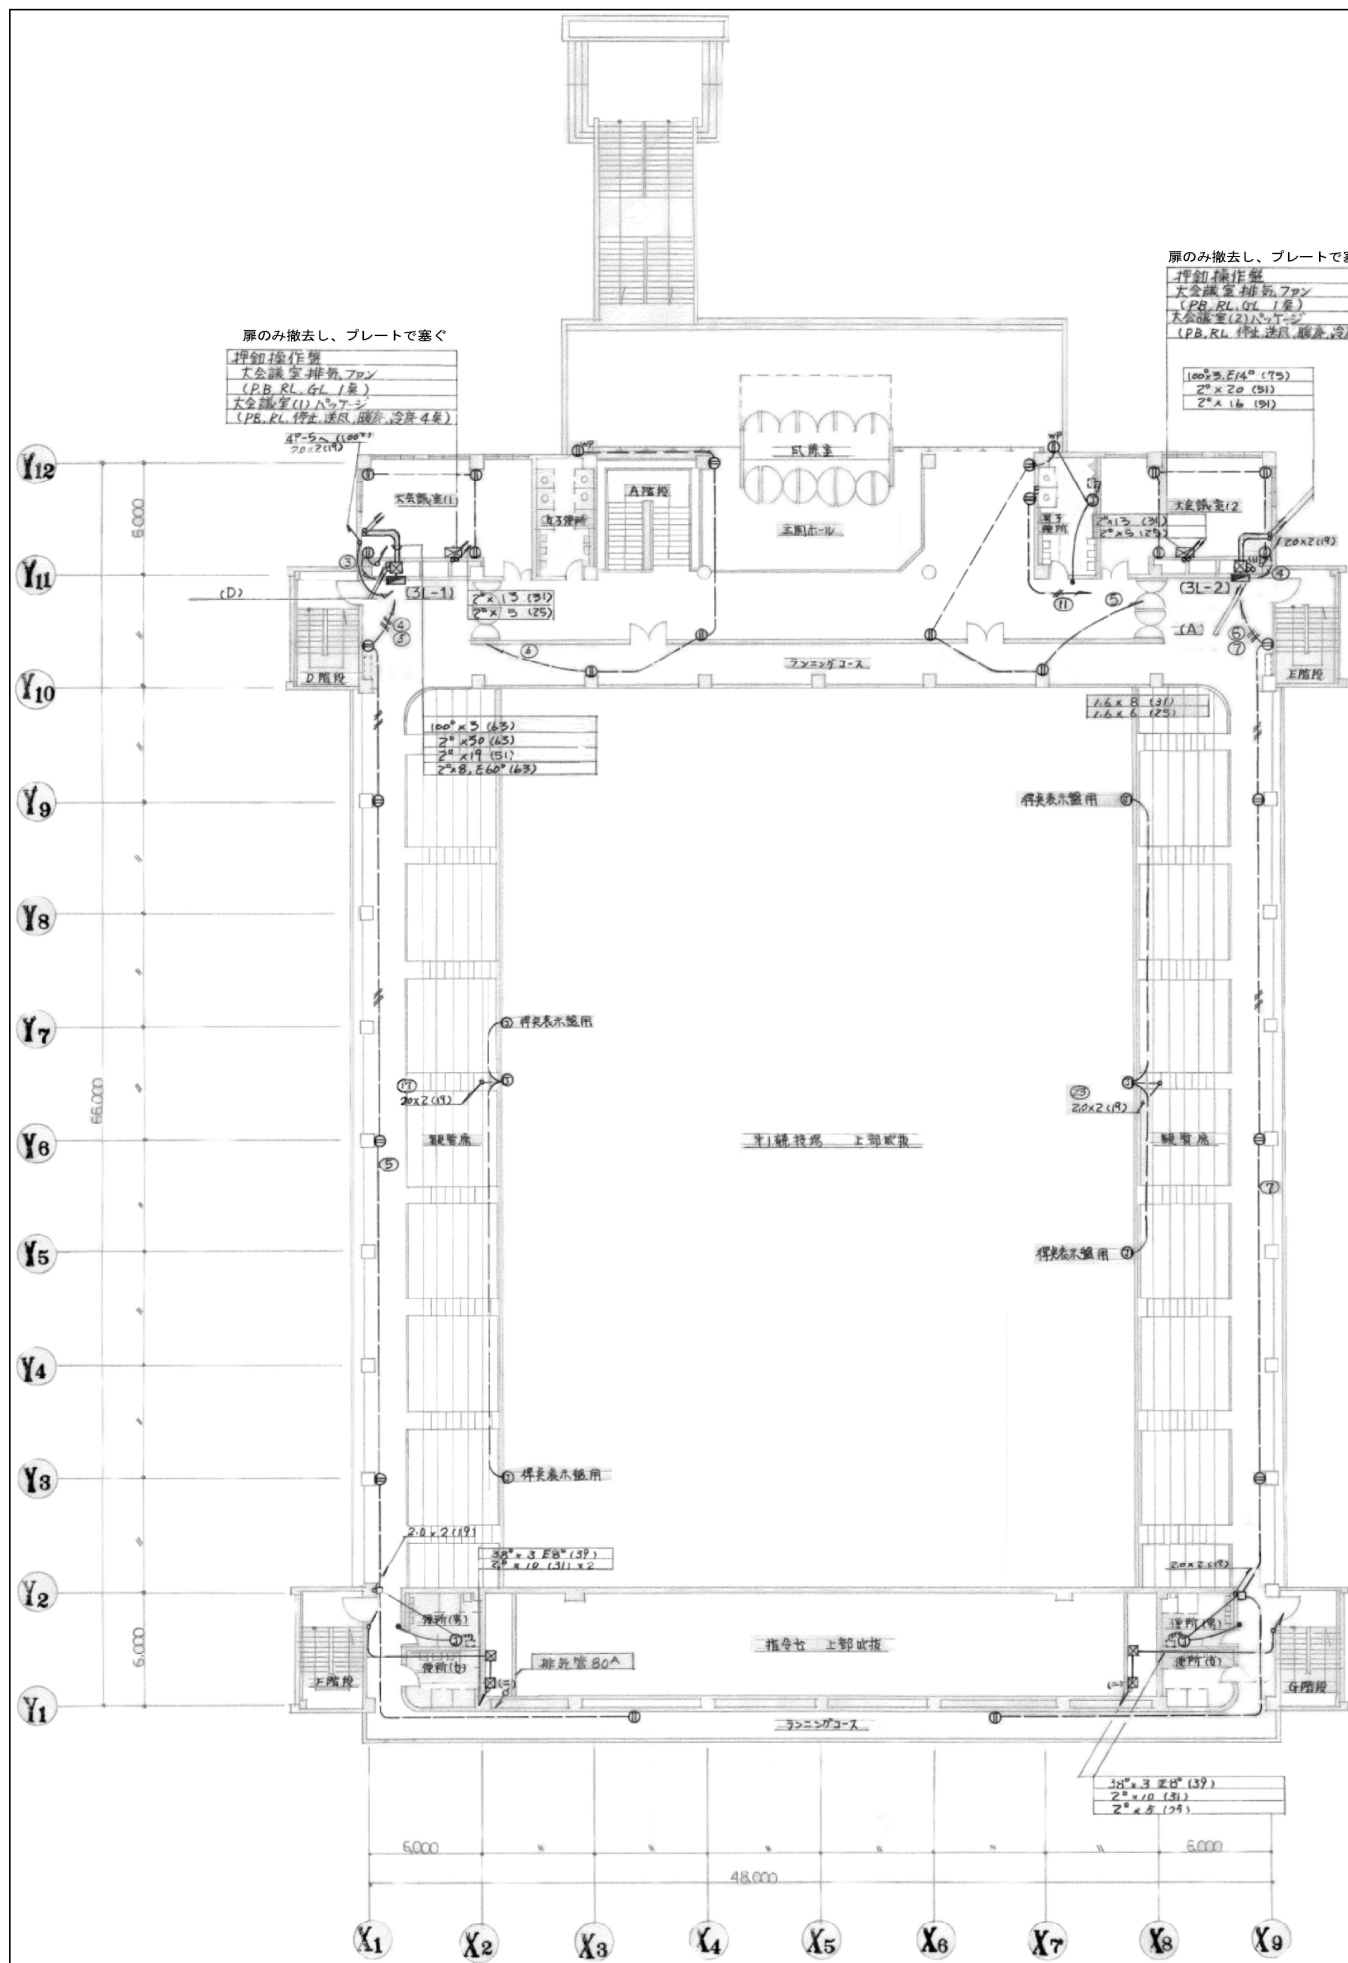

3 階 平面図

H17年で撤去
屏のみ撤去し、プレートで塞ぐ
押印操作盤
大会場空調機
(PB, RL, GL 1台)
大会場空調機(1)ハット
(PB, RL, GL 1台, 暖房, 冷房 4台)

撤去 撤去(機器は接続設備工事)					
同中動力設備は下記に示す容量及び配線とする					
(4P-1)(1) 2F 大会場照明ファン	0.25kW	2.0 x 3 E2.0 (25)	(4P-2)(1) 2F 後援会照明ファン	0.25kW	2.0 x 3 E2.0 (25)
(2) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(2) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "
(3) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(3) オートホリカー	0.25kW	2.0 x 3 E2.0 (25) 2.0 x 3 E2.0 (25)
(4) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(4) オートホリカー	0.25kW	" " "
(5) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(5) オートホリカー	0.25kW	" " "
(6) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(6) オートホリカー	0.25kW	" " "
(7) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(7) オートホリカー	0.25kW	" " "
(8) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(8) オートホリカー	0.25kW	" " "
(9) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(9) オートホリカー	0.25kW	" " "
(10) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(10) オートホリカー	0.25kW	" " "
(11) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(11) オートホリカー	0.25kW	" " "
(12) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(12) オートホリカー	0.25kW	" " "
(13) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(13) オートホリカー	0.25kW	" " "
(14) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(14) オートホリカー	0.25kW	" " "
(15) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(15) オートホリカー	0.25kW	" " "
(16) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(16) オートホリカー	0.25kW	" " "
(17) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(17) オートホリカー	0.25kW	" " "
(18) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(18) オートホリカー	0.25kW	" " "
(19) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(19) オートホリカー	0.25kW	" " "
(20) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(20) オートホリカー	0.25kW	" " "
(21) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(21) オートホリカー	0.25kW	" " "
(22) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(22) オートホリカー	0.25kW	" " "
(23) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(23) オートホリカー	0.25kW	" " "
(24) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(24) オートホリカー	0.25kW	" " "
(25) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(25) オートホリカー	0.25kW	" " "
(26) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(26) オートホリカー	0.25kW	" " "
(27) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(27) オートホリカー	0.25kW	" " "
(28) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(28) オートホリカー	0.25kW	" " "
(29) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(29) オートホリカー	0.25kW	" " "
(30) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(30) オートホリカー	0.25kW	" " "
(31) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(31) オートホリカー	0.25kW	" " "
(32) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(32) オートホリカー	0.25kW	" " "
(33) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(33) オートホリカー	0.25kW	" " "
(34) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(34) オートホリカー	0.25kW	" " "
(35) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(35) オートホリカー	0.25kW	" " "
(36) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(36) オートホリカー	0.25kW	" " "
(37) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(37) オートホリカー	0.25kW	" " "
(38) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(38) オートホリカー	0.25kW	" " "
(39) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(39) オートホリカー	0.25kW	" " "
(40) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(40) オートホリカー	0.25kW	" " "
(41) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(41) オートホリカー	0.25kW	" " "
(42) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(42) オートホリカー	0.25kW	" " "
(43) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(43) オートホリカー	0.25kW	" " "
(44) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(44) オートホリカー	0.25kW	" " "
(45) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(45) オートホリカー	0.25kW	" " "
(46) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(46) オートホリカー	0.25kW	" " "
(47) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(47) オートホリカー	0.25kW	" " "
(48) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(48) オートホリカー	0.25kW	" " "
(49) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(49) オートホリカー	0.25kW	" " "
(50) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(50) オートホリカー	0.25kW	" " "
(51) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(51) オートホリカー	0.25kW	" " "
(52) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(52) オートホリカー	0.25kW	" " "
(53) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(53) オートホリカー	0.25kW	" " "
(54) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(54) オートホリカー	0.25kW	" " "
(55) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(55) オートホリカー	0.25kW	" " "
(56) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(56) オートホリカー	0.25kW	" " "
(57) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(57) オートホリカー	0.25kW	" " "
(58) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(58) オートホリカー	0.25kW	" " "
(59) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(59) オートホリカー	0.25kW	" " "
(60) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(60) オートホリカー	0.25kW	" " "
(61) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(61) オートホリカー	0.25kW	" " "
(62) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(62) オートホリカー	0.25kW	" " "
(63) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(63) オートホリカー	0.25kW	" " "
(64) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(64) オートホリカー	0.25kW	" " "
(65) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(65) オートホリカー	0.25kW	" " "
(66) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(66) オートホリカー	0.25kW	" " "
(67) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(67) オートホリカー	0.25kW	" " "
(68) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(68) オートホリカー	0.25kW	" " "
(69) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(69) オートホリカー	0.25kW	" " "
(70) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(70) オートホリカー	0.25kW	" " "
(71) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(71) オートホリカー	0.25kW	" " "
(72) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(72) オートホリカー	0.25kW	" " "
(73) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(73) オートホリカー	0.25kW	" " "
(74) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(74) オートホリカー	0.25kW	" " "
(75) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(75) オートホリカー	0.25kW	" " "
(76) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(76) オートホリカー	0.25kW	" " "
(77) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(77) オートホリカー	0.25kW	" " "
(78) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(78) オートホリカー	0.25kW	" " "
(79) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(79) オートホリカー	0.25kW	" " "
(80) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(80) オートホリカー	0.25kW	" " "
(81) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(81) オートホリカー	0.25kW	" " "
(82) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(82) オートホリカー	0.25kW	" " "
(83) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(83) オートホリカー	0.25kW	" " "
(84) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(84) オートホリカー	0.25kW	" " "
(85) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(85) オートホリカー	0.25kW	" " "
(86) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(86) オートホリカー	0.25kW	" " "
(87) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(87) オートホリカー	0.25kW	" " "
(88) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(88) オートホリカー	0.25kW	" " "
(89) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(89) オートホリカー	0.25kW	" " "
(90) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(90) オートホリカー	0.25kW	" " "
(91) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(91) オートホリカー	0.25kW	" " "
(92) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(92) オートホリカー	0.25kW	" " "
(93) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(93) オートホリカー	0.25kW	" " "
(94) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(94) オートホリカー	0.25kW	" " "
(95) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(95) オートホリカー	0.25kW	" " "
(96) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(96) オートホリカー	0.25kW	" " "
(97) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(97) オートホリカー	0.25kW	" " "
(98) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(98) オートホリカー	0.25kW	" " "
(99) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(99) オートホリカー	0.25kW	" " "
(100) 大会場照明ファン	0.25kW	" " "	(100) オートホリカー	0.25kW	" " "

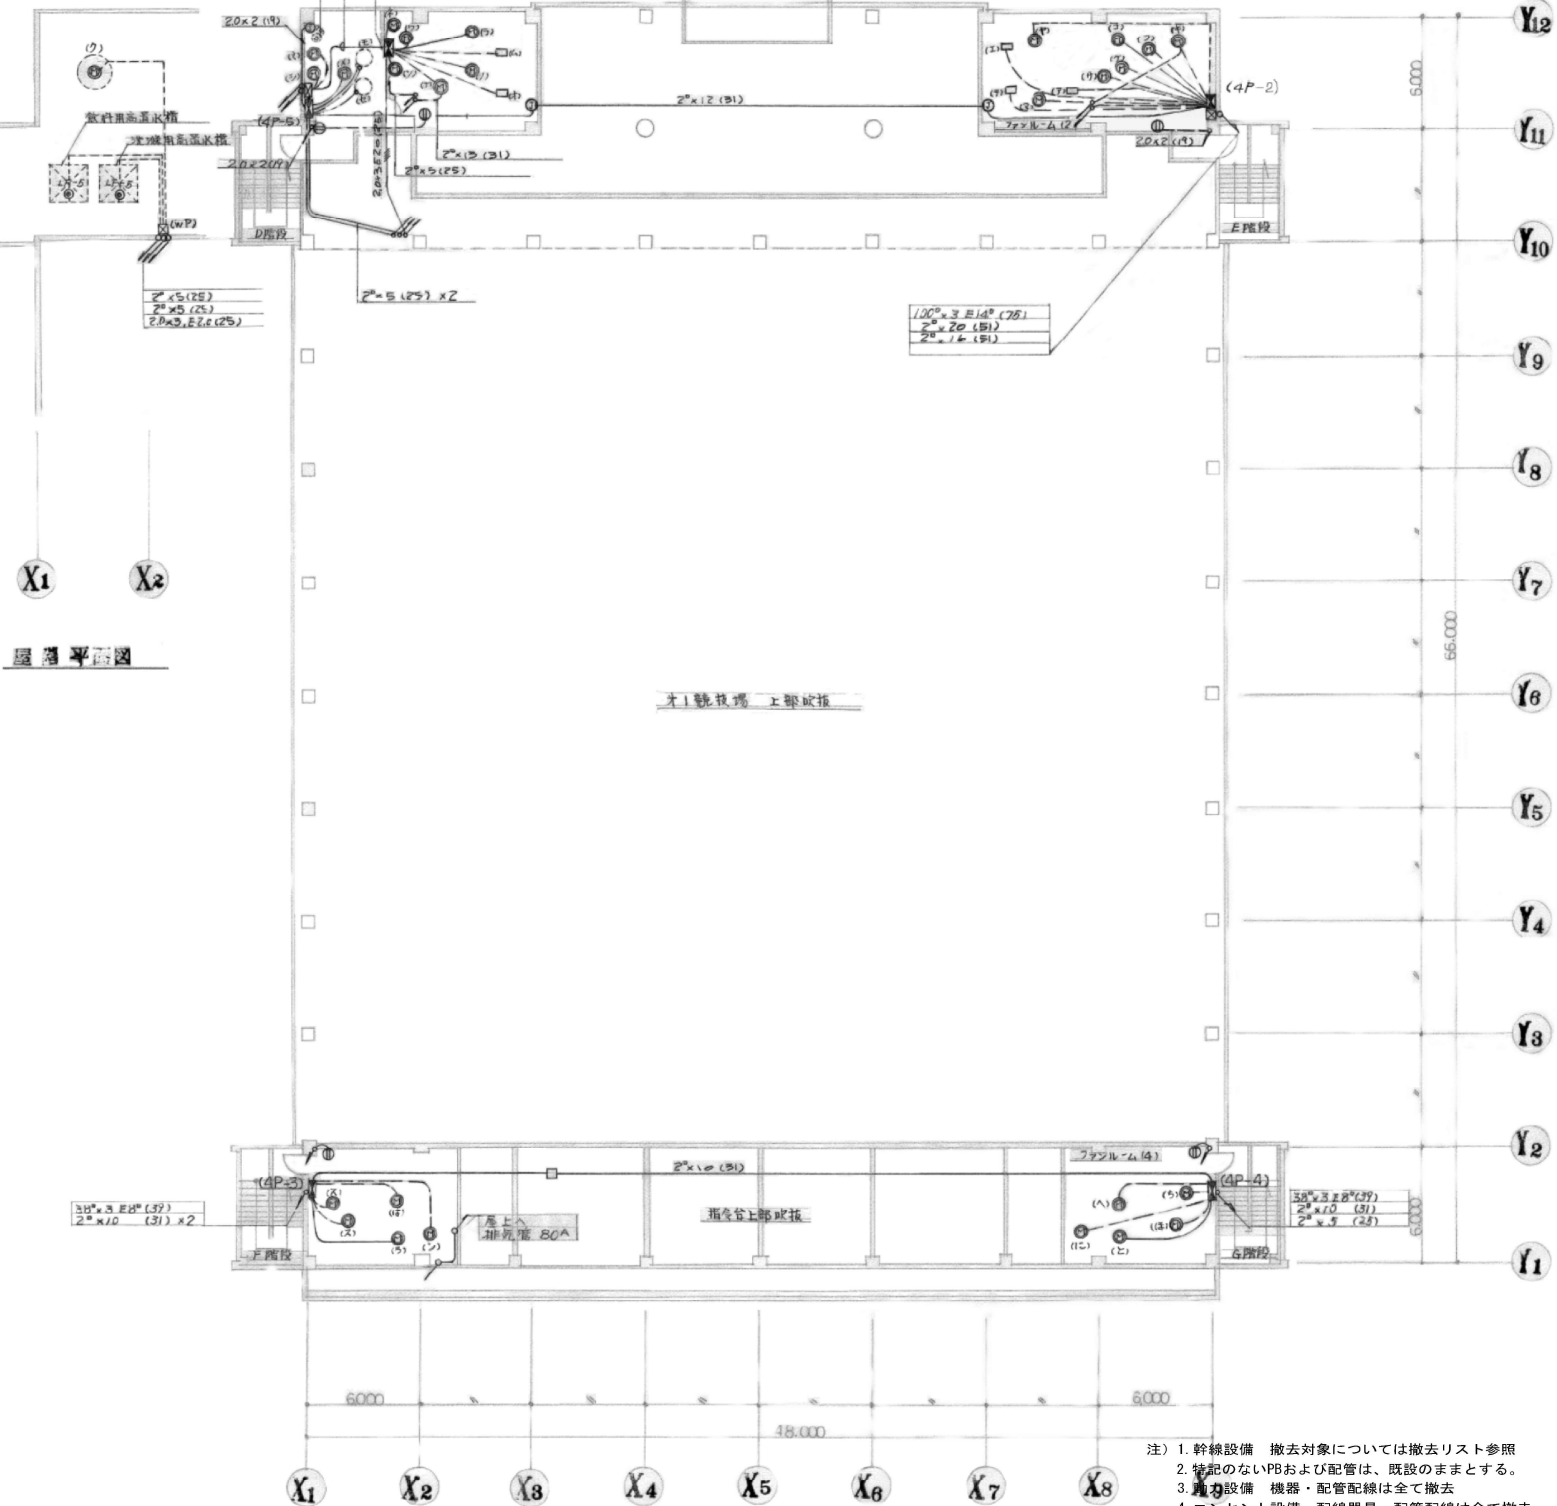

4 階 平面図


- 注) 1. 幹線設備 撤去対象については撤去リスト参照
2. 特定のないPBおよび配管は、既設のままとする。
3. 機器設備 機器・配管配線は全て撤去
4. コンセント設備 配線器具・配管配線は全て撤去
5. 打込・隠蔽配管は既設のまま残すものとする。
6. ケーブルラック・WDは既設のままとする。

株式会社 丸川建築設計事務所
一級建築士事務所 東京都知事登録 第4303号
一級建築士 大臣登録 第186733号 林 卓也

佐倉市 資産経営部
施設保全課


工事名称
佐倉市民体育館改修電気設備工事
図面名称
幹線・動力・コンセント設備 3.4階平面図(1) (撤去図)

縮尺
S:1/200(A1)
S:1/400(A3)
作図
2026.03
図面番号
E-107

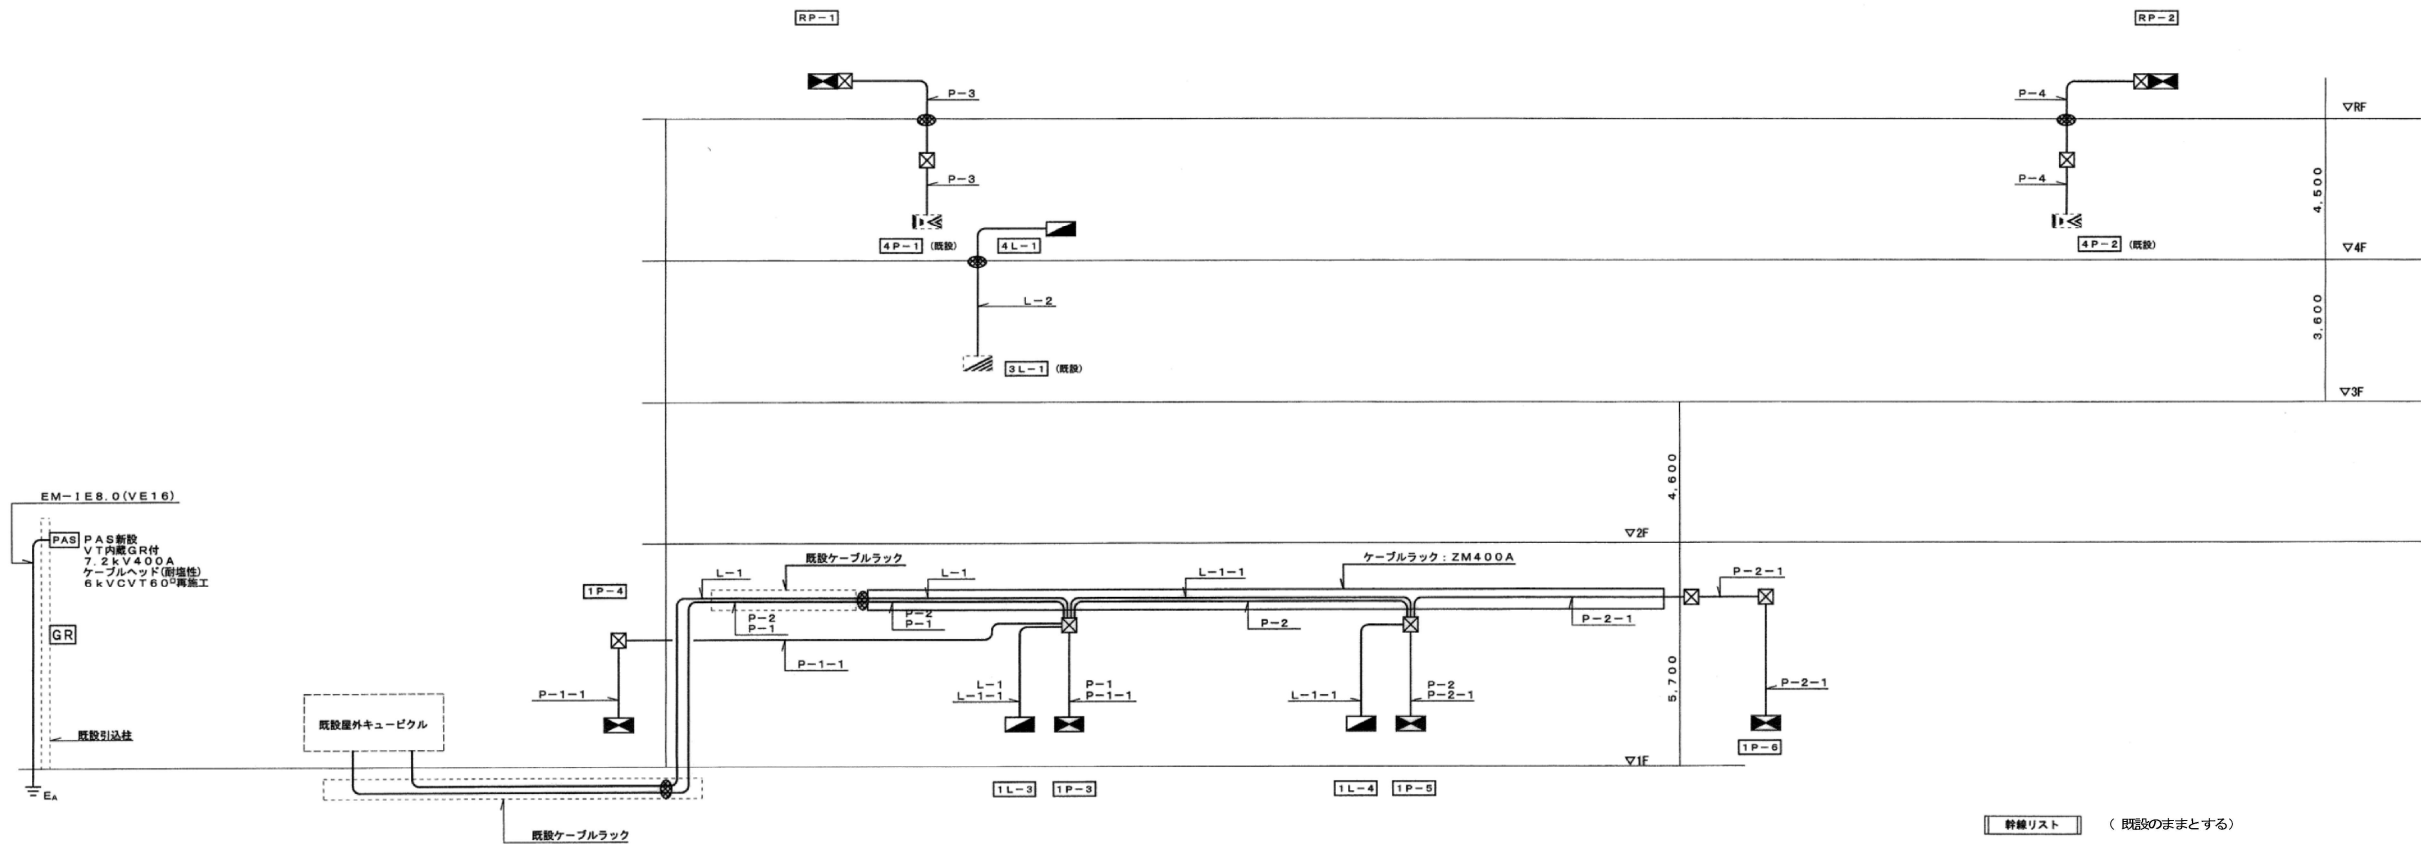

幹線リスト (既設のままとする)				
幹線番号	ケーブルサイズ	保護配管	始	至
L-1	EM-CET38 ⁰ E5.5 ⁰	(63)	既設高圧キュービクル低圧電力盤No2	1L-3
L-1-1	EM-CET14 ⁰ E2.0	(51)	1L-3	1L-4
L-2	EM-IE2.0×2 E2.0	(19)	3L-1	4L-1
P-1	EM-CET60 ⁰ E8 ⁰	(63)	既設高圧キュービクル低圧電力盤No1	1P-3
P-1-1	EM-CET22 ⁰ E6.5 ⁰	(51)	1P-3	1P-4
P-2	EM-CET100 ⁰ E14 ⁰	(82)	既設高圧キュービクル低圧電力盤No2	1P-5
P-2-1	EM-CET38 ⁰ E8 ⁰	(63)	1P-5	1P-6
P-3	EM-CE8 ⁰ -3C E2.0 ⁰	(28),(31)	4P-1	RP-1
P-4	EM-CE8 ⁰ -3C E2.0 ⁰	(28),(31)	4P-2	RP-2

- 注 記
- 図中の 部分には、貫通及び埋め戻し処理を施すこと。
 - プルボックスサイズは平面図参照。

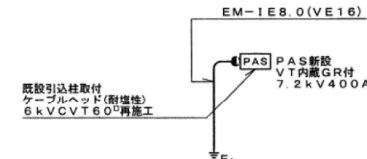

番号	名称
①	高圧受電盤
②	低圧盤(スコットランス)
③	SC盤
④	低圧電灯盤No.1
⑤	低圧電灯盤No.2
⑥	低圧動力盤No.1
⑦	低圧動力盤No.2

幹線番号	ケーブルサイズ	保護配管	始	至
L-1	EM-CET38°E5.5	(63)	既設高圧キュービクル低圧電灯盤No.2	1L-3
L-1-1	EM-CET14°E2.0	(51)	1L-3	1L-4
P-1	EM-CET60°E8	(63)	既設高圧キュービクル低圧動力盤No.1	1P-4
P-1-1	EM-CET22°E5.5	(51)	1P-4	1P-3
P-2	EM-CET100°E14	(82)	既設高圧キュービクル低圧動力盤No.2	1P-5
P-2-1	EM-CET38°E8	(63)	1P-5	1P-6

記号	名称	電気方式	台数	電力量(kw)	備考
GHP-1	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	2	1.46	
GHP-1-1	パッケージ型空調機(室内機)	3φ3W200V	1	1.46	
GHP-2	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	2	1.46	
GHP-2-1	パッケージ型空調機(室内機)	3φ3W200V	1	1.46	
GHP-5A	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	1	0.91	
GHP-5B	パッケージ型空調機(室内機)	3φ3W200V	1	0.91	
GHP-6A	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	1	0.91	
GHP-6B	パッケージ型空調機(室内機)	3φ3W200V	1	0.91	
GHP-7	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	1	0.81	
GHP-8	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	1	0.81	
GHP-9	パッケージ型空調機(室外機)	3φ3W200V	1	0.81	

記号	名称	電気方式	台数	電力量(kw)	備考
GHP-5A-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.45	
GHP-5B-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.45	
GHP-6A-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.45	
GHP-6B-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.45	
GHP-7-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.38	
GHP-8-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	2	0.45	
GHP-9-1	パッケージ型空調機(室内機)	1φ2W200V	3	0.38	
EF-1	排風機	1φ2W100V	1	0.035	
EF-2	排風機	1φ2W100V	1	0.06	

注 記

1. 特記なき配管配線は下記とする。

EM-EET1.6-2C 保護管(19)

EM-EET1.6-3C 保護管(19)

EM-EET2.0-2C 保護管(25)

EM-EET2.0-3C 保護管(25)

EM-IE1.6x2(19)

EM-IE2.0x2(19)

EM-IE2.0x3(19)

EM-IE2.0x4(25)

EM-IE2.0x6(25)

EM-CE3.5-4C(25)

EM-CE5.5-4C(25)

EM-CE3.5-4C(22)

EM-CE5.5-4C(22)

2. 図中の 部分には、貫通及び埋め戻し処理をすること。

注) 1. 幹線設備 撤去対象については撤去リスト参照

2. 特記のないPBおよび配管は、既設のままとする。

3. 動力設備 機器・配管配線は全て撤去

4. コンセント設備 配線器具・配管配線は全て撤去

5. 打込・隠蔽配管は既存のまま残すものとする。

6. ケーブルラック・WDは既存のままとする。

