



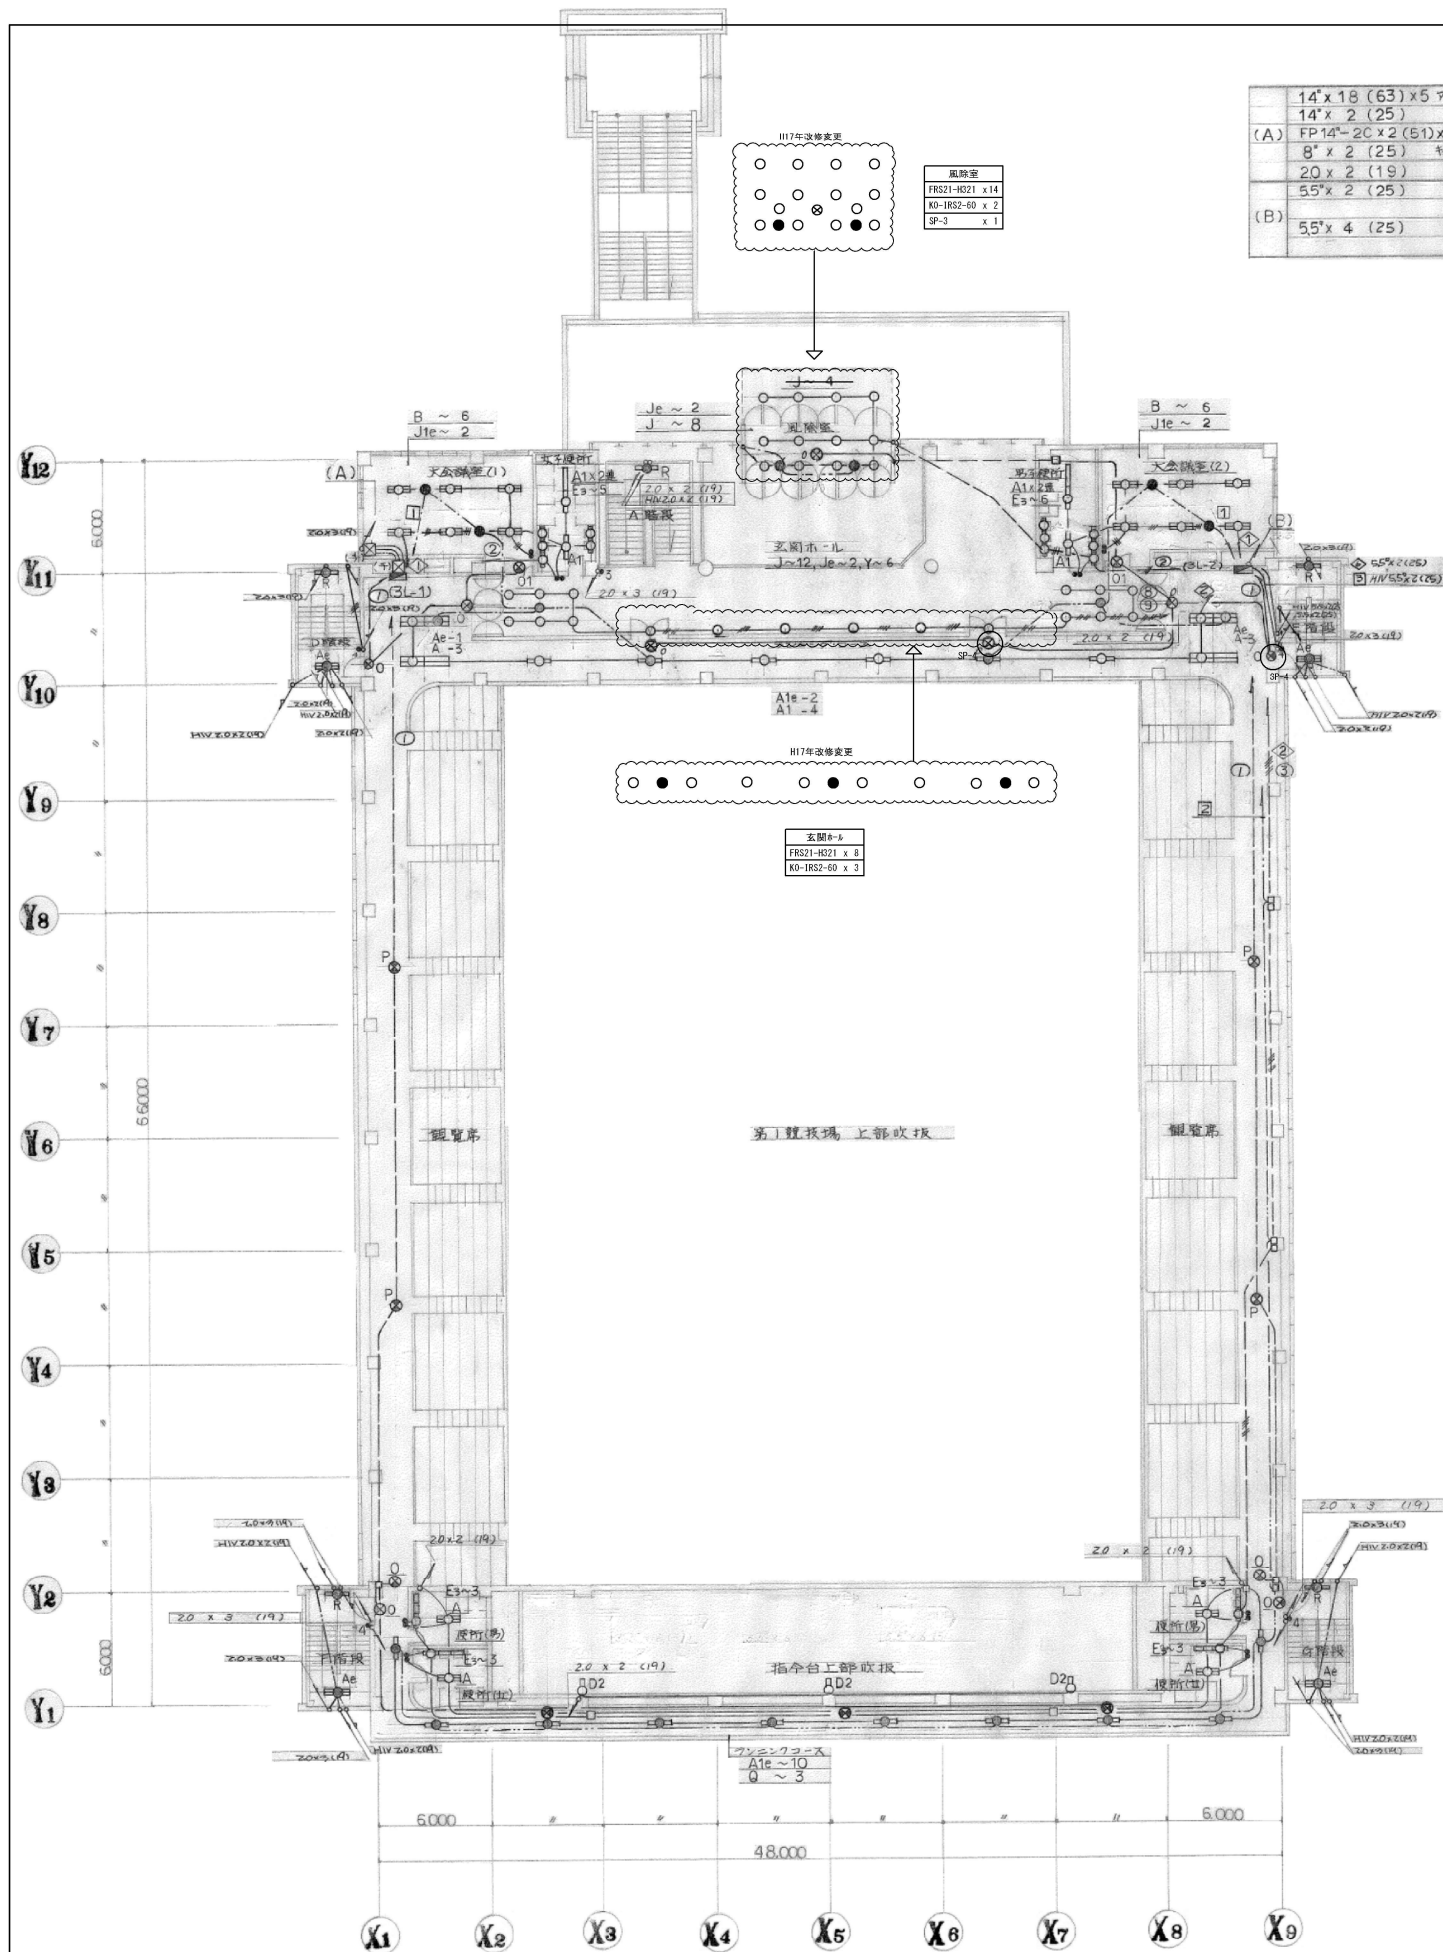

3階平面図

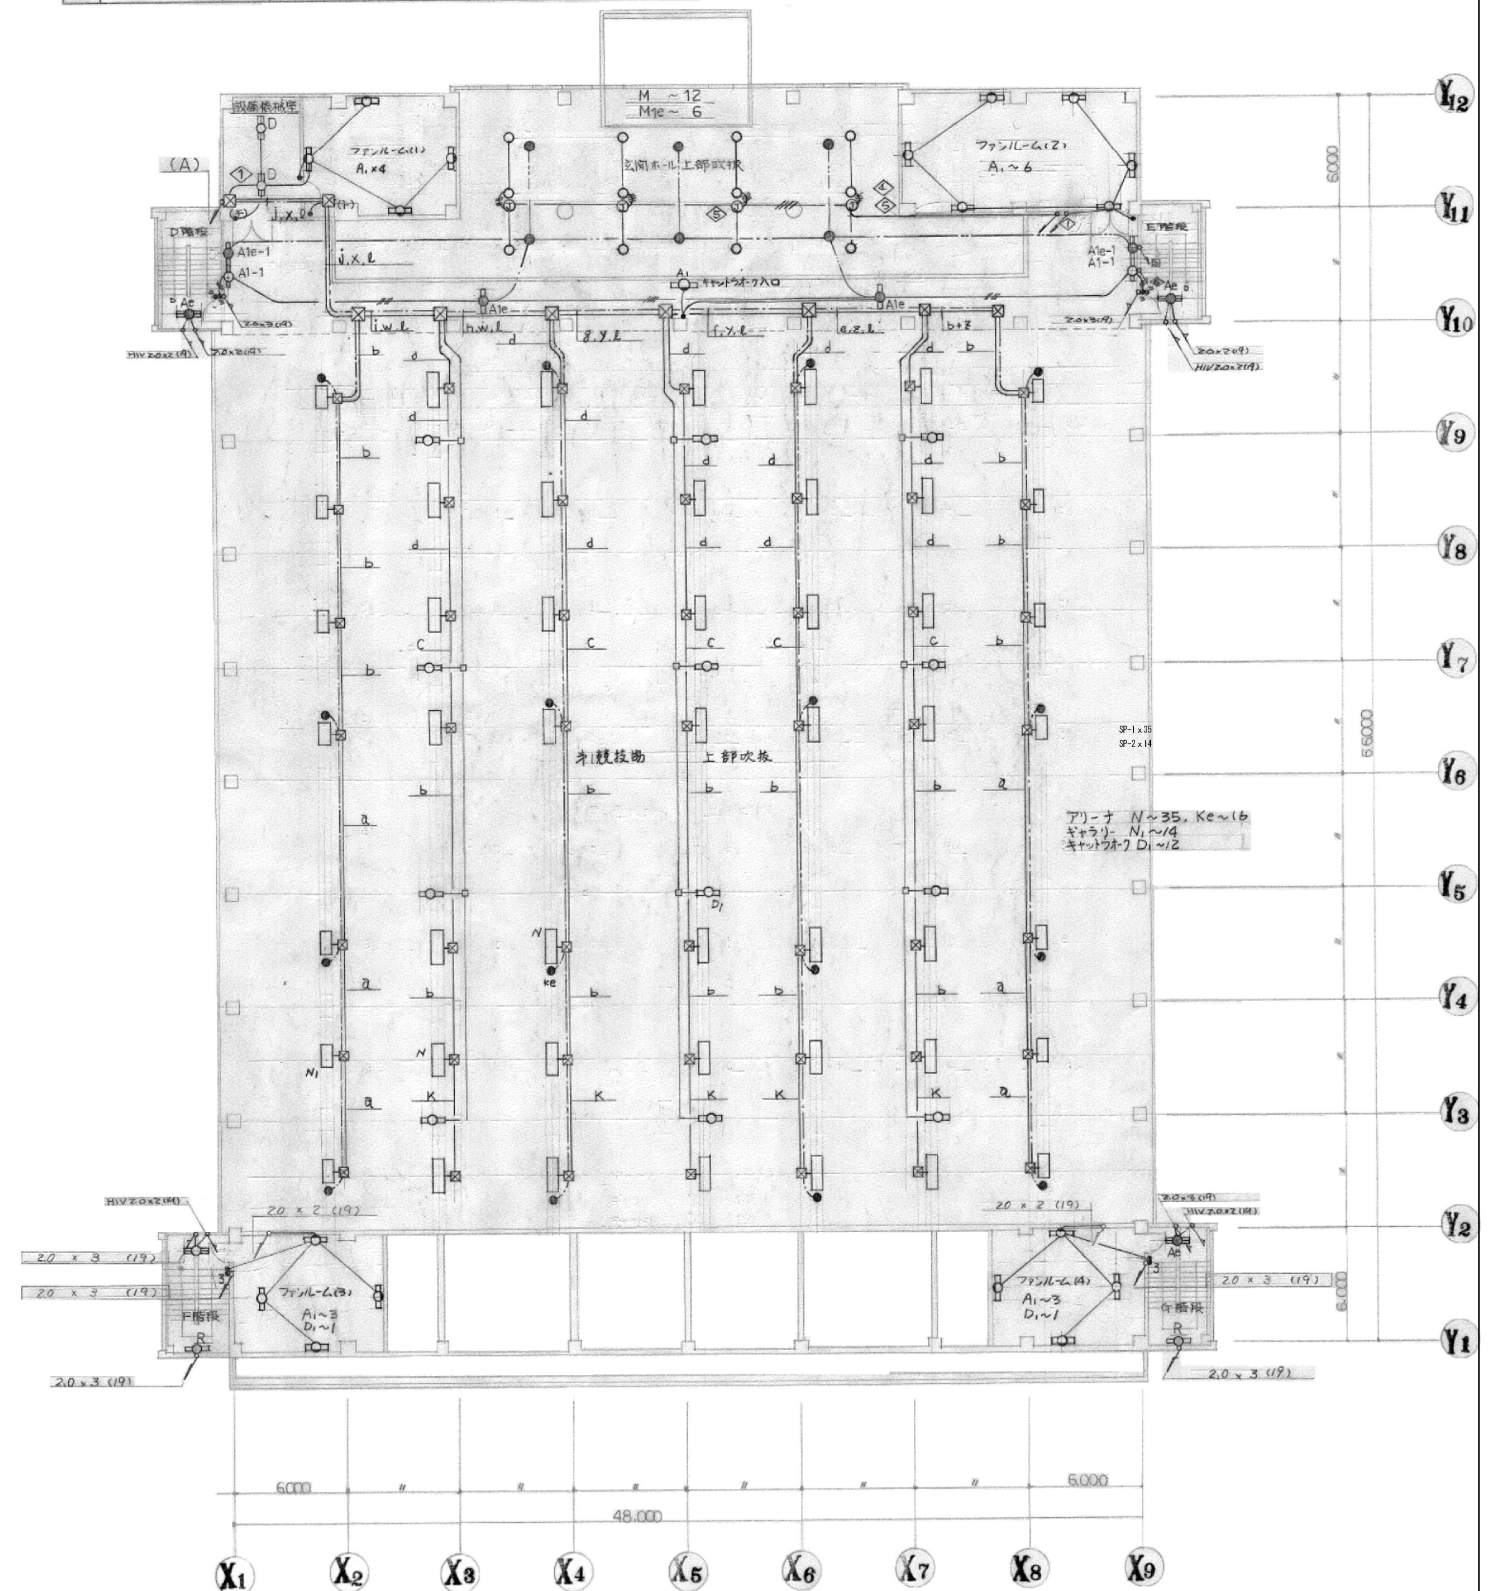

4階平面図

14' x 18 (63) x 5	アクリル・用
14' x 2 (25)	・
(A) FP14'-2C x 2 (51) x 2	・
8' x 2 (25)	キャットウォーク上部
20' x 2 (19)	・
55' x 2 (25)	・
(B) 55' x 4 (25)	・

注記: マリナ前、ギャラリー用照明配線及び、キャットウォーク上部照明配線は下記の記号に準ずること。			
1) マリナ前、ギャラリー用			
a 14' x 4 E 5.5' (39)	b 14' x 8 E 8' (51)		
c 14' x 12 E 8' (51)	d 14' x 16 E 8' (63)		
e 14' x 12 (51) 14' x 12 E 8' (51)	f 14' x 18 (63) x 2		
B 14' x 18 (63) x 2, 14' x 18 E 8' (63)	g 14' x 2 E 8' (31)		
i 14' x 18 (63) x 4	h 14' x 18 (63) x 3		
j 14' x 12 (51)	w FP14'-2C x 3 (63)		
k 14' x 18 (63) x 4, 14' x 18 E 8' (63)	x FP14'-2C x 2 (51) x 2		
l 14' x 2 (25)	y FP14'-2C x 2 (51)		
m 14' x 6 E 5.5' (39)	z FP14'-2C (39)		
n 8' x 2 (25)			
2) 非照明配線は特記の記号よりFP14'-2C (39)			
3) キャットウォーク上部照明配線は全て8' x 2 (25)とする。			

バルボックスサイズ	
1) 100 x 100 x 100	
2) 200 x 200 x 100	
3) 300 x 300 x 200	
4) 400 x 400 x 200	
5) 500 x 500 x 300	
6) 600 x 600 x 300	
7) 700 x 700 x 400	
8) 800 x 800 x 400	

注) 照明器具・配線器具・配線・露出配管はすべて撤去するが、打込・隠蔽配管はそのまま残すものとする。

株式会社 丸川建築設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第4303号
一級建築士 大臣登録 第186733号 林 卓也



佐倉市

資産経営部
施設保全課

工事名称
佐倉市民体育館改修電気設備工事
図面名称
電灯設備 3・4階平面図 (撤去図)


縮尺
S:1/200 (A1)
S:1/400 (A3)
作図
2026.03

図面番号
E-123


〔 舞台吊物機構改修仕様表 〕

番号	名 称	仕 様	数 量	吊点数	速度 (m/min)	積載量	改 修 項 目														備 考
							電動機 (3φ200V)	ウインチ	枝ワイヤ	元引ワイヤ	枝滑車	元滑車	方向変車	床滑車	固定吊金具	その他	バトンパイプ等		基 地 (W × H)		
①	水 引 幕	固定吊	1 式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	撤去	パイプ φ 27.2 L= 23,000	撤去	別珍 W23,000×H1,300 2倍ヒダ		
②	源 氏 幕	手動昇降式 (ロープ手引き)	1 対	-	-	-	-	-	-	撤去	撤去	-	-	-	-	撤去	パイプ φ 27.2 L= 1,400	撤去	別珍 W1,400×H6,000 2倍ヒダ ×2枚	昇降ロープ (綿ロープ)、ロープ固定金具撤去	
③	紋り紙帳	電動昇降式 (ワイヤ巻取式)	1 式	12	-	-	撤去	2.2kW	-	撤去済	撤去済	撤去	-	撤去	-	撤去	撤去済	撤去済		制御ボックス、配線材撤去	
④	袖幕№.1～3	手動昇降式 (手動ウインチ式) 3対連動絞上げ	1 式	2×2	-	-	-	撤去	撤去	φ3	撤去	φ5 ×1	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去済	撤去済			
				2×2													パイプ φ 27.2 L= 1,700	撤去	別珍 W1,700×H6,200 2倍ヒダ ×2枚	ウインチ台、砂袋ウイト撤去	
				2×2													パイプ φ 27.2 L= 2,200	撤去	別珍 W2,200×H6,200 2倍ヒダ ×2枚		
				2×2												撤去	パイプ φ 27.2 L= 2,800	撤去	別珍 W2,800×H6,200 2倍ヒダ ×2枚		
⑤	カスミ幕№.1	固定吊 (ボーダーライトボタン共用)	1 式	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	撤去	-	パイプ φ 27.2 L= 24,000	撤去	別珍 W24,000×H1,800 2倍ヒダ	
	ボーダーライトボタン	手動昇降式 (手動カウンターウイト式)					-	-	撤去	φ4	-	撤去	撤去	撤去	撤去	-	撤去	パイプ φ 42.7 L= 23,000		引綱 (麻ロープ)、ウイト、ガイドレール、床滑車ベース撤去	舞台照明器具撤去は電気設備工事 (ブドウ棚上部機器・配管は存置)
⑥	カスミ幕№.2	固定吊	1 式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パイプ φ 27.2 L= 24,000	撤去	別珍 W24,000×H1,800 2倍ヒダ		
⑦	サスペンションライトボタン	手動昇降式 (手動カウンターウイト式)	1 式	8	-	-	-	-	-	撤去	φ4	-	撤去	撤去	撤去	撤去	-	パイプ φ 42.7 L= 23,000		引綱 (麻ロープ)、ウイト、ガイドレール、床滑車ベース撤去	舞台照明器具撤去は電気設備工事 (ブドウ棚上部機器・配管は存置)
⑧	スクリーン	電動昇降式 (下部パイプ巻上式)	1 式	-	-	-	撤去	0.4kW	-	撤去済	-	撤去	-	-	-	-	撤去済	撤去済		配線材撤去	
⑨	吊物バトン№.1	手動昇降式 (手動カウンターウイト式)	1 式	8	-	-	-	-	-	撤去	φ4	-	撤去	撤去	撤去	-	撤去	パイプ φ 42.7 L= 16,000		引綱 (麻ロープ)、ウイト、ガイドレール、床滑車ベース撤去	
⑩	カスミ幕№.3	固定吊 (ボーダーライトボタン共用)	1 式	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	撤去	-	パイプ φ 27.2 L= 24,000	撤去	別珍 W24,000×H1,800 2倍ヒダ	
	ホリゾントライトボタン (カスミ幕№.3共用)	手動昇降式 (手動カウンターウイト式)					-	-	撤去	φ4	-	撤去	撤去	撤去	撤去	-	撤去	パイプ φ 42.7 L= 23,000		引綱 (麻ロープ)、ウイト、ガイドレール、床滑車ベース撤去	舞台照明器具撤去は電気設備工事 (ブドウ棚上部機器・配管は存置)
⑪	吊物バトン№.2	手動昇降式 (手動カウンターウイト式)	1 式	8	-	-	-	-	-	撤去	φ4	-	撤去	撤去	撤去	-	撤去	パイプ φ 42.7 L= 16,000		引綱 (麻ロープ)、ウイト、ガイドレール、床滑車ベース撤去	
⑫	バック 幕	手動昇降式 (手動ウインチ式) 絞上げ	1 式	12	-	-	-	-	撤去	撤去	φ3	撤去	φ5 ×1	撤去	撤去	-	-	パイプ φ 42.7 L= 24,000	撤去	難燃起毛 W24,000×H6,500 2倍ヒダ	ウインチ台、砂袋ウイト撤去
⑬	ホリゾント幕	手動昇降式 (手動ウインチ式)	1 式	10	-	-	-	-	-	撤去済	撤去済	撤去済	撤去	撤去	撤去	-	-	撤去済	撤去済		ウインチ台撤去
⑭	綱元安全柵		1 式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	撤去				安全柵撤去


※○ は改修部品の有る項目を示す。

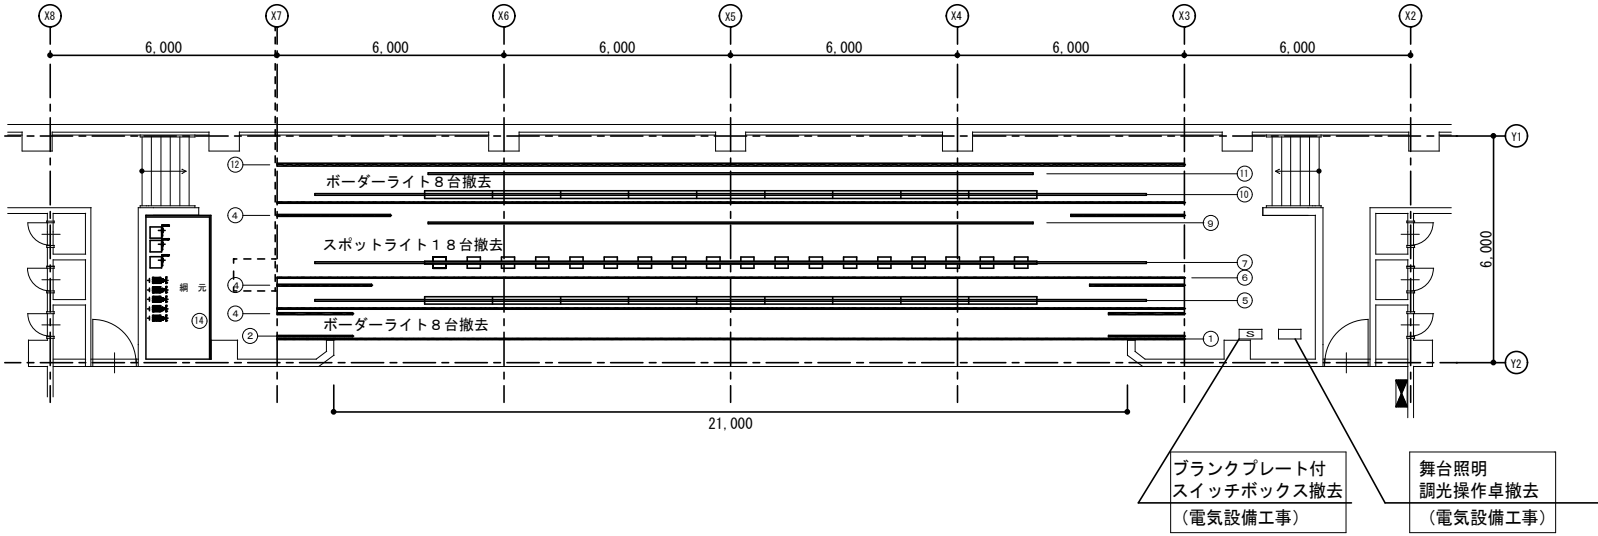

平面図 A1:1/100 A3:1/200


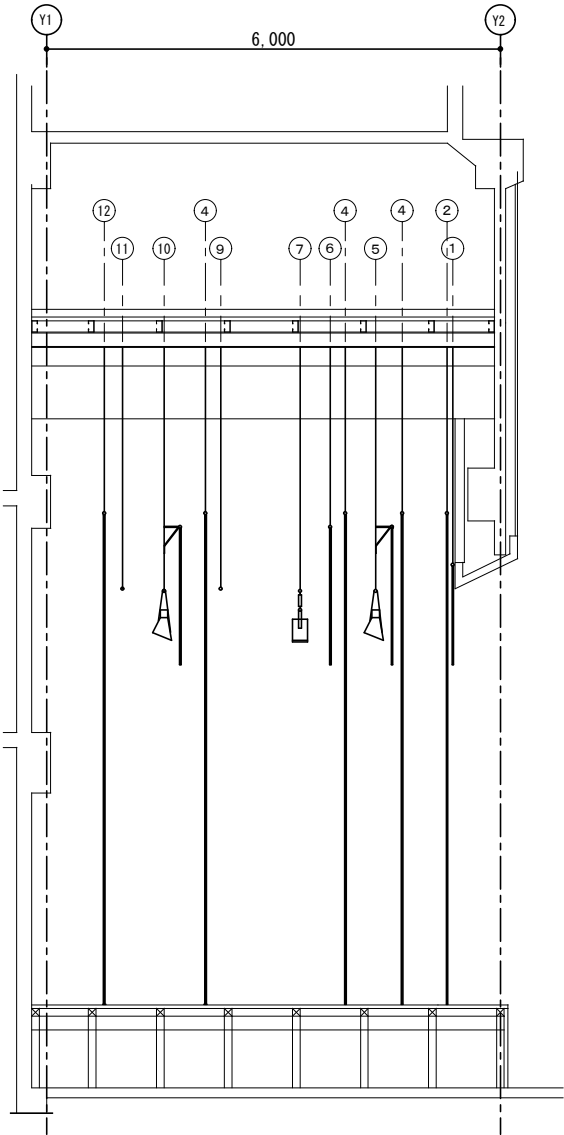



平面図 A1:1/50 A3:1/100

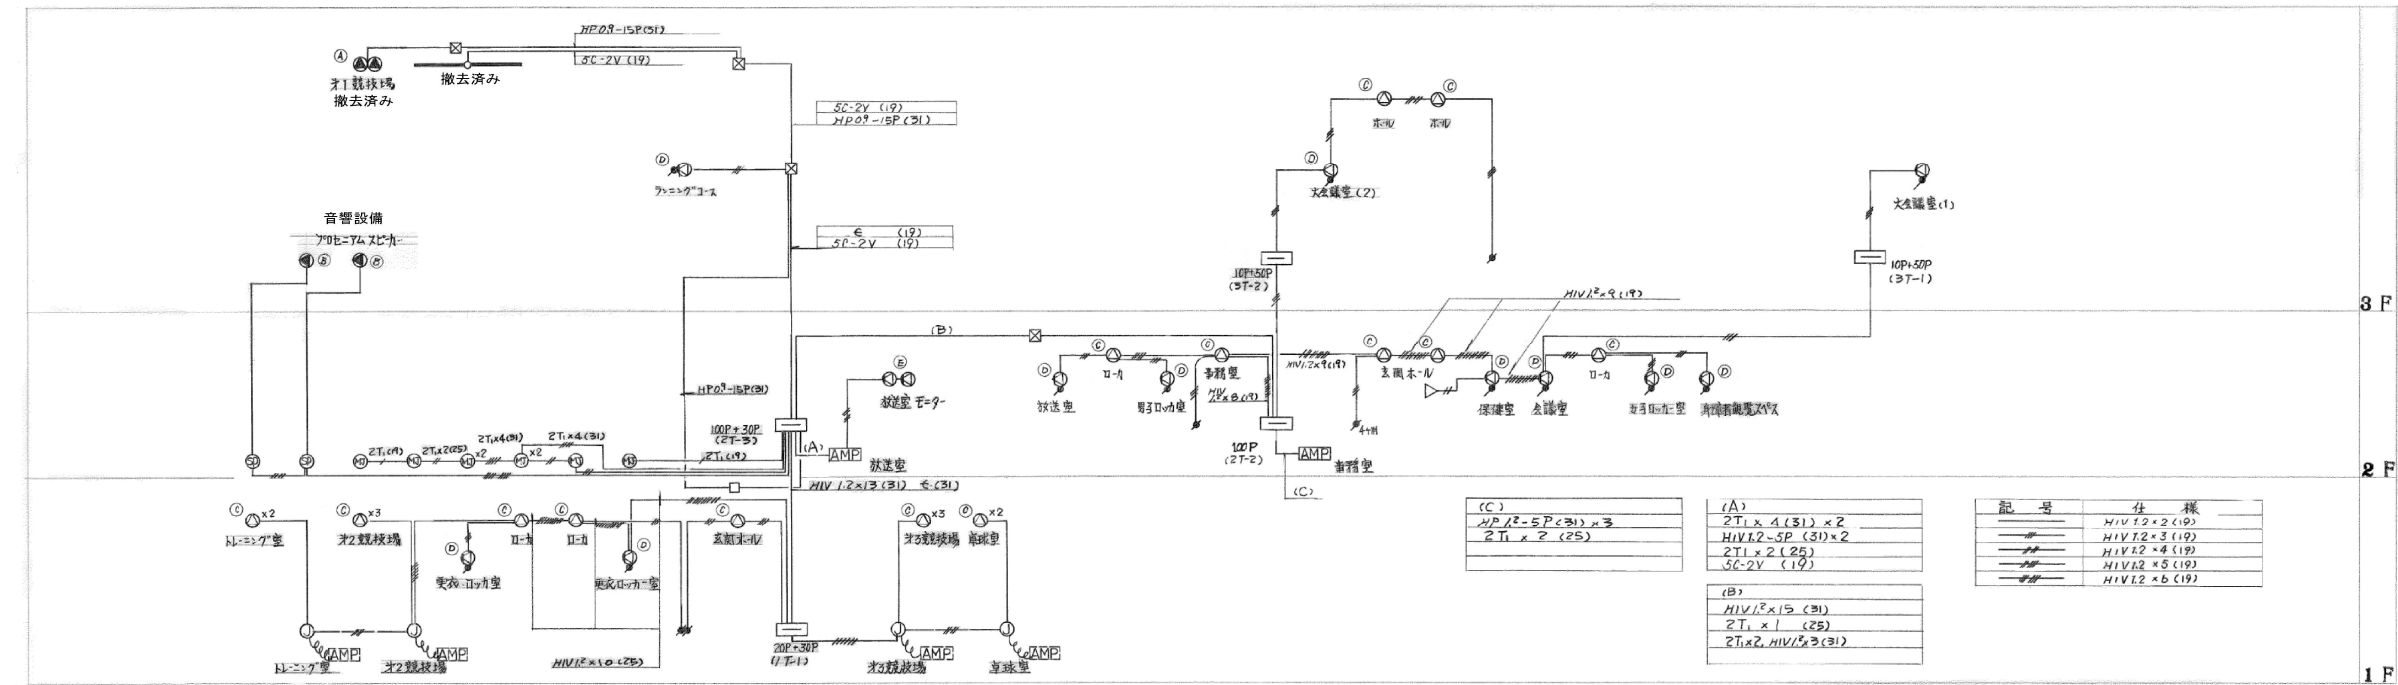

放送系統図


注) 機器・配線・露出配管はすべて撤去するが、端子盤・打込・隠蔽配管はそのまま残すものとする。

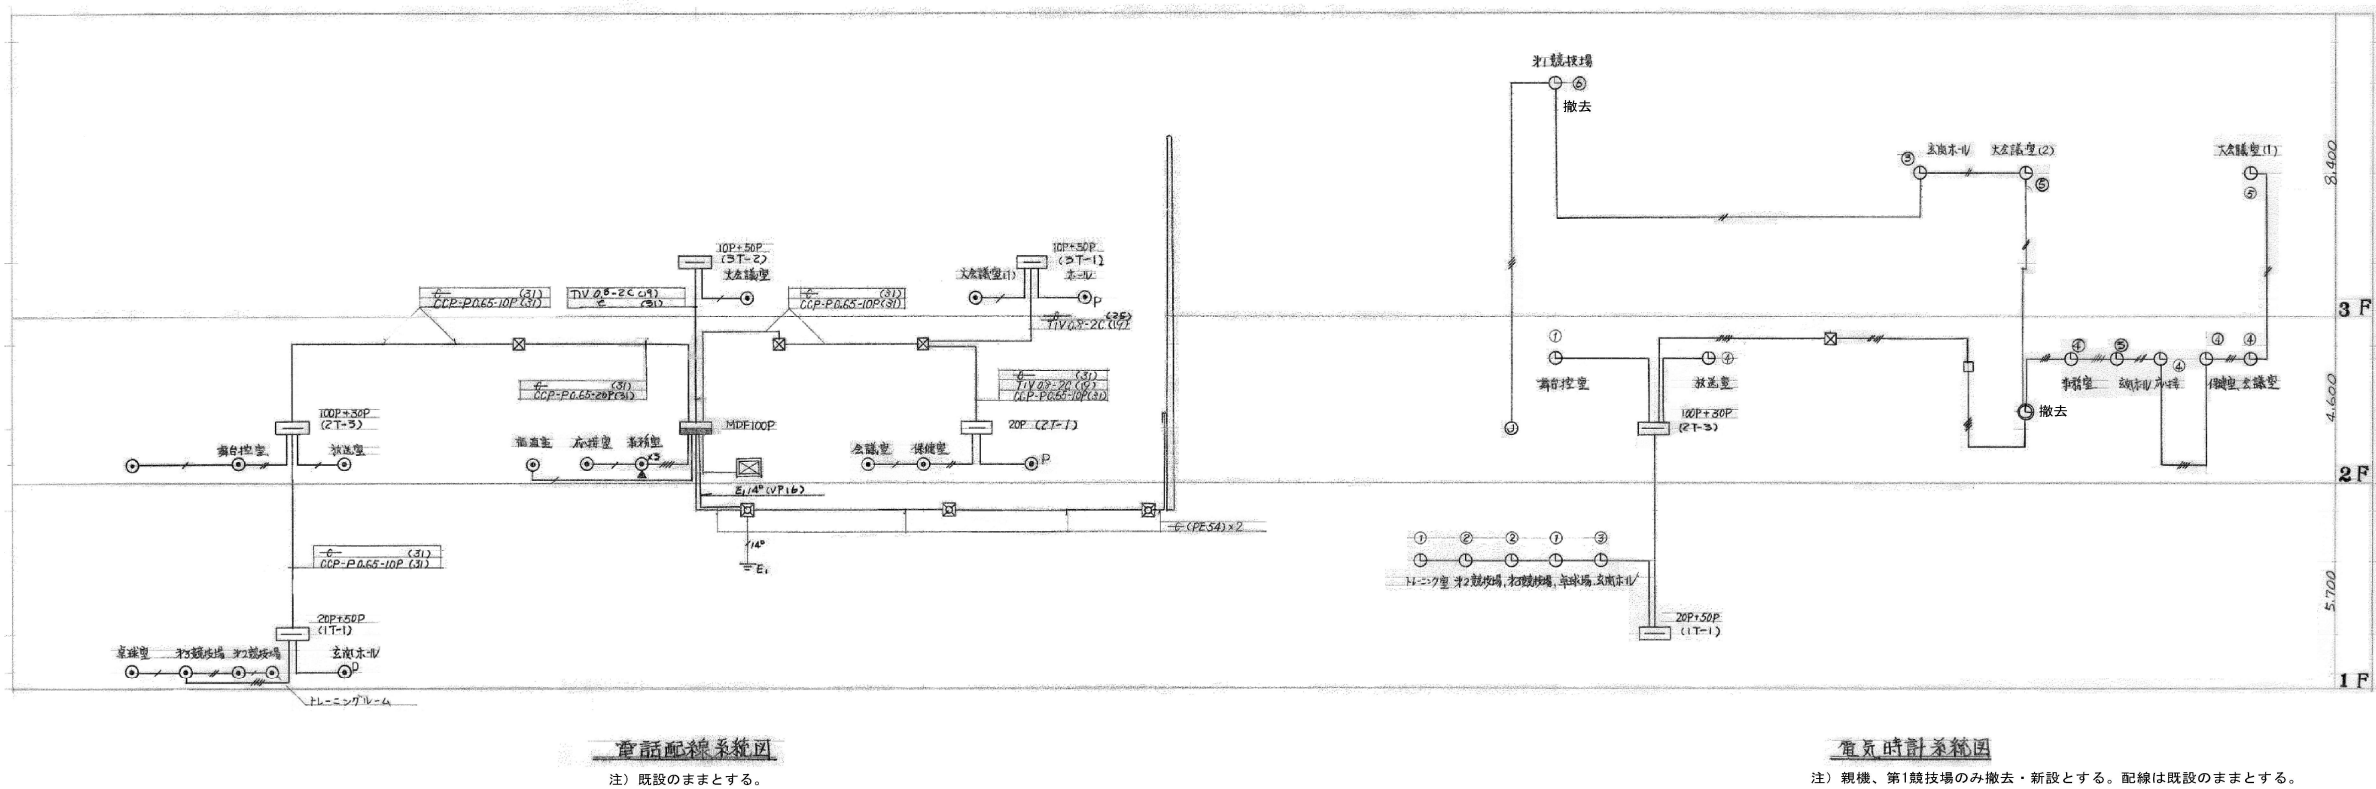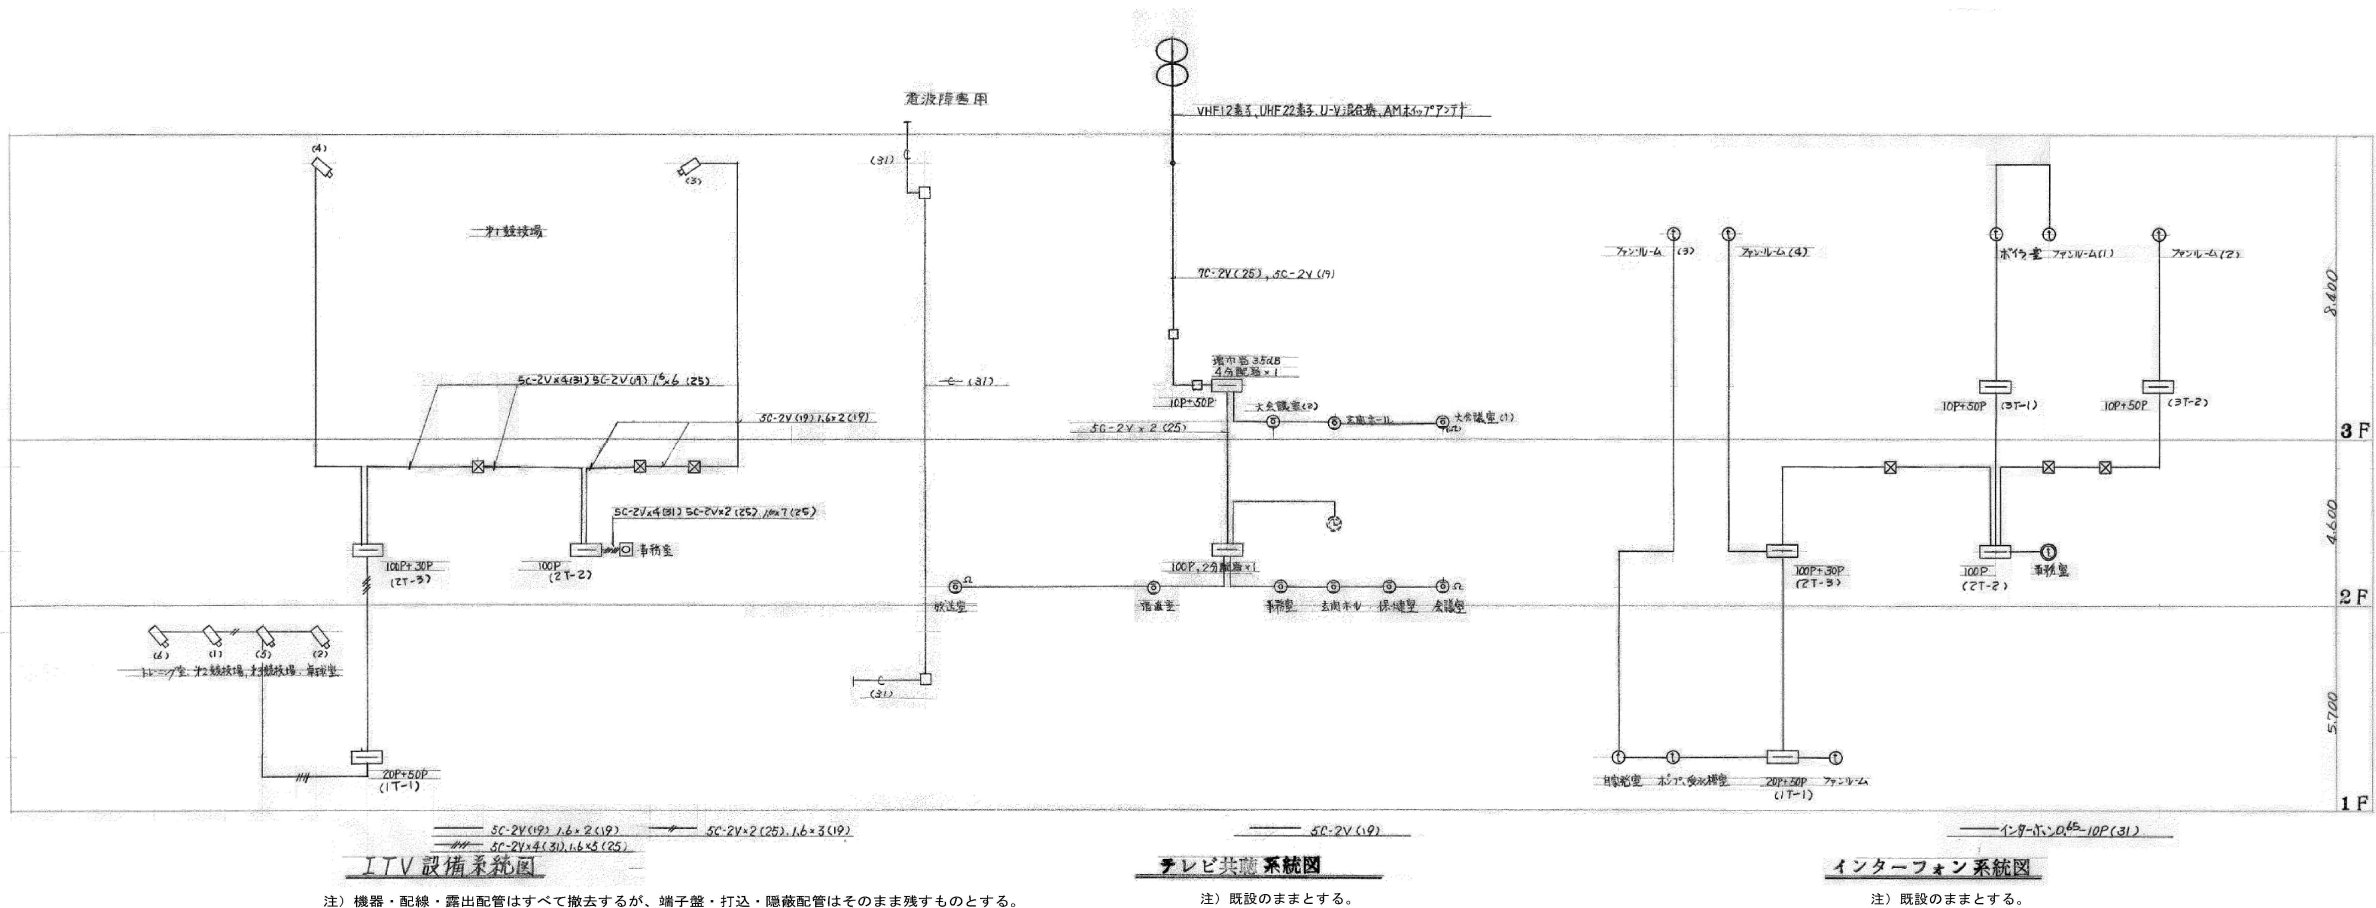

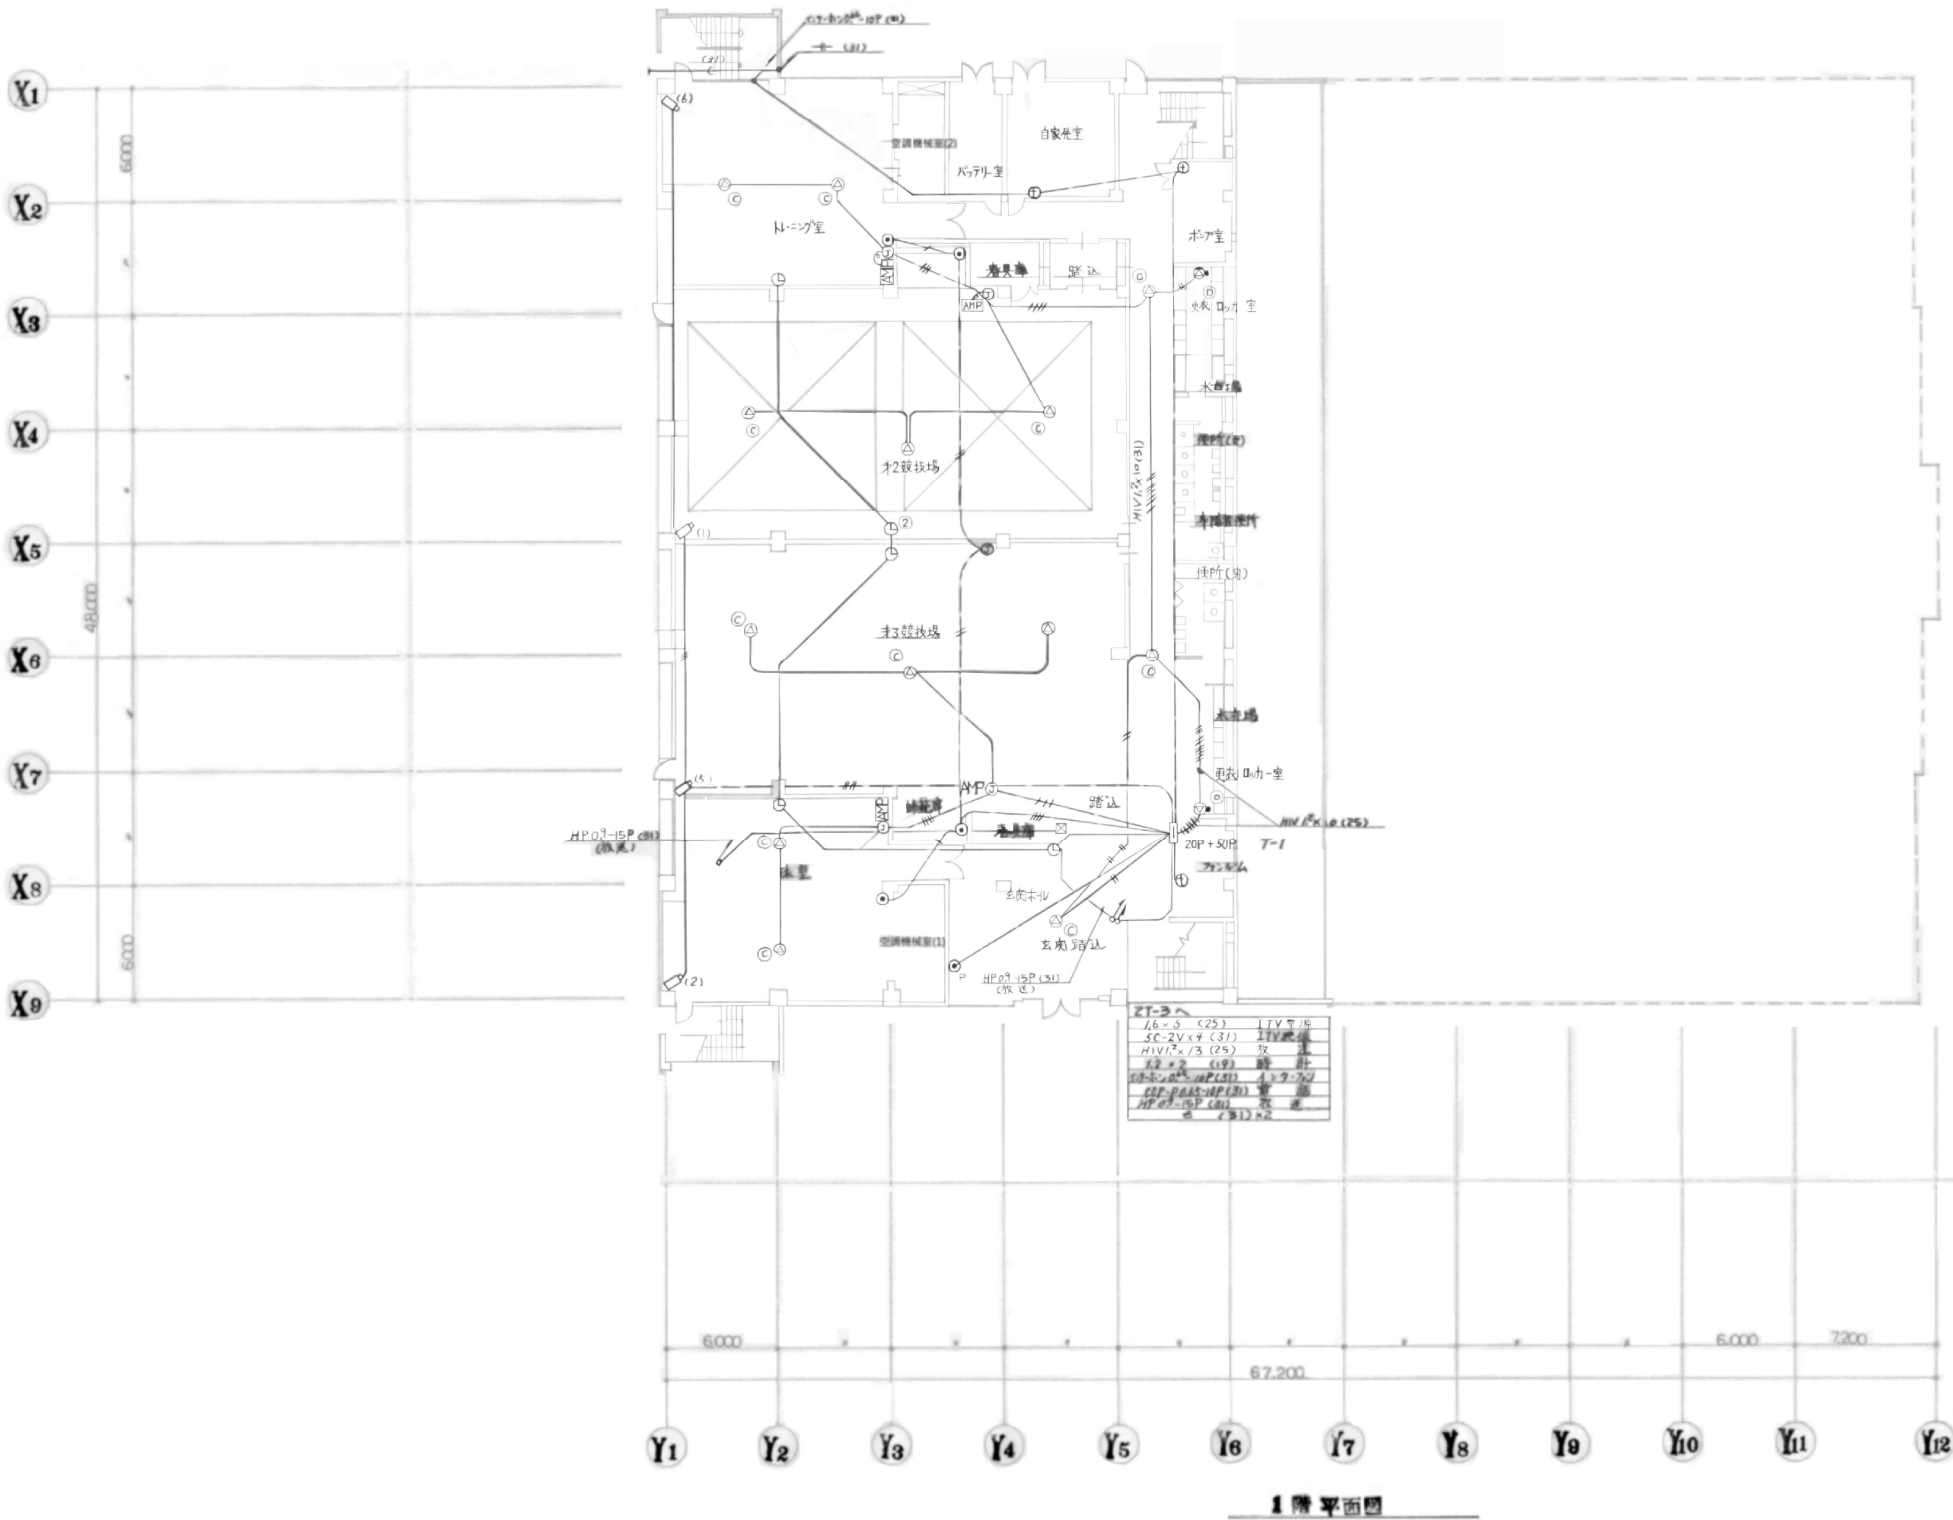



	工	材	V	注	運	電	部	インターフォン	時	計
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)
—	1.6x2.1 (V)	SC-2Vx4 (31)	HIV12x2 (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)	※ (25)

注) 撤去設備は系統図参照とする。
得点表示盤・配線は全て撤去とする。

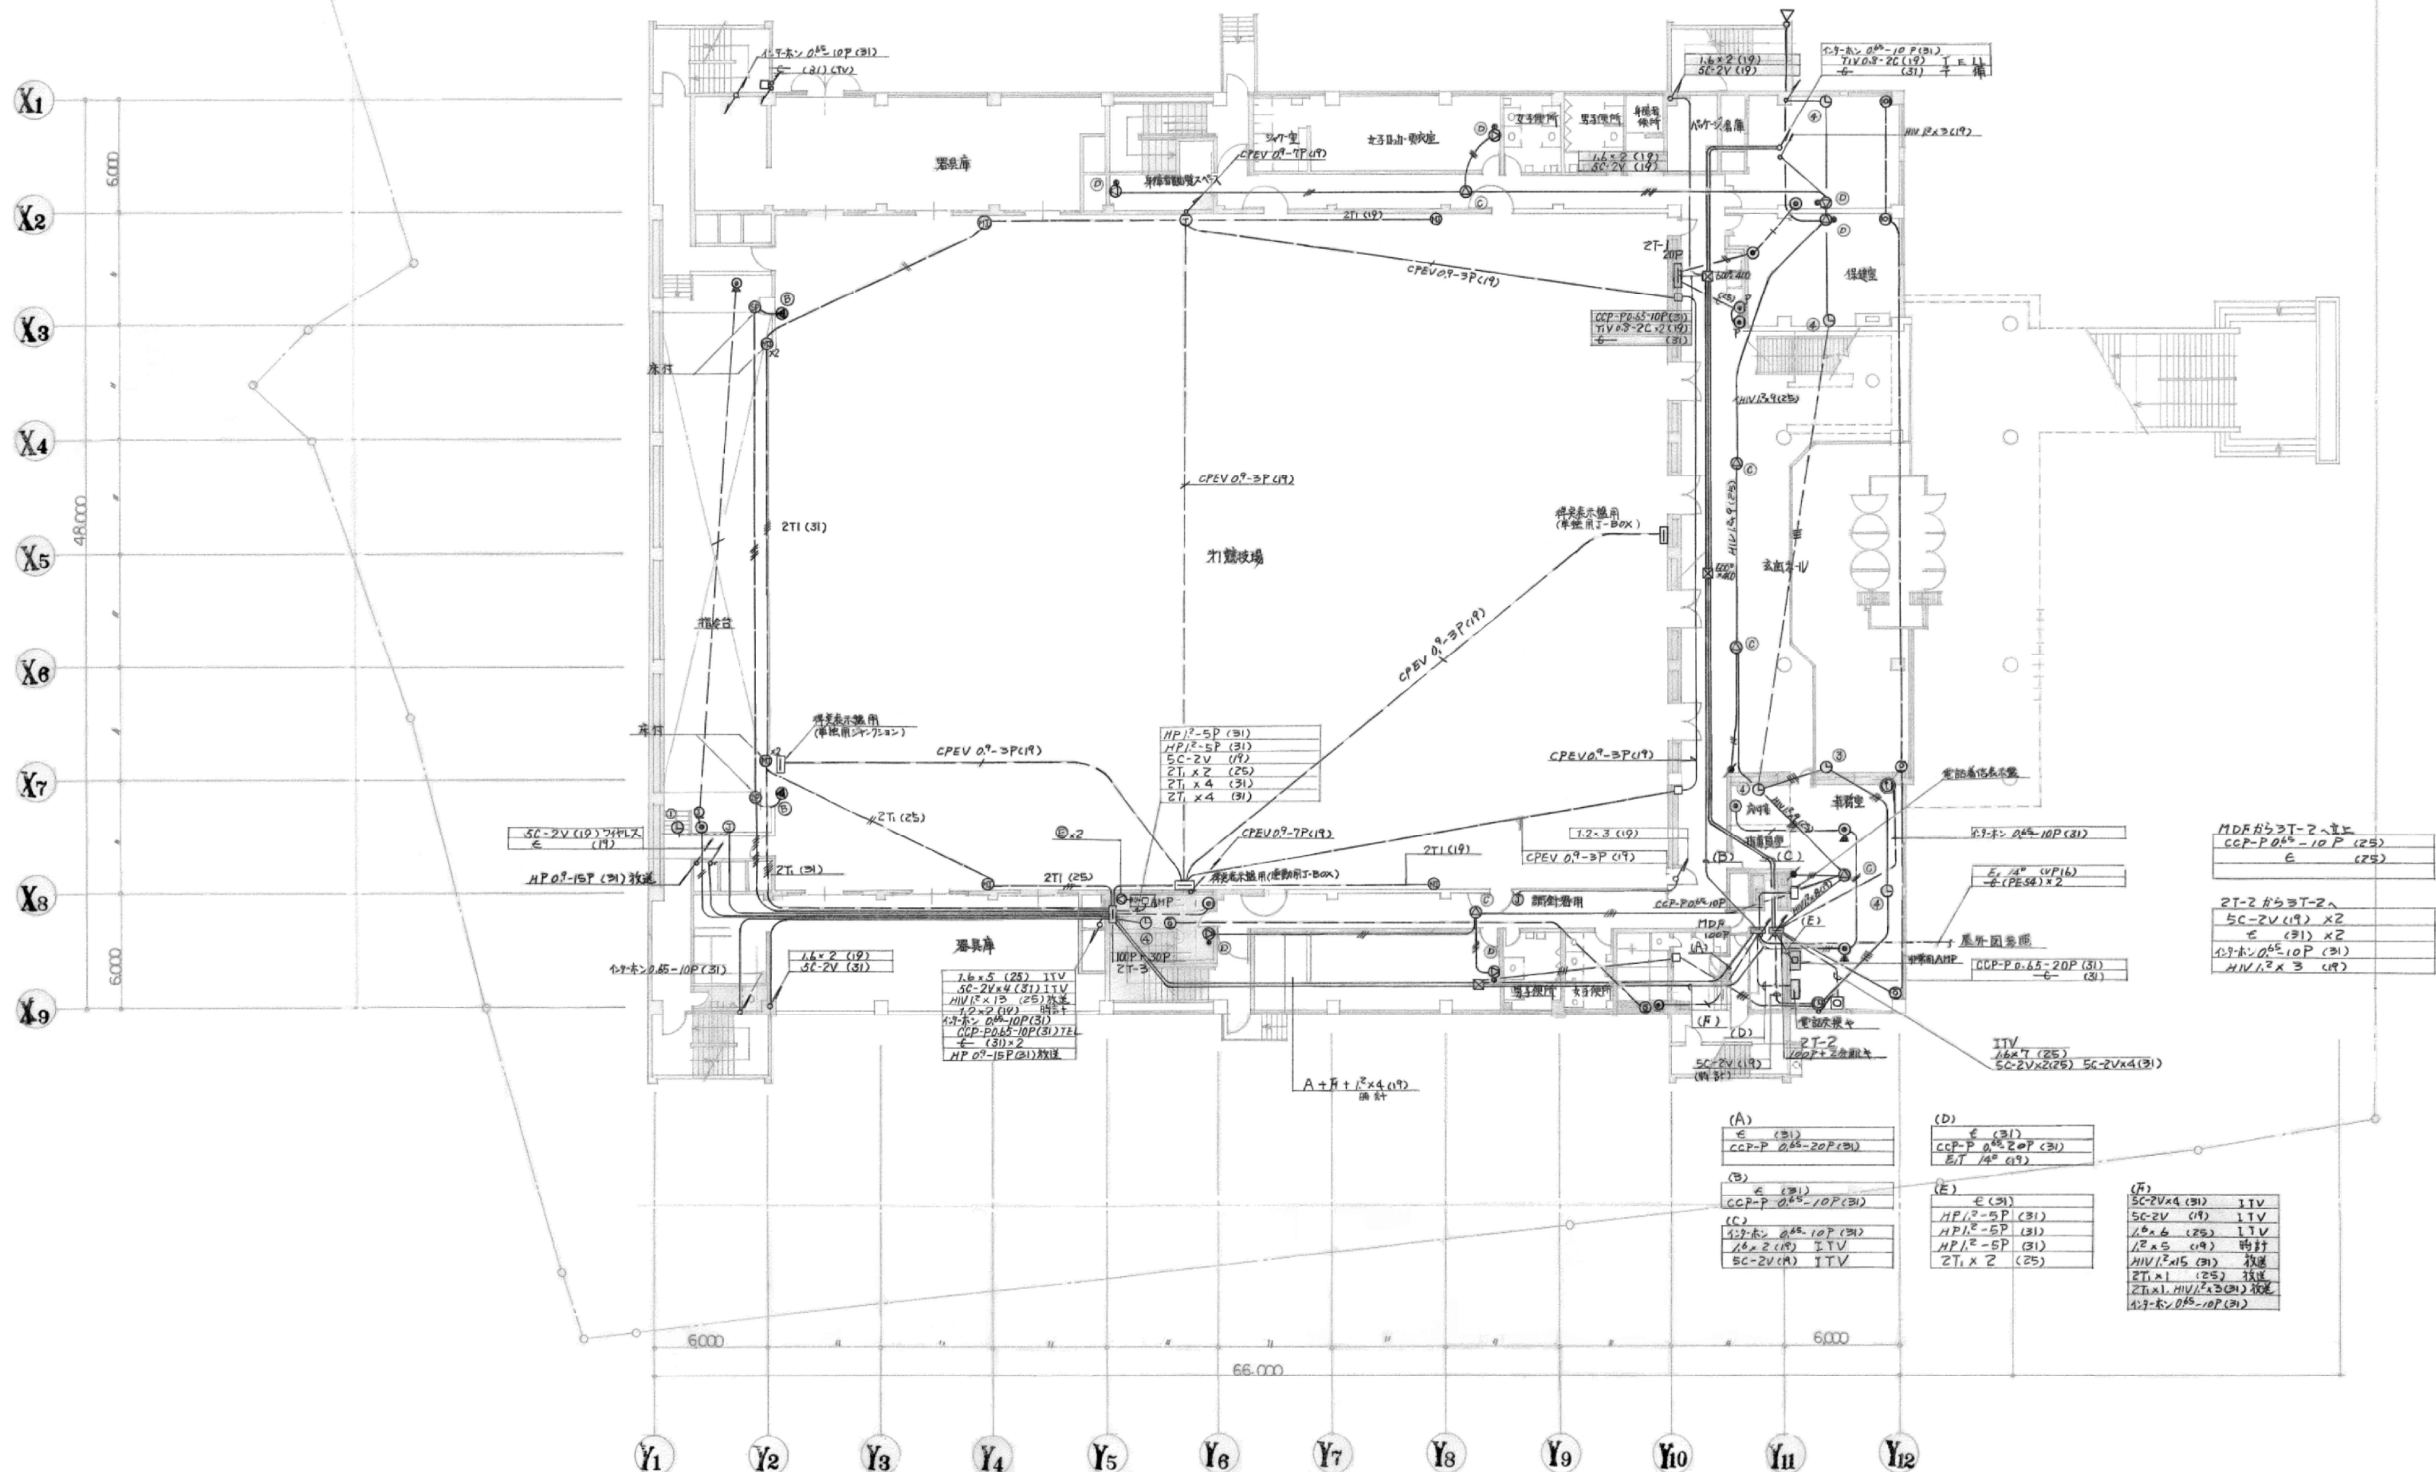

2 階平面図

注) 撤去設備は系統図参照とする。
得点盤表示盤・配線は全て撤去とする。

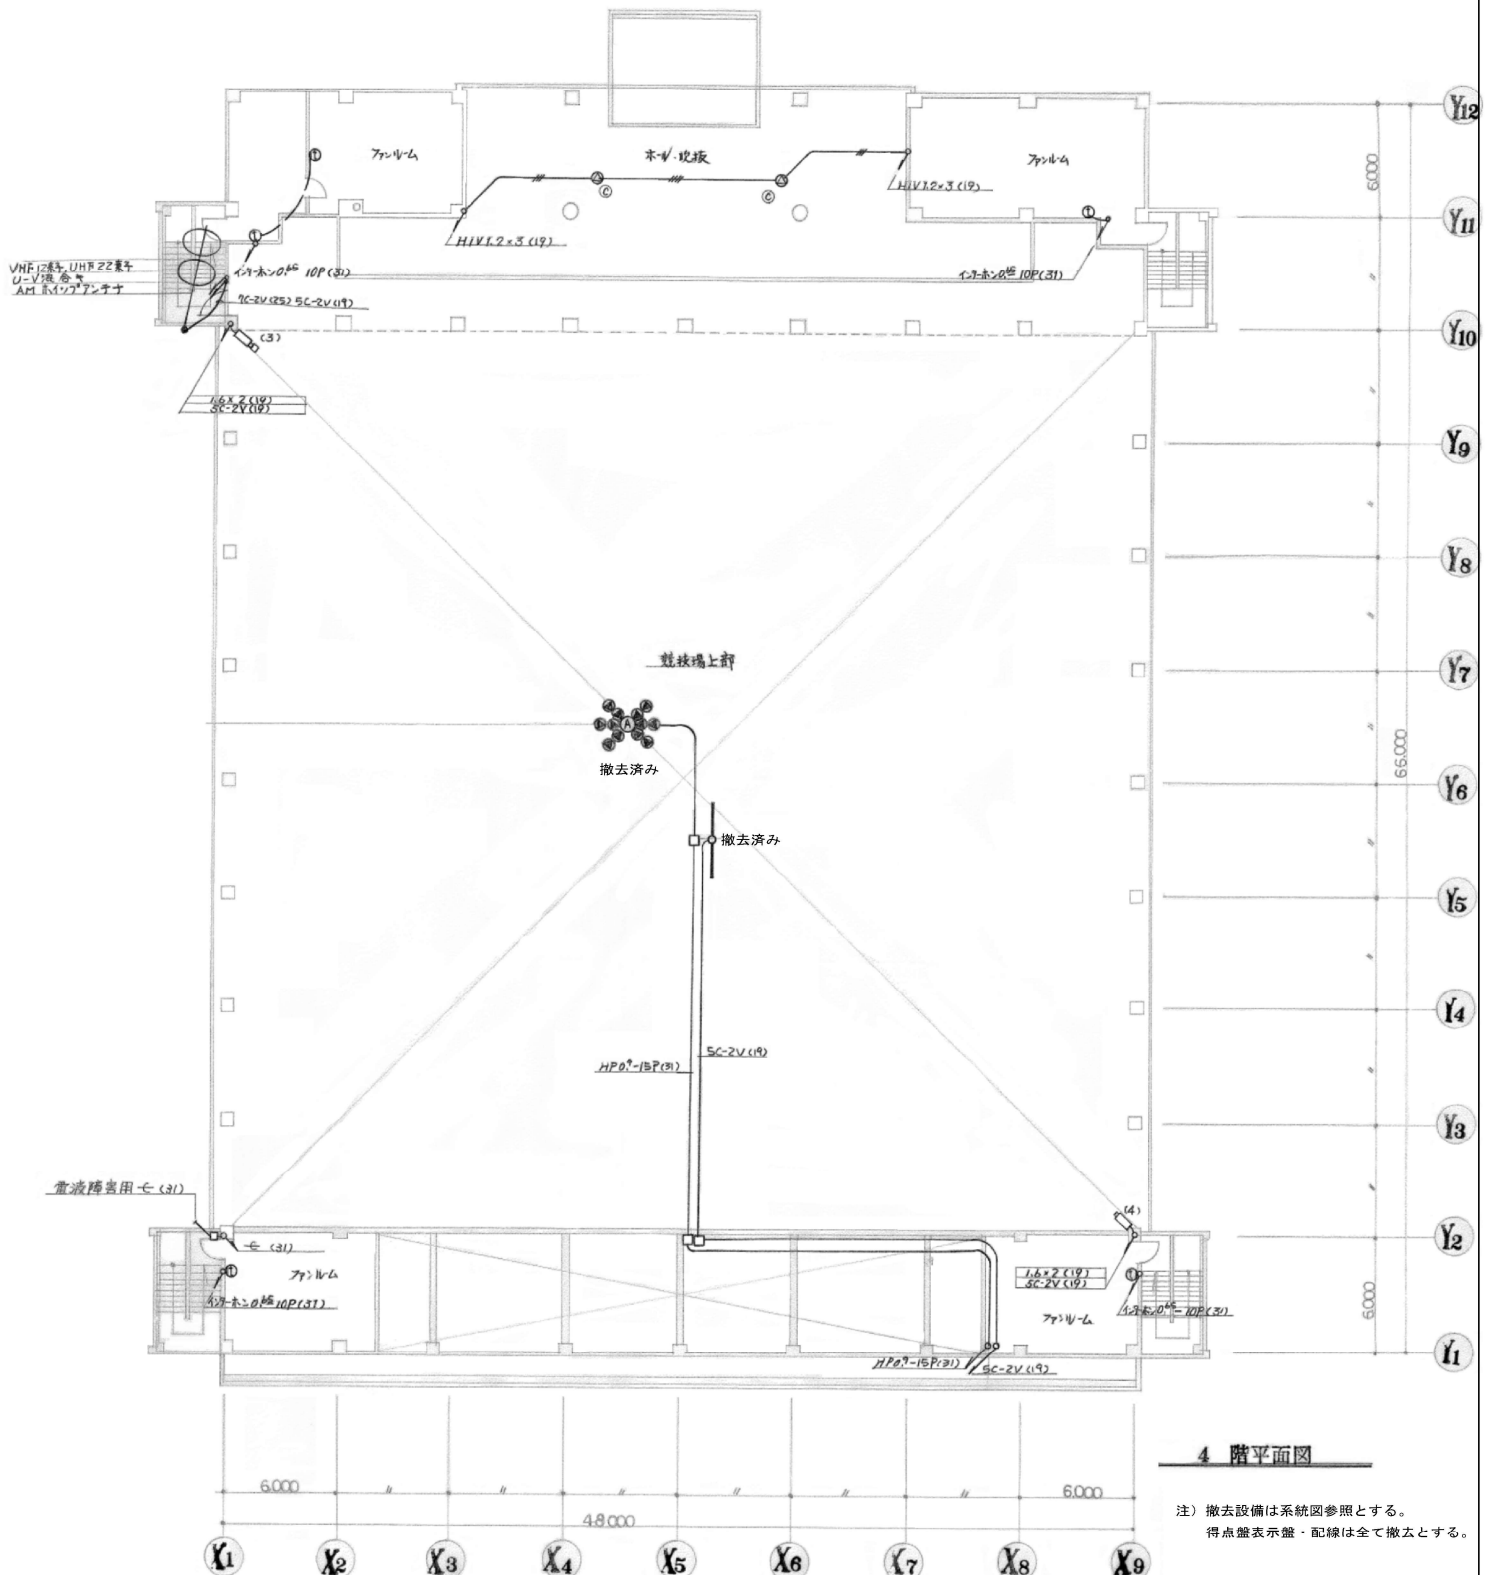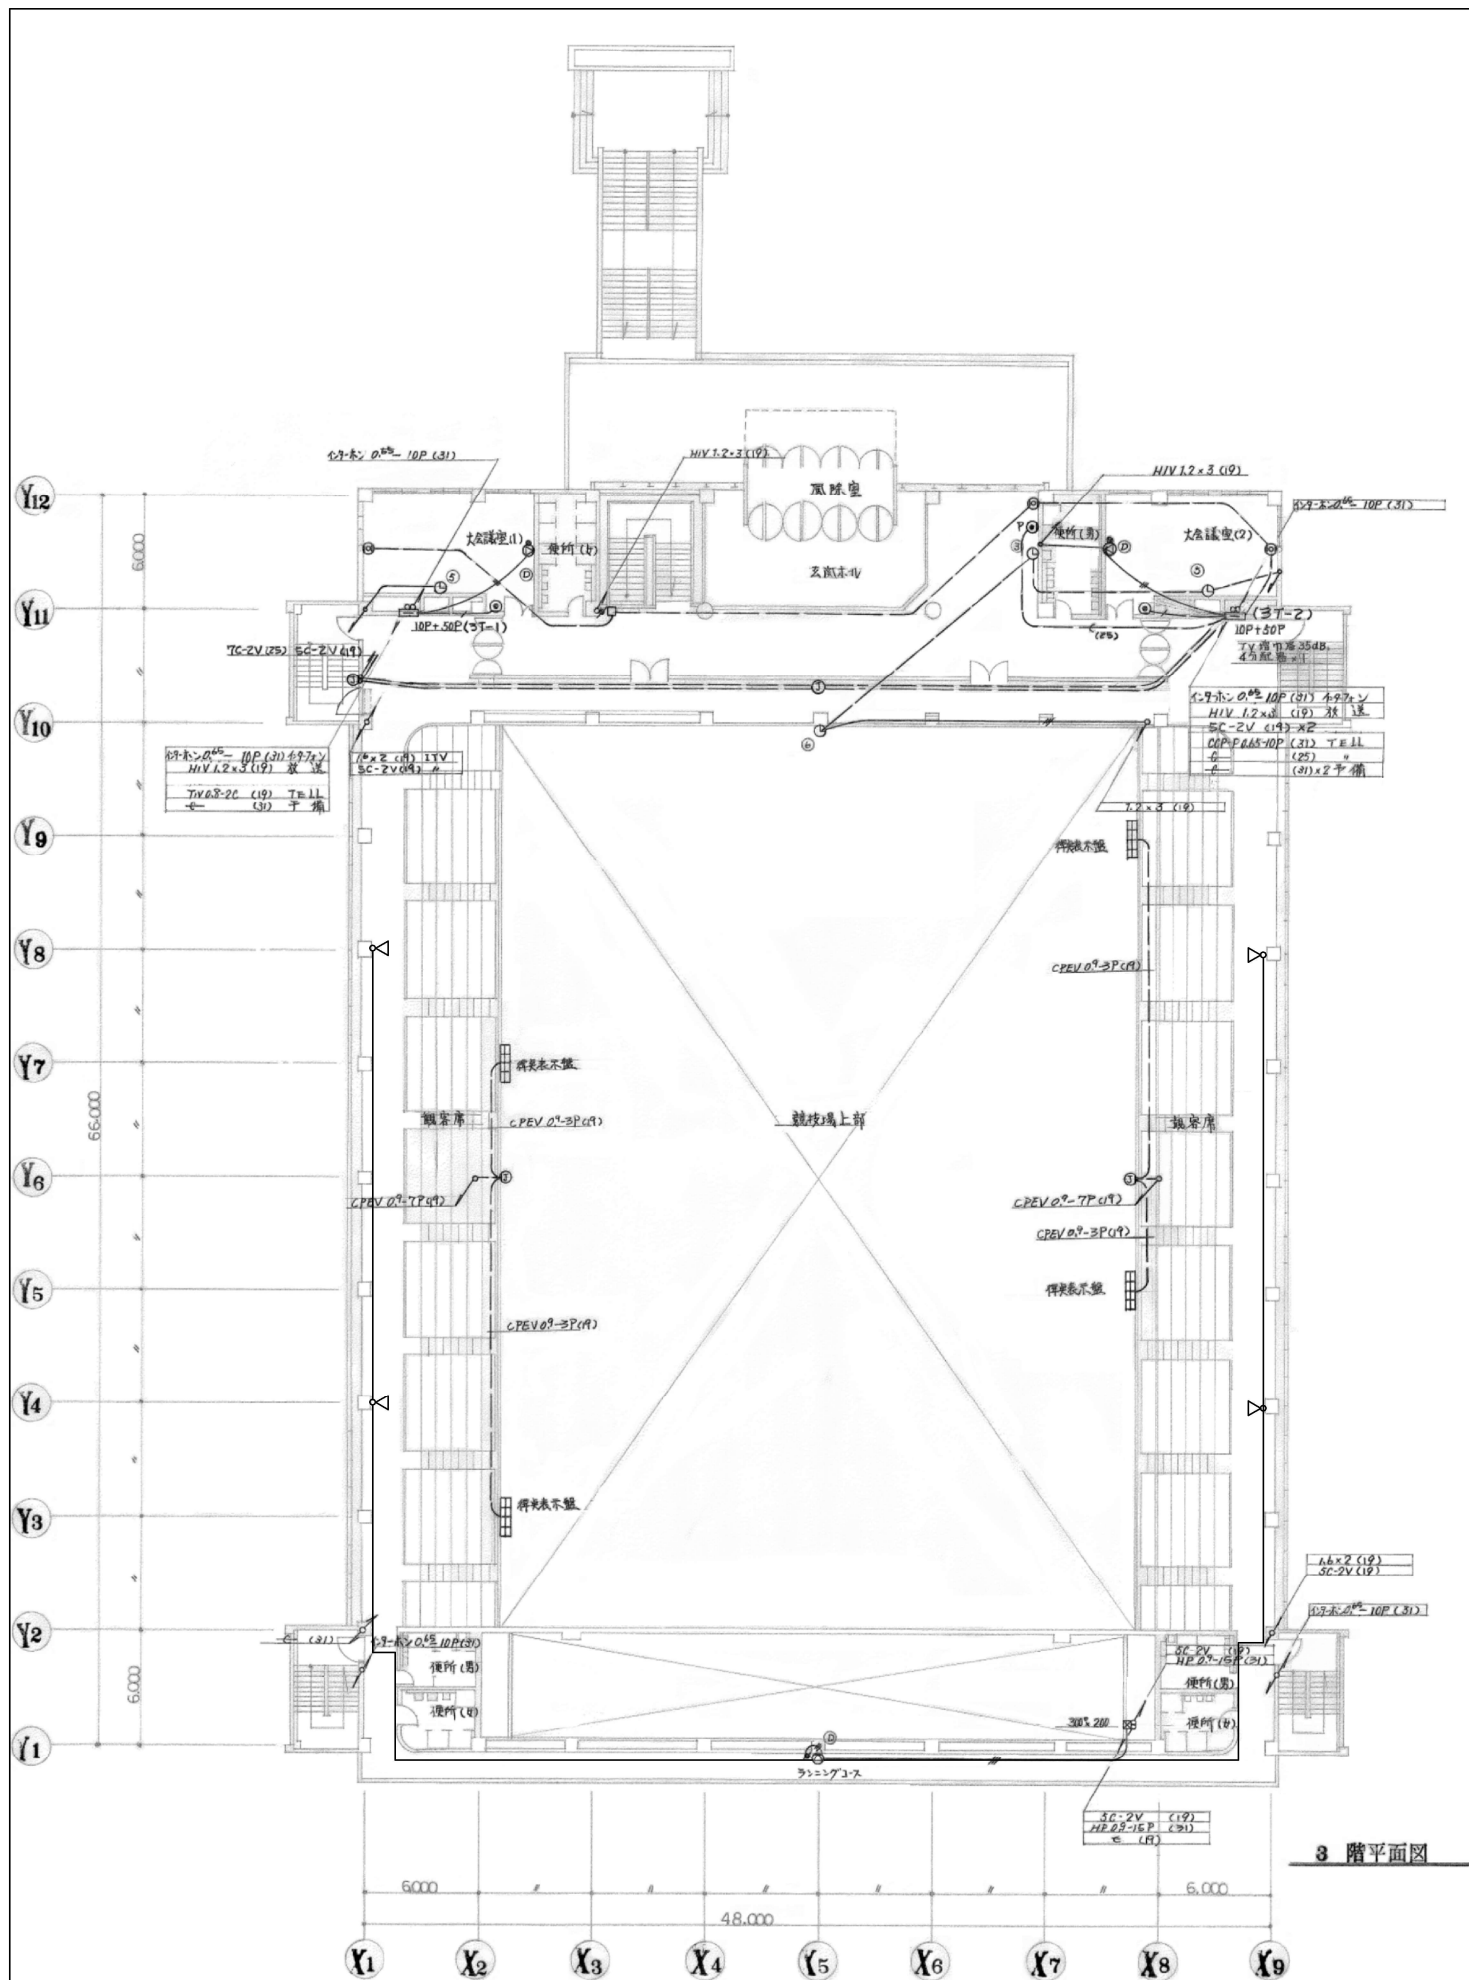


注) 撤去設備は系統図参照とする。
得点盤表示盤・配線は全て撤去とする。


機器仕様書

スピーカー	壁付型
	スピーカーユニット ホーン型×1 20cmコーン型×4
	定格入力 30W
	出力音圧レベル 97dB
	周波数特性 80～15,000Hz
	入力インピーダンス 330Ω (30W) 500Ω (20W)
前面ガードパネル	
ワイヤレス受信機	800MHz 2波受信
ワイヤレス	800MHz帯
チューナーユニット	
ワイヤレスマイクロホン	電波形式 F3E
	送信周波数 806MHz～810MHz
	発信方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
	空中線電力 2mW マイクユニット 単一指向性エレクトレットコンデンサ型
	アンテナ 内蔵式 電源1.5V (単3乾電池1本)

ワイヤレスアンテナ	800MHz帯壁付用
	入力周波数 806MHz～810MHz帯 出力周波数 260MHz帯
	局発部入力周波数 45MHz帯
グラフィックイコライザー	40Hz～16KHz (1/30CT) 27ポイント
アンプ	定格出力 120W+120W
	適合負荷インピーダンス 42Ω (70V)
	周波数特性 20Hz～20KHz±1dB
スピーカー	形式 2ウェイバスレフ型
	入力インピーダンス 8Ω
	許容入力 250W/125W (連続プログラム/RMS)
	出力音圧レベル 98dB 周波数特性 70Hz～20KHz
	使用スピーカー 低音用30cm 高音用 ツインベッセルホーンスピーカー (指向角度60°×40°)
機器収納ラック	電源制御部・揚音部含む

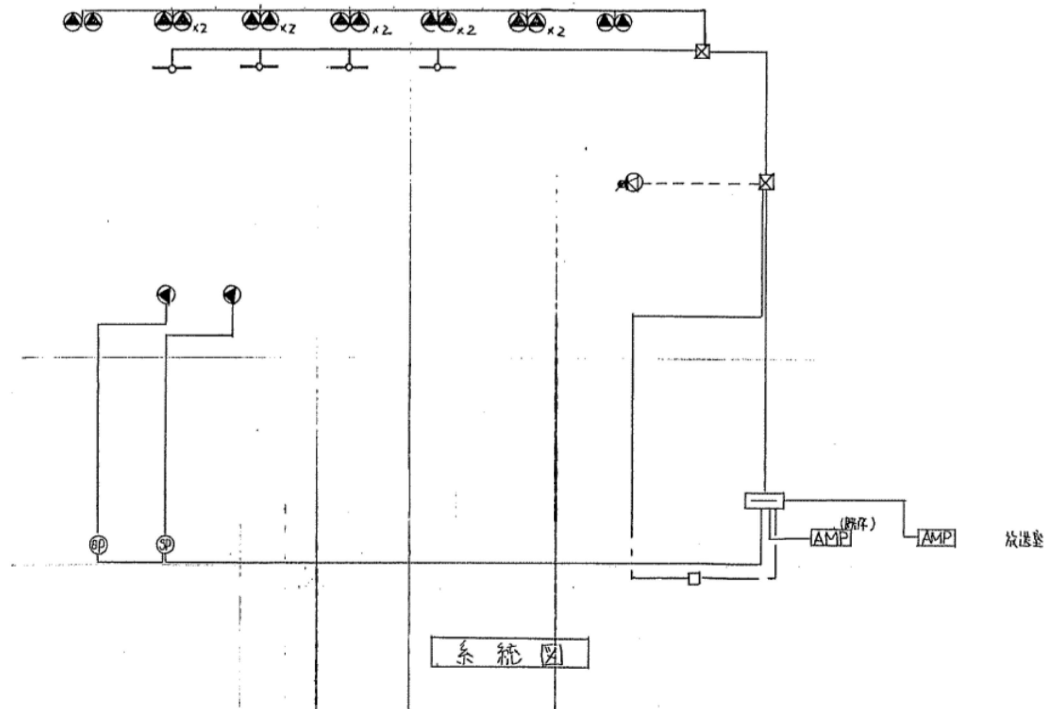

注) 機器・配線・露出配管はすべて撤去するが、打込・隠蔽配管はそのまま残すものとする。

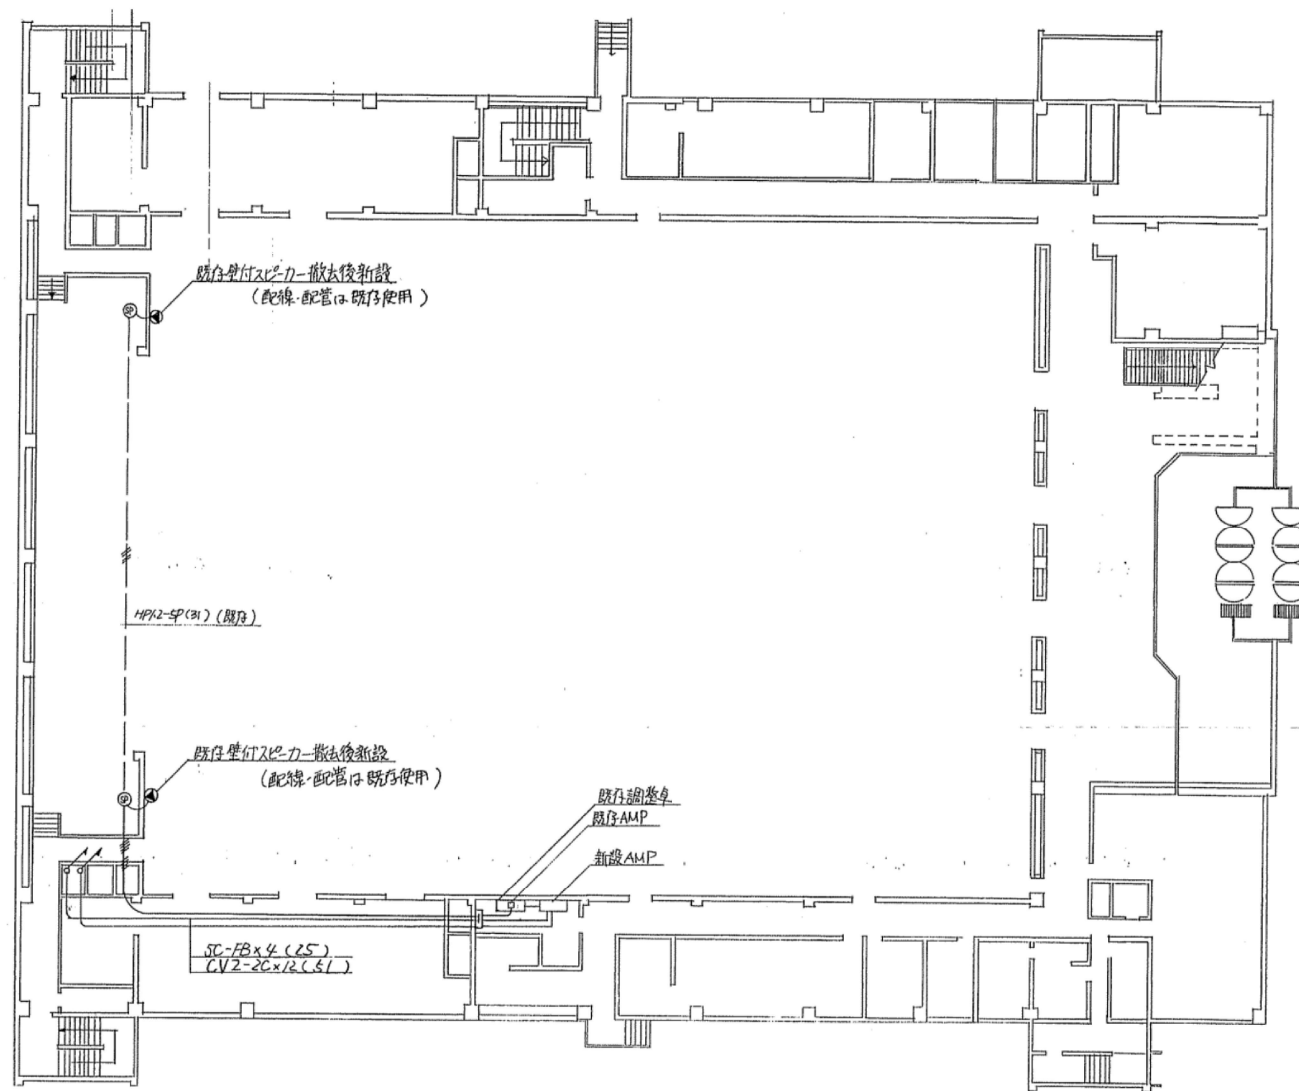

注) 機器・配線・露出配管はすべて撤去するが、打込・隠蔽配管はそのまま残すものとする。

	株式会社 丸川建築設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第4303 号 一級建築士 大臣登録 第186733号 林 卓也	 佐倉市 資産経営部 施設保全課	工事名称	縮尺	図面番号
			佐倉市民体育館改修電気設備工事	S:1/200 (A1) S:1/400 (A3)	
			図面名称 音響設備 2階平面図 (撤去図)	作図 2026. 03	E-131