

こうほう 令和7年(2025年)10月15日号 NO.90

佐倉市の上下水道

発行

佐倉市
上下水道部

〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
☎043-485-1191

●2面 … 安心・安全な水道水 ほか
●3面 … 令和6年度 水道事業・下水道事業会計 決算状況について
●4面 … 下水道課から皆様へのお願い ほか

～ 私たちの暮らしと水 ～

令和7年度 佐倉市上下水道ポスターコンクール

私たちの生活を支えている「上下水道」への理解を深め、役割や大切さを再認識いただくことを目的として、市内の小中学校にポスター作品を募集しました。ご応募いただいた児童・生徒のみなさん、素敵な絵を描いてくれてありがとうございます。その中から、最優秀賞（市長賞）、優秀賞（上下水道事業管理者賞）、入選の計10名が決まりました。これらの作品の展示会を、次ページのスケジュールにて開催いたしますので、ぜひご覧ください。

小学生の部 **最優秀賞**



【審査員の講評】

私たちの健康は、きれいな水と衛生的な下水道で支えられています。

この作品では、そういった視点に立ち、上水道だけでなく下水道の役割をつかみ、描かれています。

生活になくてはならないものという思いを感じました。

上志津小学校 6年 漆原 未来さん

中学生の部 **最優秀賞**



【審査員の講評】

標語「水、綺麗だね 佐倉の上下水道」が1文字ずつレタリングされ、ていねいに細部まで切り取り、しっかり貼ってあること。

「水、綺麗だね」という標語のレタリングは、水につかっている鳥が印旛沼にいて、ポスターを見ている私たち「いつまでもきれいな水であってほしい」ことを語ってくれているようです。

志津中学校 3年 早野 榛夏さん

小学生の部 **優秀賞**



【審査員の講評】

「おいしい佐倉の水」という標語がとても印象的でした。

蛇口をひねれば、おいしい水を飲むことができるということがよくわかる作品です。

王子台小学校 3年 田中 宗斗さん

中学生の部 **優秀賞**



【審査員の講評】

「水のゆくえは魚の世界」という標語の通り、きれいな水が流れた先には、魚が生き生きしている様子が描かれています。

また、元気な魚を表現するための川や土手、土管などの背景もよく描き込まれています。魚を通じて「水がきれいであってほしい」という願いが伝わります。

佐倉中学校 2年 渡辺 紗空さん

小学生の部 入選

中学生の部 入選

【低学年の部】

【高学年の部】



寺崎小学校 2年
早川 葵唯さん



小竹小学校 3年
太田 萌々香さん



小竹小学校 5年
川奈 美風さん



王子台小学校 6年
永妻 光さん



佐倉中学校 2年
小出 妃夏乃さん



志津中学校 2年
川田 愛奈さん

【応募作品全体についての審査員の講評】

全体的には「蛇口から流れる水を描いた構図」「水を手で受け止める構図」「地球としずくを組み合わせた構図」等があり、描いている児童、生徒さん自身の水に対する関わり方、考え方が感じられた作品が多かったです。

「上下水道ポスター」を制作することで、佐倉市の「水」に対する意識を高めることができたのではないかと思います。

ポスターコンクール入賞作品 展示会スケジュール

- ① 10月 7日(火)～13日(月・祝日) レイクピアウス1階
- ② 10月15日(水)～21日(火) イオンタウンユカリが丘 東街区3階
- ③ 10月23日(木)～11月4日(火) 佐倉市役所1号館1階ロビー
- ④ 11月 6日(木)～13日(木) JR佐倉駅自由通路まちづくり市民ギャラリー
- ⑤ 11月15日(土)～24日(月・振休) 夢咲くら館1階

安心・安全

安心・安全な水道水

【令和6年度の水質検査結果】水質基準51項目すべてに合格

水道水は、水道法に基づき、定期的な水質検査が義務づけられています。

佐倉市では、市内12か所の公園などで採取した水道水を定期的に検査しており、その内3か所の公共施設敷地内に設置された水道水質自動計測装置では、残留塩素などの項目を24時間体制で監視しています。

また、昨今の報道で、水道水から暫定目標値を超過した有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検出事例が紹介されていますが、佐倉市の水道水質検査では、これまで暫定目標値を超過して検出されたことはありません。

水道水の安全は確保されておりますので、安心してご利用ください。



検査結果



PFOS及びPFOA



経済的

佐倉市の水道水は、ペットボトル1本分(500ml)で約0.1円(※)です。市販のお水を購入するのに比べ、とても経済的です。



水道水 500ml
約0.1円

金額の差は、なんと
約1,000倍!



1本100円程度の
ペットボトル



やってみよう!

氷を入れて冷やす、
レモン汁を数滴垂らす
など、水道水に一工夫
してみるのも、おすすめ
ですよ。



※メーター口径20mmで1か月あたりの使用水量20立方メートル(20,000リットル)と想定した場合。

浄水場見学会に72名が参加!



給水車から給水袋への注水体験

令和7年6月7日(土)、上座浄水場で見学会を開催しました。

今年度は、受託事業者の水ingAM(株)、第一環境(株)、(株)佐倉水道センターのご協力により、給水車からの注水や漏水修理体験のほか、エア遊具やスーパーボールすくいなどもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントとなりました。

暑い中、72名の方にご参加いただき、

・「貴重な体験だった」

・「子どもにとって良い経験になった」とのお声もいただきました。

今後も、安心・安全な水を皆さまにお届けしてまいります。

第11回 佐倉市上下水道事業優良建設業者表彰式を行いました



上下水道に関する建設工事について、優良建設業者2社を決定し、令和7年8月4日(月)に市役所にて表彰式を行いました。


<上下水道事業管理者表彰>

(中央) 東豊土木工業株式会社、(右側) 高橋水道株式会社


令和6年度 水道事業・下水道事業会計 決算状況について

令和6年度 水道事業 決算の概要

▶収益的収支(税抜)…事業の運営・管理に関する収支

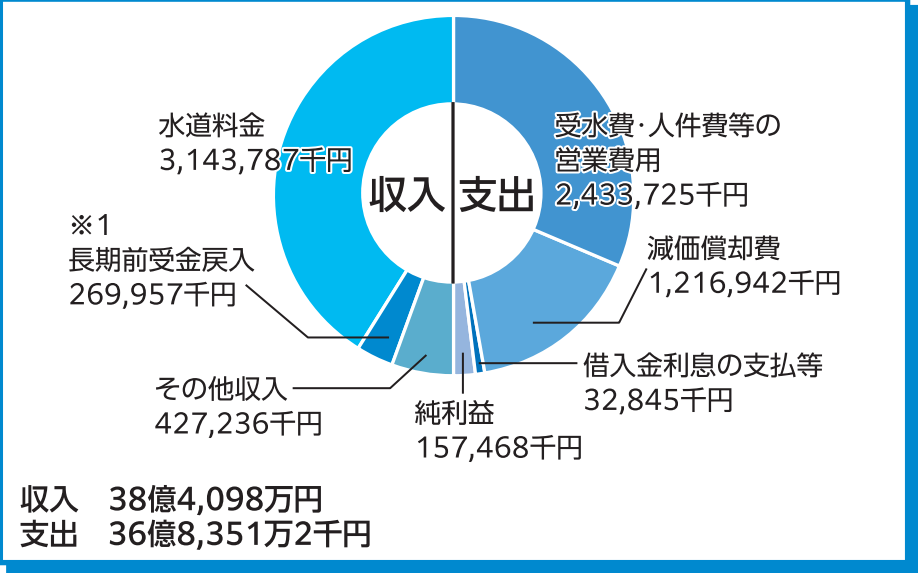

▶資本的収支(税込)…施設の建設や改良のための収支

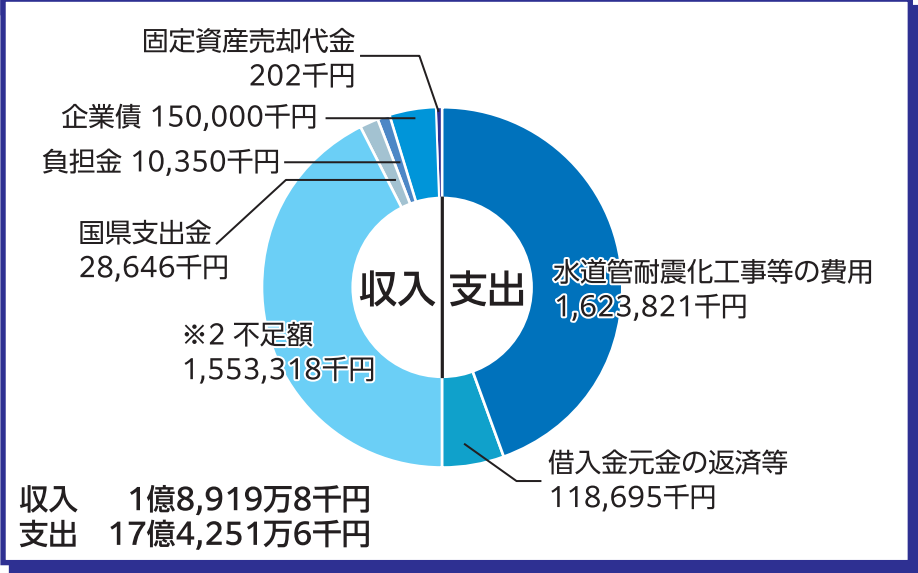

貸借対照表(令和7年3月31日)


固定資産		26,261,982	固定負債		1,241,926
流動資産		3,615,318	流動負債		365,356
(うち現金預金)		3,018,889)	繰延収益		3,638,768
			負債合計		5,246,050
			資本金		19,847,925
			剰余金		4,783,325
			資本合計		24,631,250
資産合計		29,877,300	負債・資本合計		29,877,300

単位：千円




令和6年度 下水道事業 決算の概要

▶収益的収支(税抜)…事業の運営・管理に関する収支

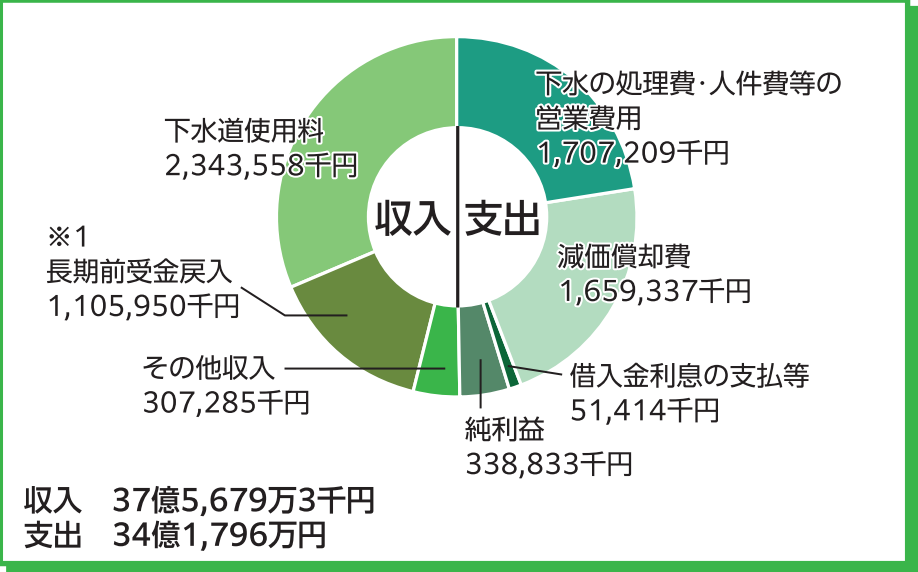

▶資本的収支(税込)…施設の建設や改良のための収支

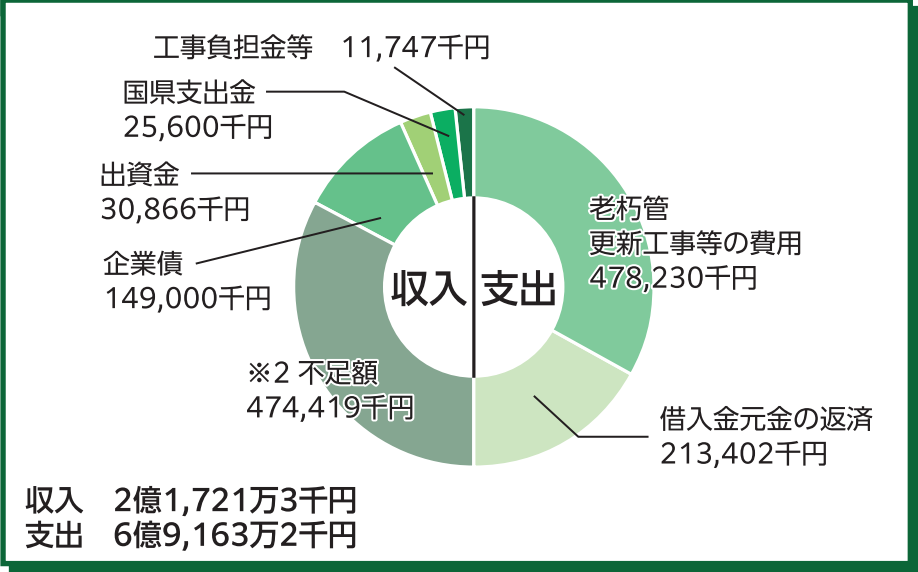

貸借対照表(令和7年3月31日)

固定資産		32,390,461	固定負債		2,344,343
流動資産		4,345,435	流動負債		330,555
(うち現金預金)		3,718,167)	繰延収益		18,628,287
			負債合計		21,303,185
			資本金		14,415,922
			剰余金		1,016,789
			資本合計		15,432,711
資産合計		36,735,896	負債・資本合計		36,735,896

単位：千円



※1 長期前受金戻入は、補助金や寄贈により取得した水道(又は下水道)管等を収益化していくものです。
※2 不足額は、損益勘定留保資金(施設の建設や更新のために用意している現金)などで補います。

令和6年度 主な実施事業について

水道事業は、市内各地区において水道管耐震化工事や志津浄水場の設備更新を実施しました。
下水道事業は、拡張事業として上志津調整池用地購入事業を、改良事業として老朽化している汚水管等更新事業を実施しました。

下水道課から皆様へのお願い


① 汚水管に雨水を流さないでください。

佐倉市の下水道は、トイレや台所などで「使い終わって汚れた水(汚水)」と「雨水」を別々に流す分流式です。

汚水管には「宅地内の雨水」や「雨どいの水」は流してはいけないことになっています。

汚水管に雨どいを接続するなど、雨水を汚水管へ流していると、大雨時に汚水管が一杯になり、トイレなど家庭からの排水が流せなくなります。

また、雨の日に宅地内や道路に溜まった雨水を流すために、汚水マスやマンホールを開けることは非常に危険です。絶対にやらないで下さい。

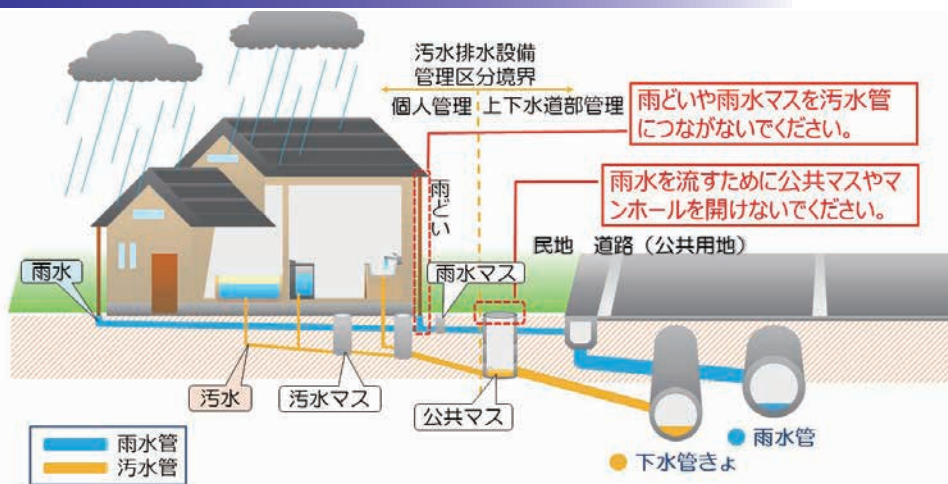

② 適正な維持管理をお願いします。

下水道はみんなが使う公共の財産です。誤った使い方をすると汚水管が詰まったり、ご自宅の排水設備の修理が必要になることもあります。

宅地内の汚水マスや汚水管の中に、木の根が入り込んで管が詰まったり、雨水が浸入してトイレ等が使えなくなることがあります。宅地内の排水設備は所有者の責任において適切な維持管理を行ってください。お困りの方は市で定めた指定工事店へご相談ください。

※市で宅地内の排水設備の点検調査を実施する場合があります。その場合は事前に連絡します。

※悪質業者にご注意ください。不審な場合は、佐倉市上下水道部へご連絡ください。

佐倉市排水設備指定工事者一覧 →




③ 下水道接続の普及活動を実施しています。

市では印旛沼に代表される公共用水域の水質改善や、市民の皆さんが衛生的で快適な毎日の生活を送れるよう、昭和41年から下水道の整備を進めています。

自然環境の改善はもとより、悪臭や害虫の発生を防止するためにも、下水道使用可能区域では下水道を使用するよう、普及活動を行っています。下水道を未使用の方は、接続が義務付けられていますのでご協力ください。

④ 排水設備工事は市で定めた指定工事店へ依頼が必要です。

汚水管などの排水設備工事を行うためには、市で定めた指定工事店を通して「排水設備確認申請」が必要です。増改築などにより排水設備を変更・追加する場合でも、同様に指定工事店を通して「排水設備の変更申請」などの手続きが必要です。



排水設備の変更や追加の工事でも指定工事店へ依頼が必要です



上下水道についての各種お問い合わせ

上下水道に関わる総合案内

佐倉市上下水道総合案内センター

<平日>午前8時30分～午後5時15分
※土・日、祝日、12/29～1/3を除く

電話 485-1191

水道料金・下水道使用料のお問い合わせは

佐倉市上下水道お客様センター

<平日及び土曜日>午前8時30分～午後5時15分
※日曜日、祝日、12/29～1/3を除く

電話 486-1555

漏水や下水道のつまりなど

佐倉市上下水道漏水受付センター

24時間受付

電話 485-8660

* 上下水道部へのご連絡は、佐倉市上下水道総合案内センターにて取り次ぎを行いますのでご了承ください。

上下水道部へのお問い合わせは

電話番号：043-485-1191 (佐倉市上下水道総合案内センター) FAX：043-485-1194

E-mail：suidou@city.sakura.lg.jp

ホームページ：https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jogesuidobu/index.html



ホームページはこちら

広告

佐倉のお客様の『ずっと安心』のために。

株式会社ハウジングボックス

どなたでも なお よい こうじ

佐倉市王子台4-1-14



0120-75-4152

